



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 25 ก.พ. 62

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.)387/2562
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุษา
ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธุ์

วันที่ 18.ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้า อภิเษกเติมบางนางบัว จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควีสถานีไฟฟ้าเติมบางนางบัว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	วันหยุดสัปดาห์ที่ 28 ก.พ.62	08.00 น.	16.30น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย (ปรับแต่งสาย)	DBA1YS-03 เปิดนายเข้ม	DAA1YB-01	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2	DBA01					Dis บ้านสระ คอนรี	Dis ชั่วคราว หน้าโรงสี อ.การเกษตร	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ หมู่ ๘ ต.ห้วยนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพันธ์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง วิศวกร โทร 063-894-9354

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกย้ายนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลโยกย้ายนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลโยกย้ายนำแสง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีพันธุ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนตรวจสอบการจ่ายไฟ (ผจก.) กฟอ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเคอร์ 115kv จาก DBA1YS-03 ถึง DAA1YB-01
ในวันที่ 28 ก.พ.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 282

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเคอร์ DBA1 จาก Dis บ้านสระคอนรี ถึง Dis ชั่วคราว หน้าโรงสี อ.การเกษตร
ในวันที่ 28 ก.พ.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิศวกรศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี

20 ก.พ. 62 013

(นายณรงค์ ศรีพันธุ์)
ผจก. กฟอ. ตบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

536

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.ตบ.

อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา คักดีพนา) 22 ก.พ. 2562

ผคฟ. (ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ต.หัวนา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.พ. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 282/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21-02-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22/2/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศกสิทธิ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธินิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

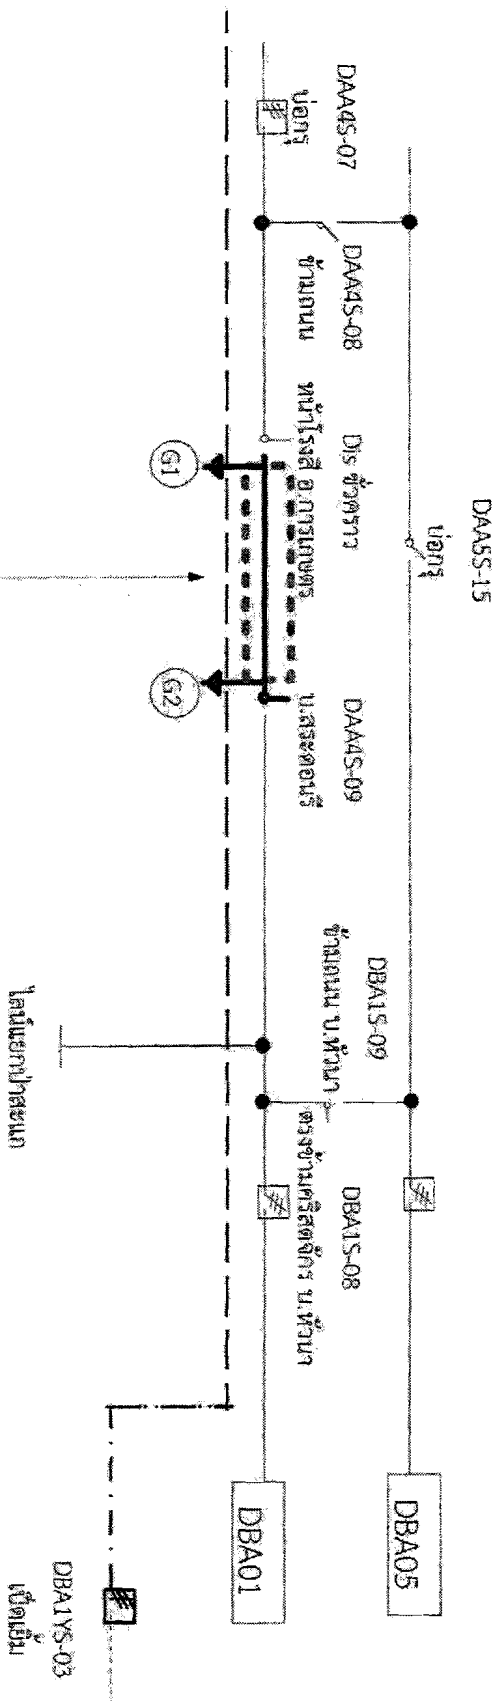
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
4	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R เขาคีรี
5	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
6	ย้ายโหลด DBA 1 ไปจ่ายจาก DBA 5						
7	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
8	DAA04S-08	ปลด	สับ		ดบ		DIS ดึงข้ามถนน ก่อน AVR
9	DIS ชั่วคราว DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ		DIS ชั่วคราวหน้าโรงสี อ.การเกษตร
10	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	ตรวจสอบ Breaker 115 kV DAA01YB-01 สถานะ ปลด อยู่						
13	ตรวจสอบ LBS. 115 kV DBA01YS-03 สถานะ ปกติ ไมโคร LOW GAS						
14	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก่ายเดี่ยวเปิดนายยิ้ม
15	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
16	DAA04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ		DIS บ้านสระดอนรี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรวจวัด จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรวจวัด จุด G2						
20	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
23	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R เขาคีรี
24	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

แผนที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ต้นไฟ ภายปรับปรุงระบบจำหน่าย

DAA4S-09 Dis บ้านระดอมรี ถึง Dis ชั่วคราวหน้าโรงสี อ.การเกษตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.



1. วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ดับไฟ ปฏิบัติงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน