



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ผ. ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์  
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สนธิศปัญญา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ AVR. ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.3สถานี  
ไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2 สพ.	23 /02/62	09.00	12.00	เชื่อมเคดจุดเสาหลังรีโกลส เซอร์ SPA2R-01 และเชื่อม Dis ติดหม้อแปลง	SPA2R-01	จุดตัดเคดจุดเสา Dis ติดหม้อแปลง	นายทูลชงต์ ภาทอง โทร.๐๘๓-๐๕๓๕๓๐๙๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกอก ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๐๐๗๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPA02 จาก SPA2R-01 ถึง ๐๑๓๓ DDE ๐๓๓๖๖๖ ; Dis กัด ๓๐๐๖๓๐๖  
ในวันที่ 23 ก.พ.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 287  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาทร จิตรภนวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อภิรักษ์ เอี่ยมสกอก

20 ก.พ. 62  
ก>2

สาทร ทัศนเกียรติ  
( ๐๑๓. 6 ๓๓๓ นพ.๐๗ )

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ.) 506

เรียน ผจก. กฟผ. สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์)

อก.ปน.(ก.๓)

20 ก.พ. 2562

สุรภณู

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPA02R-01 - จุดตัด DDE เสาลัม, DIS คันคลองตอนกลาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพ.	งานที่ทำ	เชื่อมDDEจุดเสาลัมหลังSPA2R-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 287/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 สพ.		วันที่ 20 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching</b>							
1	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA	R	ร้านลาบโคกโคเฒ่า
2	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	ตรงข้าม รร.สนวิทย์
3	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA	R	ห้วยหมาก
4	แจ้ง HL ทำการปลดจุดจัมตึงข้ามถนน ออกทั้ง 3 เฟสได้ (ตามผังแนบ)						
5	เมื่อ HL ทำการปลดจุดจัมตึงข้ามถนน ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
6	เมื่อชุด กฟจ.สพ.พร้อมดับไฟทำงาน						
7	SPA02R-01	สับ	ปลด		SCADA	R	ห้วยหมาก
8	แจ้งชุด กฟจ.สพ.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
9	DIS	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	คลองชลประทานตอนกลาง
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับผู้ควบคุมงานทราบ แล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
13	หมายเหตุงานที่จะปฏิบัติงานที่ 1 จะทำการเชื่อม DDE ช่วงเสาลัม 10 ต้น						
14	งานที่ 2 จะทำการเชื่อม DIS ชค.ตรงบริเวณเชิงสะพาน(ตามผังแนบ)						
15	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	ตรงข้าม รร.สนวิทย์
16	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA	R	ร้านลาบโคกโคเฒ่า
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
17	เมื่อชุด กฟจ.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	เมื่อชุดทำงานทำการเชื่อม DIS ชค.ตรงบริเวณเชิงสะพานแล้วเสร็จ ตรวจสอบให้อยู่ตำแหน่ง ปลด ไว้						
19	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA	R	ร้านลาบโคกโคเฒ่า
20	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	ตรงข้าม รร.สนวิทย์
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
23	แจ้ง HL ทำการเชื่อมจุดจัมตึงข้ามถนน เข้าได้ทั้ง 3 เฟส						
24	เมื่อ HL ทำการเชื่อมจุดจัมตึงเข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
25	DIS	ปลด	สับ		สพ.	DIS	คลองชลประทานตอนกลาง
26	แจ้งชุด กฟจ.สพ.ทำการสับมีดด้านออกไลน์ของ SPA02R-01 เข้าได้ทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SCADA		R ทั่วหมาก
28	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
29	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		R ทั่วหมาก
30	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R ตรงข้าม รร.สนวิทย์
31	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		R รั้วนลาบโคกโคเต่า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.สบ.กฟง.สพ.

ถึง ผจก.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๓...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กฟง.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ...หลังรีโกลเซอร์ห้วยหมาก...เพื่อ...เชื่อมเตจุดเสาแรงสูงล้มหลังรีโกลเซอร์โดยมีรายละเอียด พัดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พัดเตอร์ ..๒.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ...หลังรีโกลเซอร์ห้วยหมาก

ทั้งนี้ กฟง.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายวชิรธรรม ศิวะศิษฐ์...ตำแหน่ง พชง.๖ ผส.กฟง.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๐-๑๔๓๗๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายธนัช มาลัยวงศ์...ตำแหน่ง หน.สบ.กฟง.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

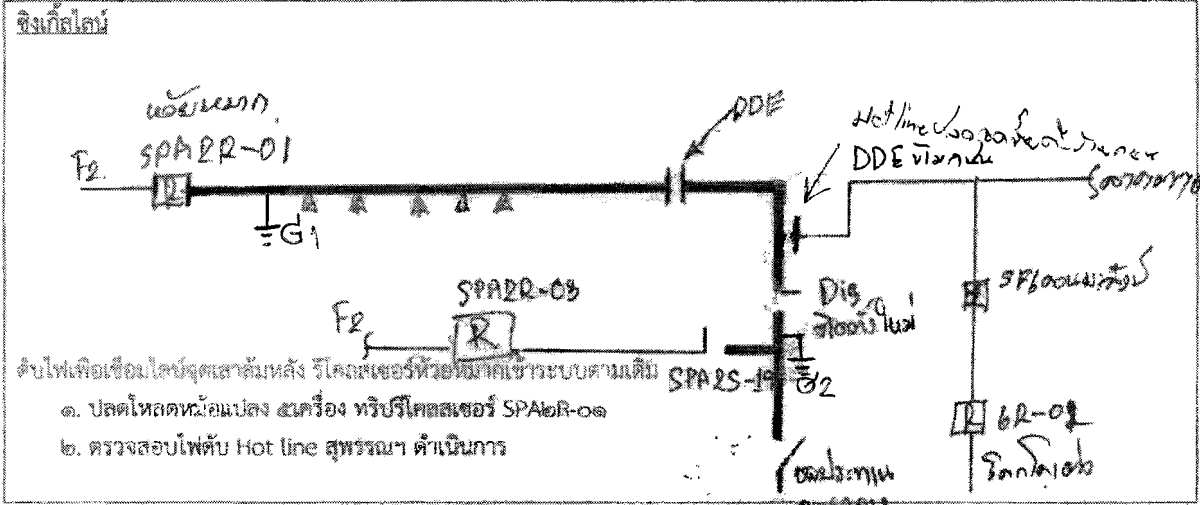

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)  
พชง.๗ สบ.กฟง.สพ.

อนุมัติ

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

พชง.๗