



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บบ.ปบ. 474 /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ออ.บป.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) บบ.ปฏิบัติการแทน ผจก.บป.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๑๒	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	จุดตัดเดทหลัง DIS NPU ๓S-๐๘ (ก๓A)	DISชั่วคราวก่อน ถึงบ.พานทอง	นายจำรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนิต กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร. ๐๘๑-๘๔๗๗๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายวัฒนา มหารมย์ )

ตำแหน่ง รจก.(ท.) บบ.ปฏิบัติการแทน ผจก.บป.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน ออ.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 1-2 จาก DDE : ๓๐๐ A ถึง DIS ชั่วคราวก่อนถึง บ.พานทอง  
ในวันที่ 26 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 290/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมนิต วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัฒนา มหารมย์

20 ก.พ. 62 ๐:3

( นายวัฒนา มหารมย์ )  
๐๑๐.๓๓๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

535



ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟ๑๒๒๑  
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. (สถานี...)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา- ตักดีพัฒนา) 22 ก.พ. 2562

ส่งทางสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

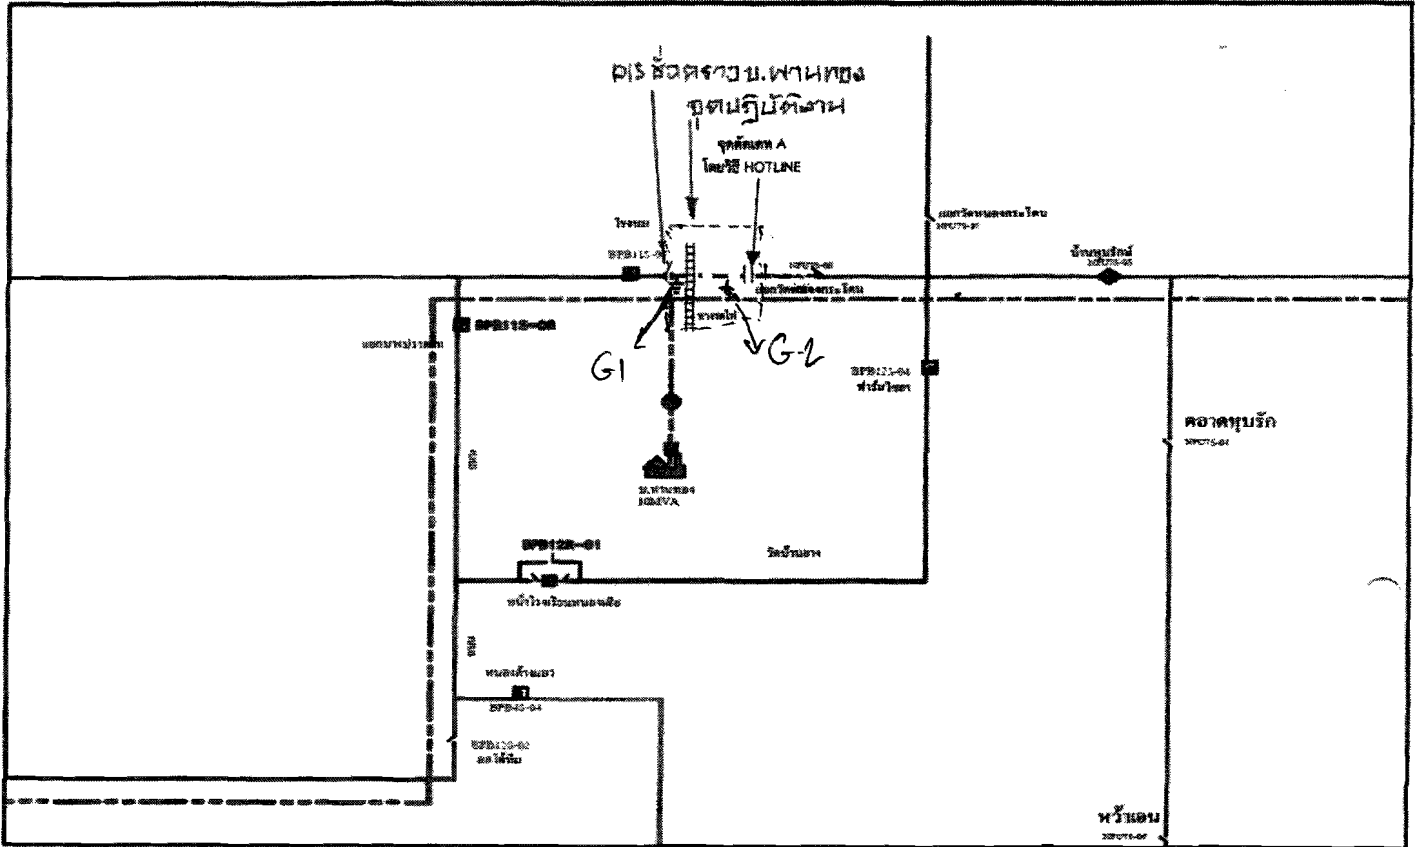
## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	จุดตัด DDE หลัง NPU07S-08 - DIS.ชั่วคราวก่อนถึง บ.พานทอง					
กำหนดวันที่ทำงาน	26/02/2562	เวลา	08.30 น.	ถึง	26/01/2562	เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กพอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วยในไลน์ BPB12		ตามใบขอปฏิบัติงาน	290/62
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	21 ก.พ. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	22 ก.พ. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตชิงตัดตอนภายในสถานีฯ BPB,NPU,BPA							
1	ย้ายโหลด BPB12 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU07						
2	NPU07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
3	NPU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		
4	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
5	BPB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		
6	BPB12VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		
7	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
8	BPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		-
9	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
10	BPA01S-07	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 อุ้งซาลี
11	BPA01VB-01	ล๊ับ	ปลด		BPA		-
12	BPA01S-03	ปลด	ล๊ับ		บปง		SF6 โรงสี
13	NPU07S-03	ปลด	ล๊ับ				SF6 บ้านหุบกษ
14	DIS.ชั่วคราว	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง		DIS ชั่วคราวก่อนถึง บ.พานทอง
15	BPA01S-03	ล๊ับ	ปลด		บปง		SF6 โรงสี
16	BPA01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		BPA		-
17	BPA01S-07	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 อุ้งซาลี
18	NPU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
19	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
20	BPB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		
21	BPB12VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
22	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	BPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		-
24	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
25	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
26	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ BPB12 ตั้งแต่ จุด A - DIS.ชั่วคราวก่อนถึง บ.พานทอง (ตามผังแนบ)						
27	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ BPB12 บริเวณ จุด A (โดยวิธีฮอทไลน์)						
28	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ BPB12 บริเวณ จุด A แล้วเสร็จ						
29	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					บปง	
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					บปง	
31	NPU07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
	หมายเหตุ ตั้งแต่ DIS.ชั่วคราวก่อนถึง บ.พานทอง ในไลน์ BPB12 - บริเวณ DDE จุด A ดับไฟหลายวัน (รองรับกรมทางฯ)						
	สิ้นสุด Switching						

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์



- หมายเหตุ
- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
  - ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
  - ++ จุดตัดเคเบิล

ผู้ควบคุมงาน นายจรัส ศรีมงคล  
 ผู้ Short Ground นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์ศุภมา  
 จป. นายพลกิจ จงวิชรสถิตย์