



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วันที่ 11 มี.ค. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๓..... ตามบันทึก
จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร/หม้อแปลง | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ | จาก | ถึง |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------|------------------------------|------------|-----------|
| ๑ | SN3 701012 | ๑๔ มี.ค. ๖๒ | ๐๗.๓๐ | ๑๖.๓๐ | ปรับปรุงระบบป้องกัน (๘๗L) | SN3 701012 | SMC24B-01 |
| | SN3 701022 | | | | และทดสอบ Function ระหว่าง | SN3 701022 | SMC24B-01 |
| | | | | | EGAT - PEA | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยมยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แขวน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสกลพร ตันติเกษตรกิจ.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

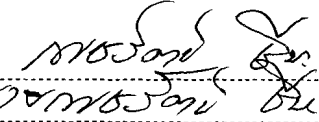
อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... 1..... วงจร/หม้อแปลง มาจาก ^{SN3-701022} SN3-701012..... ถึง SMC24B-01
ในวันที่ 14-03-62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 293

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพล ทรัพย์สุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ. ๓ ดินกิตติภาณอ.
6 มี.ค. 62 ๐.2


นายสมพล ทรัพย์สุ
วศก. ๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.น.(คฟ.) **686**
เรียน ผคก. กฟผ. ๓

อ.ก.บ.น.(ก.๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น
ผคฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





บันทึก

293

ที่ หก-ส. 0102/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 เควี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร3

อุปกรณ์ 115KV Line To PEA#3 [SN3-701012 และ SN3-701022]

งานที่ทำ ปรับปรุงระบบป้องกัน (87L) และทดสอบ Function ระหว่าง EGAT-PEA

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลา

ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

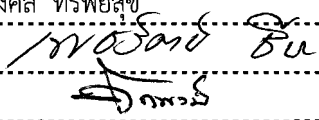
โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|-----|---------------------------|---------------|----------|
| สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สมุทรสาคร 3 | | | | | | |
| กำหนดวันที่ทำงาน | 14/03/2562 | เวลา | 07.30 น. | ถึง | 14/03/2562 | เวลา | 16.30 น. |
| ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบป้องกัน, ทดสอบ Function กฟผ-กฟภ. | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 293/2562 | |
| เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมงคล ทรัพย์สุข | | | | วันที่ | 6 มีนาคม 2562 | |
| ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 6 มี.ค. 62 | |
| อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ | 7 มี.ค. 62 | |
| สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | | |
| | | | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | |
| | | | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---|--|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|----------|
| ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMC | | | | | | | |
| เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน | | | | | | | |
| 1 | ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 KV รหัส SMC02YB-01 แสดงสถานะ เปิดวงจร | | | | SMC | | |
| 2 | SN3-701012 | สับ | ปลด | | กฟผ. | | |
| 3 | SN3-701022 | สับ | ปลด | | กฟผ. | | |
| 4 | SN3-701017 | สับ | ปลด | | กฟผ. | | |
| 5 | SMC02YS-02 | สับ | ปลด | | SMC | | |
| 6 | SMC02YS-03 | สับ | ปลด | | SMC | | |
| 7 | ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 KV รหัส SMC02YB-01 แสดงสถานะ เปิดวงจร | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 8 | ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 KV รหัส SMC02YB-01 แสดงสถานะ เปิดวงจร | | | | SMC | | |
| 9 | SMC02YS-02 | ปลด | สับ | | SMC | | |
| 10 | SMC02YS-03 | ปลด | สับ | | SMC | | |
| 11 | SN3-701017 | ปลด | สับ | | กฟผ. | | |
| 12 | SN3-701012 | ปลด | สับ | | กฟผ. | | |
| 13 | SN3-701022 | ปลด | สับ | | กฟผ. | | |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |