

ภูมิภาค
REGION

ดช.(กป.) ๒๓๓./๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงวร

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ด้านช่าง

ส่งแล้ว

[Signature]

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด้านช่าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด้านช่าง
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|--|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ๑ | F๘ ด้านช่าง | ๒ มิ.ย. ๖๒ ๗ นกฟ | ๐๙.๐๐ | ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ นคฟ | ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้าน เขาโล้น - สดระบบจำหน่าย (ปักเสาแรงสูง ๒ ต้น) | DIS บ้านเขา โล้น | สดระบบ จำหน่าย | นายอัสดา คงถัดดา โทร๐๙๐-๙๖๒๑๘๘๘๘ |
| ส่ง สม.เขาโพธิ์ทอง (๒๓๓) * ๑. ๑. ๖๖ นกฟ ๖ มิ.ย. ๖๒ จ.น. เวลาในการจ่ายไฟไม่ตกกัน. | | | | | | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านทุ่งใหญ่, บ้านวังคัน, บ้านน้อยป่าแฝก, บ้านกกเค็ด, บ้านใหม่หนองแฉก, บ้านป่าเล้ง, บ้านทุ่ง, บ้านกกทวด,
บ้านเขาตะพานทอง, บ้านกกเชียง, บ้านหัวตลาด, บ้านพูนอง, บ้านป่าขี้ทุเคย, บ้านทับคิ่งน้อย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัสดา คงถัดดา ตำแหน่ง พชง.๕ โทร๐๙๐-๙๖๒๑๘๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงวร.)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ด้านช่าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DAA ๘ จาก Dis บ้านเขาโล้น ถึง สดระบบจำหน่าย
ในวันที่ ๒๖.๐.๖๒ ตั้งแต่เวลา 9.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 316

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ ของนครินทร์ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ งานกรบอ.น.ไฟ กับ นายอัสดา คงถัดดา

[Signature]

๒๖.๖.๖๒ นกฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

604

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๓๖.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) ๙

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๕.5

[Signature]

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)


ผคฟ.๐๑-(rev)๒๓๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

28 ก.พ. 2562

๘1

๐

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | ๘ มี.ค. 62 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง 13.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ตจ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 316 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายนครินทร์ อังสนาวดีน | | วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | | วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |


| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้ส่งการ | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|-----------|--------------------|
| 1 | ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching | | | | | | |
| 2 | DAA08R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | R | วังคัน |
| 3 | -เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น. | | | | | | |
| 4 | DIS ชั่วคราว | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดช. | DIS | สามแยกวังคัน DAA08 |
| 5 | DAA08S-06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดช. | DIS | เขาโล้น |
| 6 | -แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ | | | | | | |
| 7 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น. | | | | | | |
| 8 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น. | | | | | | |
| 9 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3 ชื่อ เวลา.....น. | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4 ชื่อ เวลา.....น. | | | | | | |
| 11 | แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทำงานได้ | | | | | | |
| 12 | DAA08R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | R | วังคัน |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *** | | | | | | | |
| 13 | -เมื่อผู้ควบคุมงานช่วง เขาโล้น แล้วเสร็จพร้อมรับไฟ เวลาประมาณ 10.00 น. | | | | | | |
| 14 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น. | | | | | | |
| 15 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น. | | | | | | |
| 16 | แจ้งชุดทำงานทุกชุดลงจากเสาไฟ ทั้งหมด เพื่อจ่ายไฟช่วงแรก | | | | | | |
| 17 | DAA08R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | R | วังคัน |
| 18 | -เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 19 | DAA08S-06 | ปลด | สับ | | ดช. | DIS | เขาโล้น |
| 20 | DAA08R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | R | วังคัน |
| 21 | -แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ | | | | | | |
| 22 | แจ้งชุดทำงานขึ้นทำงานได้ตามปกติ | | | | | | |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง *** | | | | | | | |
| 23 | -เมื่อผู้ควบคุมงานช่วง เขาโล้น แล้วเสร็จพร้อมรับไฟ เวลาประมาณ 13.00 น. | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 24 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G3 ชื่อ เวลา.....น. | | | | | | |
| 25 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G4 ชื่อ เวลา.....น. | | | | | | |
| 26 | DAA08R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | | R ว่างคัน |
| 27 | -เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 28 | DIS ชั่วคราว | ปลด | สับ | | ดช. | | DIS สามแยกว่างคัน DAA08 |
| 29 | DAA08R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | | R ว่างคัน |
| *** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |

แผนผังระบบไฟโตยั้งงป วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

09.00 - 13.00 น.

09.00 - 10.00 น.

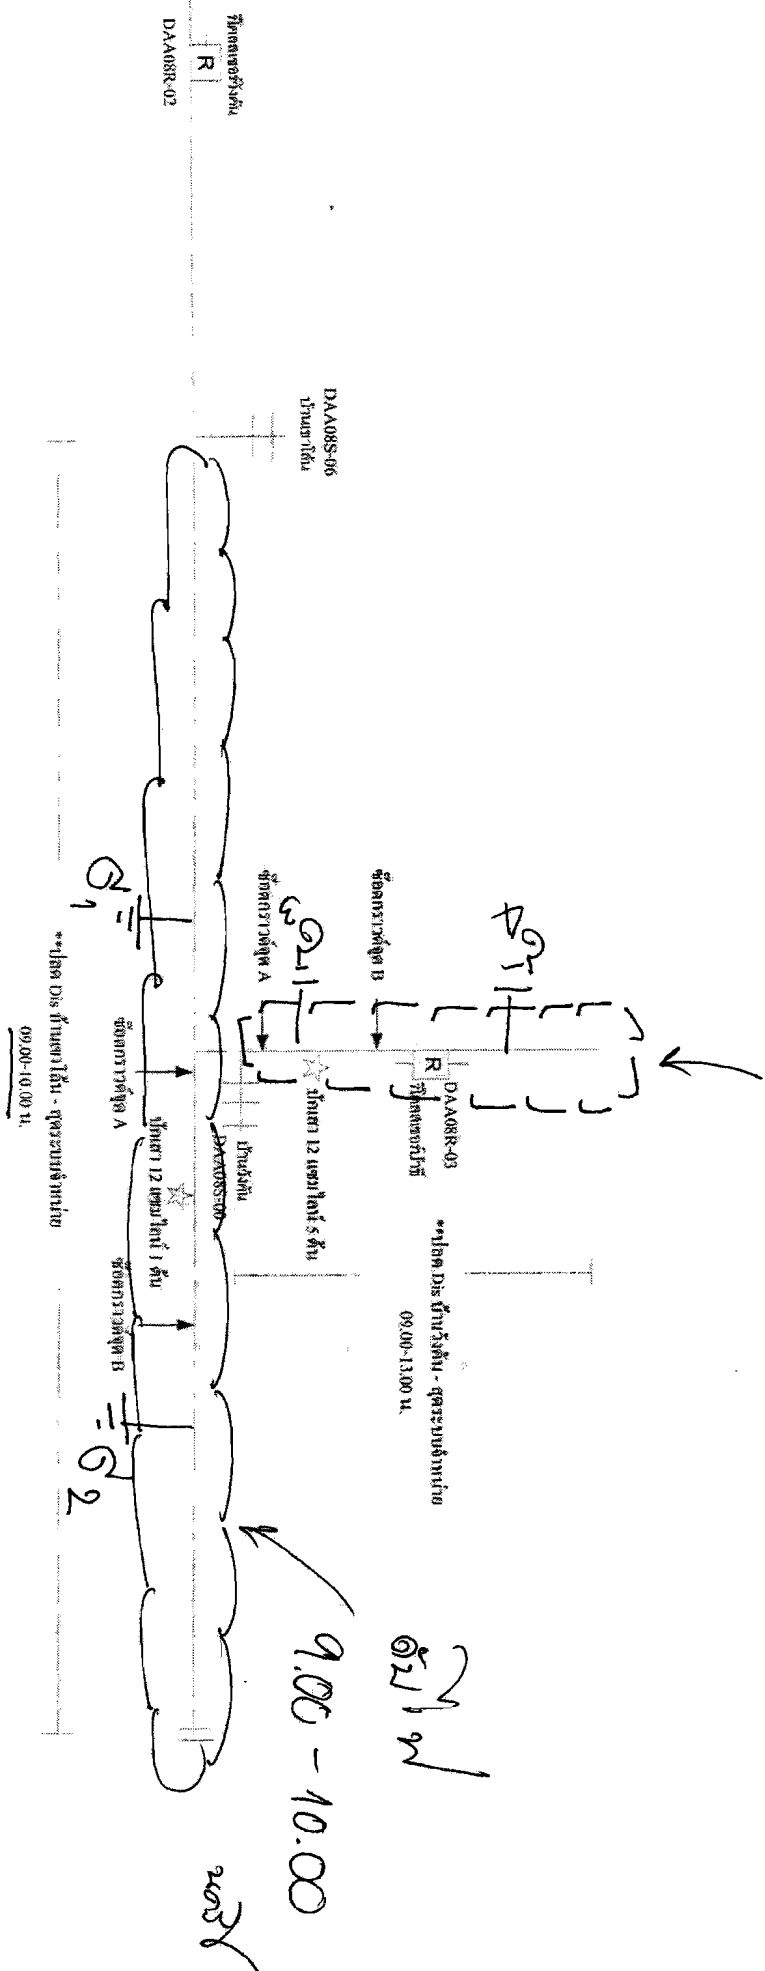

- 09.00-10.00 น. ควบคุมระบบ
- 09.00-10.00 น. ควบคุมระบบ
- 09.00-10.00 น. ควบคุมระบบ
- 09.00-10.00 น. ควบคุมระบบ