



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๐.๓๗๒ (๗) ๕๒ ๑ ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหาวรมย์

Switching Deadline

วันที่ 13 มี.ค. 62

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(๑.๗)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) นบง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๑๐	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB๑๐R-๐๑	สุดโลบ	นายจรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบัติ กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๘๔๓๗๗๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหาวรมย์)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) นบง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ BPB 10 จาก BPB 10R-01 ถึง สุดโลบ
ในวันที่ 17 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 317

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาทรก จิตรหนองไผ่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชง. สมยศ กองธรรม

8 มี.ค. 62

ภาทรก จิตรหนองไผ่
(อ.ก.บ.บ. 6 แทน นบ. ๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 696
เรียน ผจก. นบง. ๒๗๒

อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.จ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

ส่งทางสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



26 ก.พ 2562

ผจก. (สถานี ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

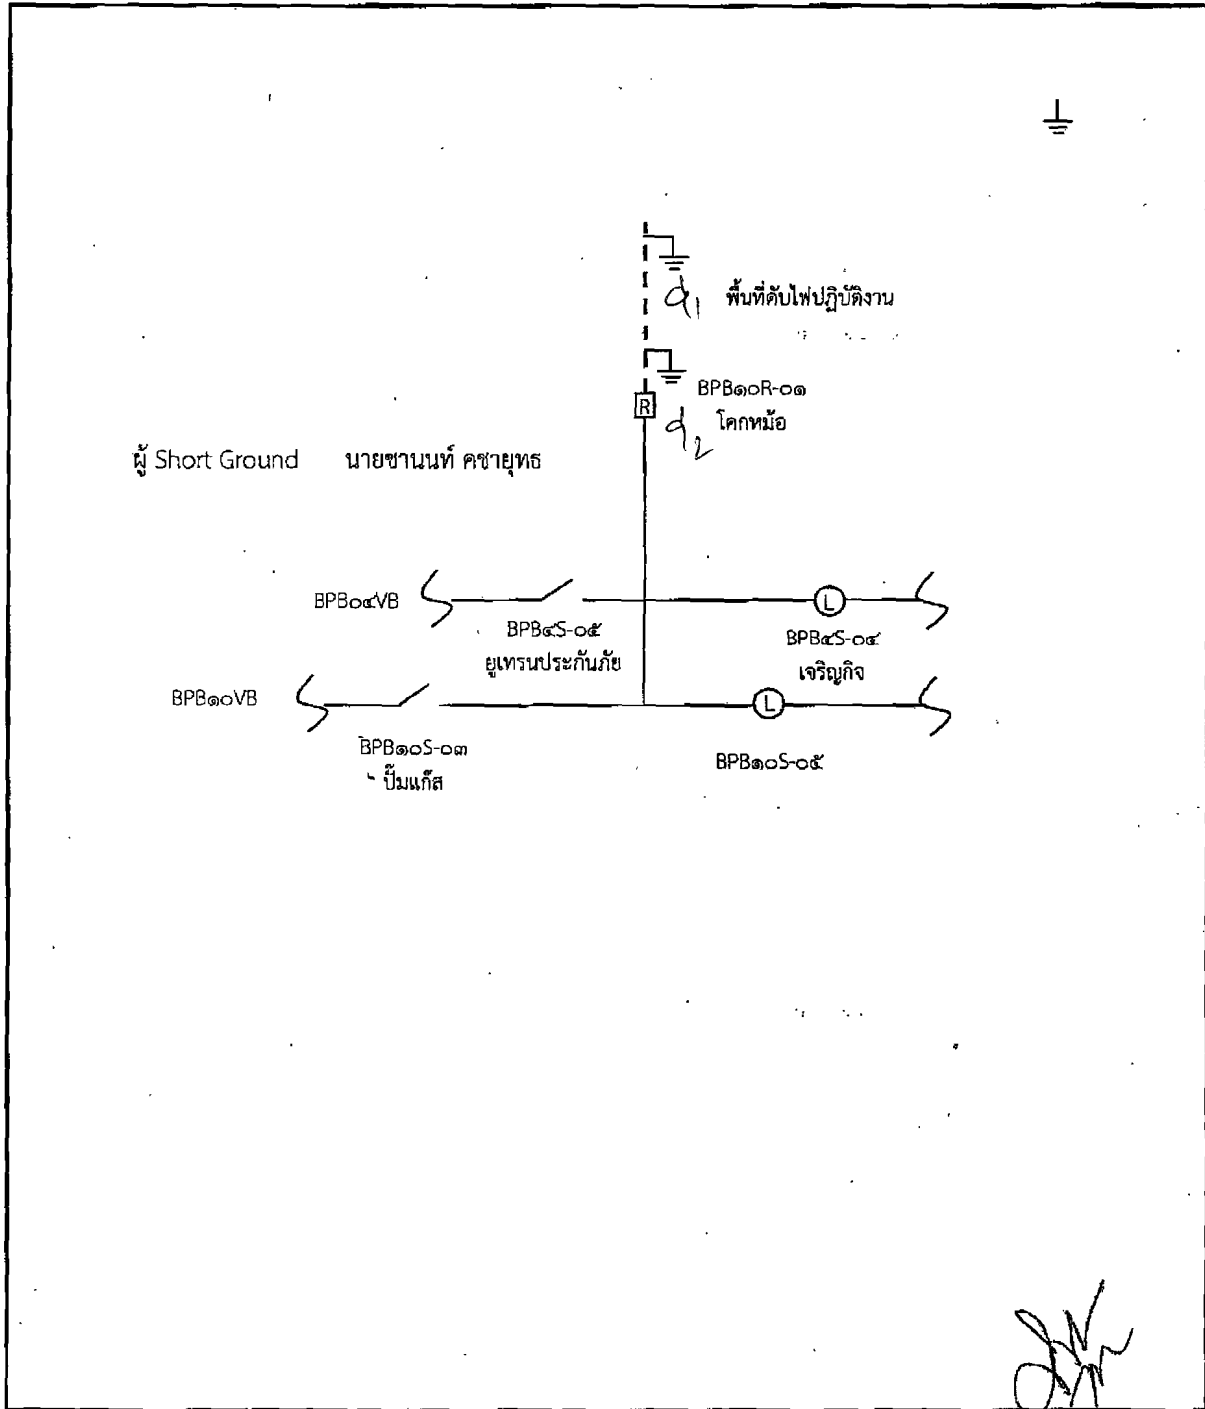
ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน จาก BPB10R-01 - สุดไธน์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 มี.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน บปง. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 317/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 8 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 8 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	BPB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.	SCADA	R บ.โคกหม้อ
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
3	BPB10R-01	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	R บ.โคกหม้อ
4	แจ้ง กฟอ.บปง.ปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ BPB10R-01 ออกทั้ง 3 เฟสได้						
5	เมื่อ กฟอ.บปง.ปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ BPB10R-01 ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บปง.ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุด กฟอ.บปง. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ			เวลา	น.		
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
14	ผู้ ปลด Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
15	แจ้ง กฟอ.บปง.สับใบมิดด้านออกไลน์ของ BPB10R-01 เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
16	เมื่อ กฟอ.บปง.สับใบมิดด้านออกไลน์ของ BPB10R-01 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
17	BPB10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บปง.	SCADA	R บ.โคกหม้อ
18	BPB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.	SCADA	R บ.โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์



หมายเหตุ
 - - - - - เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
 ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
 || จุดตัดเตา

ผู้ควบคุมงาน นายสมบัติ กองธรรม
 ผู้ Short Ground นายชานนท์ คชายุทธ
 จบ. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์