

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทร.(กป.) ๒๕๐ / ๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
 ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ 27 ก.พ. 2562
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ให้งานก่อสร้างทางด่วน สถานีไฟฟ้า
 พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PTU03	10 มี.ค.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้ำ เอน	DIS (ชั่วคราว หน้าวิริยะ คอนกรีต)	PTU35-12	นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๔๐๔๓๒๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อนายนพสิทธิ์ เวชตรียวนนท์ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘-๑๕๗๒๕๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

27 ก.พ. 2562

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PTU3 จาก DIS (ชั่วคราว) หน้าวิริยะ คอนกรีต ถึง PTU35-12
 ในวันที่ 10 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 326/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย โฉม ทงจวบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพสิทธิ์ เวชตรียวนนท์

สทพร ตันเอกขจรกิจ
 (๐๐๖ 6 แทน กฟ.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

621

เรียน ผจก. กฟส.ท่าเรือ

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านดอนโพรง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 326/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย่อย		วันที่ 2 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน 08.30 น.							
1	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
2	ตรวจสอบ SF6 รหัส PTU03S-12(วัดตะคร้ำเอน) อยู่ตำแหน่งปลดพร้อมล๊อคคาน						
3	Dis ชั่วคราวไลน์ PTU03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ท่าเรือ		DIS หน้าวิริยะคอนกรีต
4	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กฟส.ท่าเรือ. ทราบ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้ง กฟส.ท่าเรือ. ปฏิบัติงานได้						
8	PTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	กฟส.ท่าเรือ.ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
10	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	Dis ชั่วคราวไลน์ PTU03	ปลด	สับ		ท่าเรือ		DIS หน้าวิริยะคอนกรีต
14	ปลดล๊อคคาน SF6 รหัส PTU03S-12(วัดตะคร้ำเอน)						
15	PTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
สิ้นสุด Switching							

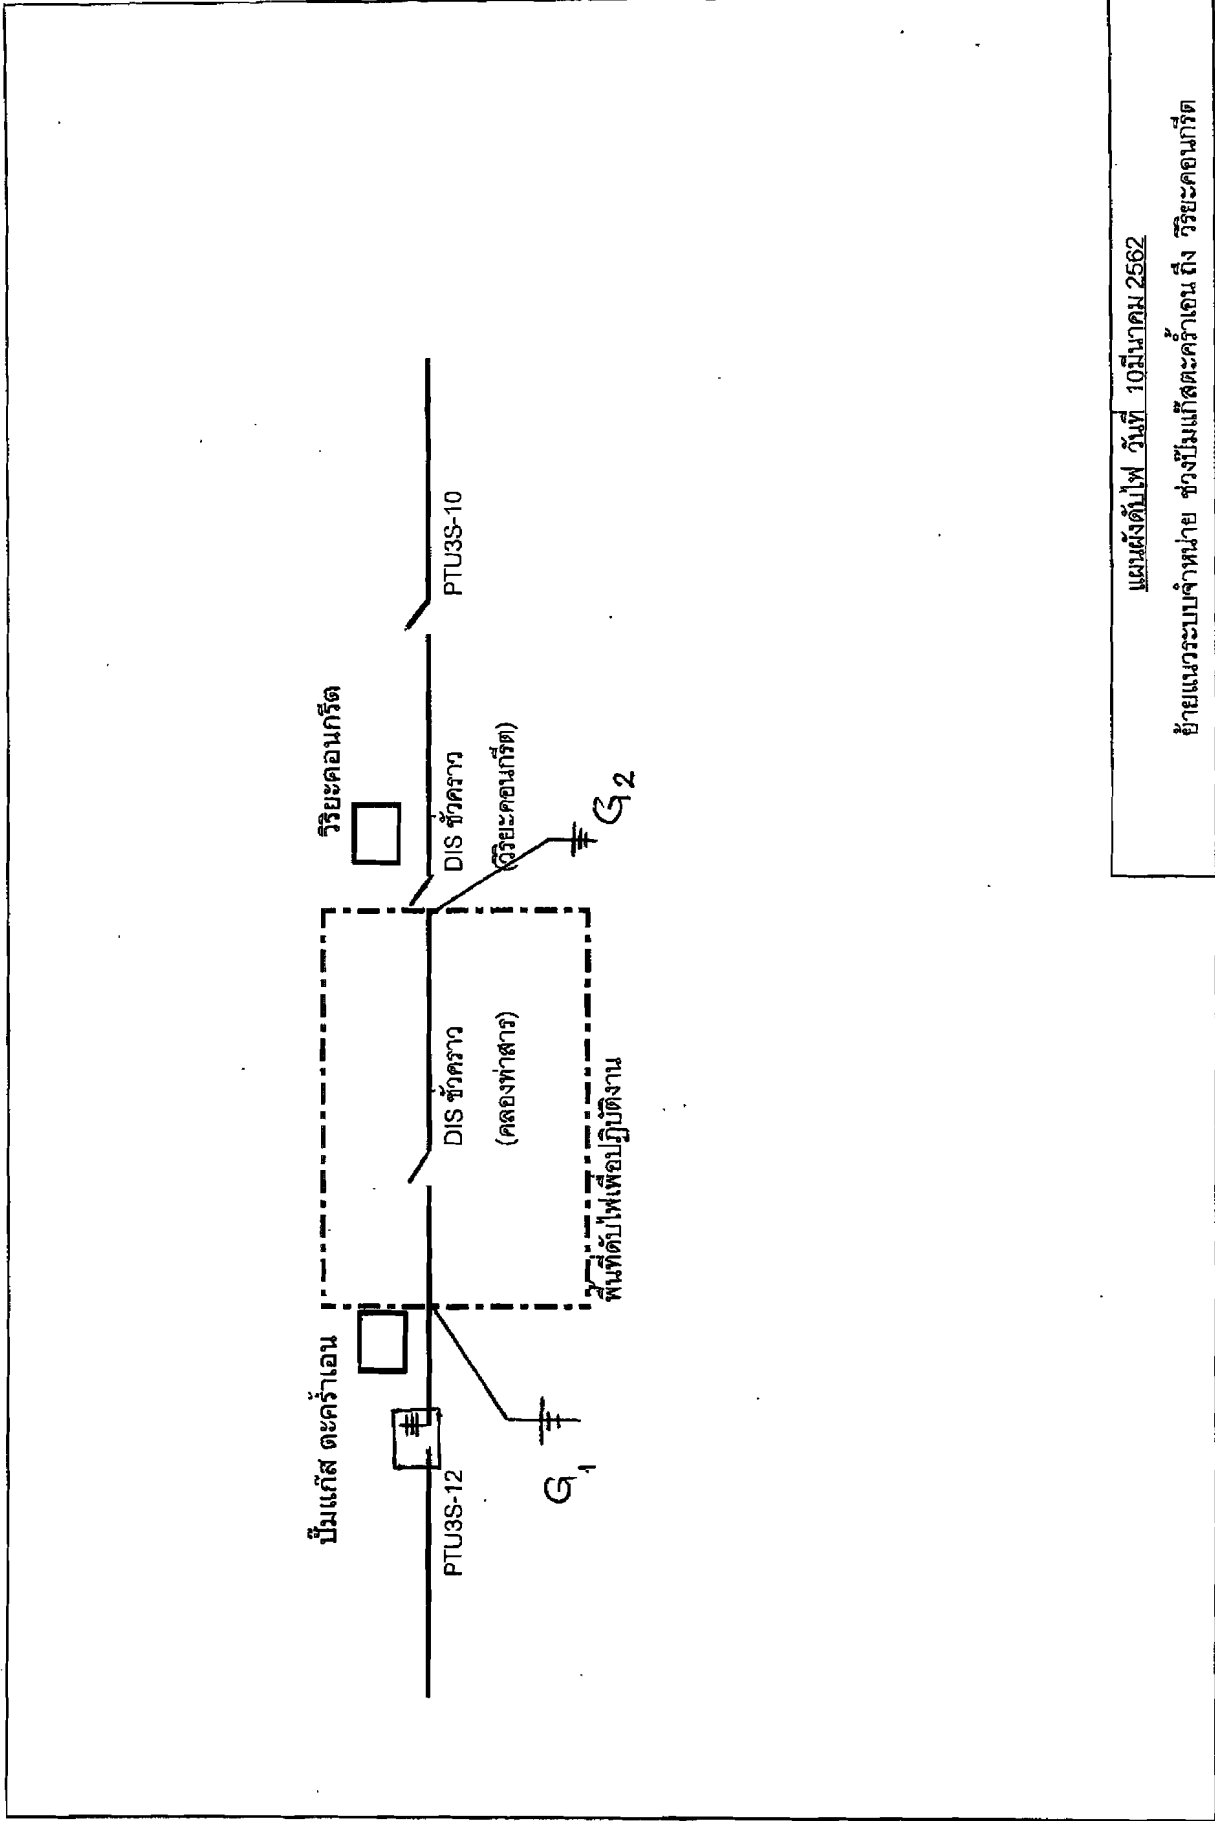

แผนผังตู้ไฟ วันที่ 10 มีนาคม 2562

ย้ายแนวระบบจำหน่าย ช่วงบีมแก๊สตะคร้ำเอน ถึง วิริยะคอนกรีต