



Waiting Deadline  
วันที่ 8 มี.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ 10๗๗-๐๗๑๘๙/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ท  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ขาคิววัฒนานนท์

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีออมน้อย ๑ และสถานีศาลายา ด้วยวิธีชอทไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA01	๑๐ มี.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนบริเวณ dis ด้วยวิธีชอทไลน์ กระเช้า	ONA01S-02	-	นายภาณุวัฒน์ คนหาญ ๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖
๒	SLY06	๑๐ มี.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		SLY06S-03	-	
๓.	ONA09	๑๐ มี.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONA09S-01		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐชา วัฒนโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๔.ผบ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ขาคิววัฒนานนท์)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3 ฟีดเดอร์ ONA 1 จาก ONA 1S-02 ถึง  
ในวันที่ 10 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 338

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวส วัฒนโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ อวส.รัฐชา วัฒนโพธิ์ทอง

6 มี.ค. 62 กว

อวส.ภาณุวัฒน์ คนหาญ  
อวส.ภาณุวัฒน์ คนหาญ  
อวส.ภาณุวัฒน์ คนหาญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๗๗-๐๗๑๘๙/๒๕๖๒

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวอรุณชญา ทักตัพพนา)



ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตึกแถวสุริยะแมนชั่น, หน้าหอพักขมิพร, หน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	338/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	8 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มี.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มี.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายโมฆ 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	งานที่ 1 แก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส ONA01S-02 (ตึกแถวสุริยะแมนชั่น)						
3	ONA01VB-01	Auto	Manual		ON A		-
4	ONA04VB-01	Auto	Manual		ON A		-
5	ย้ายโหลด ONA01 ฝาก ONA04						
6	ONA01S-13	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ท้ายซอยฟาร์มปลา
7	ONA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตึกแถวสุริยะแมนชั่น
8	แจ้งชุดขอทโไลน์ ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส ONA01S-02 (ตึกแถวสุริยะแมนชั่น) *ขอตั้ง Manual ONA01 และ ONA04 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						

9	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส ONA01S-02 (ตึกแถวสุริยะแมนชั่น) เสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
10	ย้ายโหลด ONA01 คืนจาก ONA04						
11	ONA01S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS ตึกแถวสุริยะแมนชั่น
12	ONA01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ท้ายซอยฟาร์มปลา
13	ONA01VB-01	Manual	Auto		ON A		-
14	ONA04VB-01	Manual	Auto		ON A		-

15	งานที่ 2 แก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส SLY06S-03 (หน้าหอพักขมิพร)						
16	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
17	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
18	SLY01VB-01	Auto	Manual		SLY		- -
19	SLY06VB-01	Auto	Manual		SLY		- -
20	<b>ย้ายโหลด SLY06 ฝาก SLY01</b>						
21	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
22	SLY01S-05	ปลด	สับ		พมท.		SF6 ปากซอย ส.พุนทรัพย์
23	SLY06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หอพักขไมพร
24	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
25	<b>แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส SLY06S-03 (หน้าหอพักขไมพร) *ขอตั้ง Manual SLY01 และ SLY06 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน</b>						
26	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
27	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -

28	<b>เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส SLY06S-03 (หน้าหอพักขไมพร) เสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ</b>						
29	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
30	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
31	<b>ย้ายโหลด SLY06 คืนจาก SLY01</b>						
32	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
33	SLY06S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS หอพักขไมพร
34	SLY01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ปากซอย ส.พุนทรัพย์
35	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส

36	<b>งานที่ 3 แก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส ONA09S-01 (DIS POT HEAD F.9)</b>						
37	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
38	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
39	ONA04VB-01	Auto	Manual		ONA		- -
40	ONA09VB-01	Auto	Manual		ONA		- -
41	<b>ย้ายโหลด ONA09 ฝาก ONA04</b>						
42	ONA04S-13	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล(วงจรรล่าง)
43	ONA09VB-01	สับ	ปลด		ONA		- -
44	ONA09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.9
45	<b>แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส ONA09S-01 (DIS POT HEAD F.9) *ขอตั้ง Manual ONA04 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
46	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
47	ONA-TP2 3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-


48	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส ONA09S-01 (DIS POT HEAD F.9) เสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
49	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
50	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
51	ย้ายโหลด ONA09 คีนจาก ONA01						
52	ONA09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.9
53	ONA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-
54	ONA04S-13	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล(วงจรถ่าง)
55	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
56	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
57	ONA04VB-01	Manual	Auto		ONA		-
58	ONA09VB-01	Manual	Auto		ONA		-

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด


Name of Object : สถานีอ้อมน้อย1 ONA รหัส ONA9S - 01

Inspected By :

File Name	Created Date	Created Time
Emissivity 0.95	Humidity 60%	Distance
Reference 38.4°C	การไฟฟ้า --	สถานีไฟฟ้า --

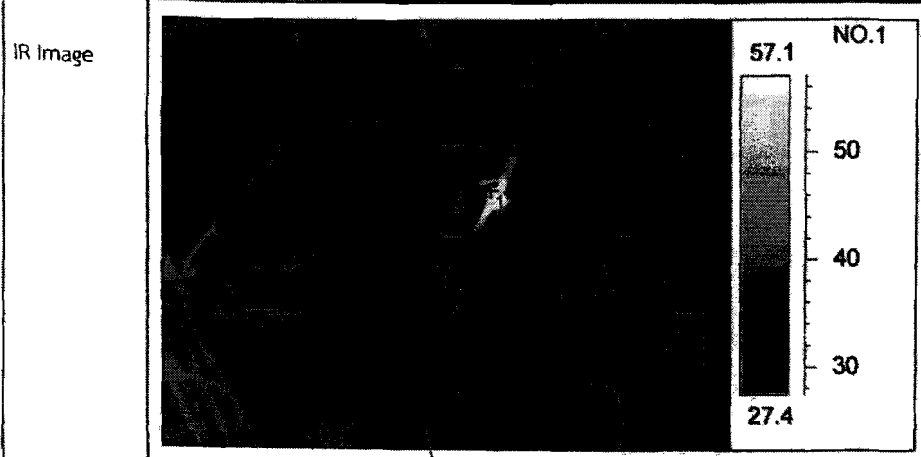

Camera info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range m	180.0°C
Camera range m	-20.0°C
Area analysis	Value
Area01 Max	121.1 dt:82.7°C
Area02Max	38.4 dt: 0.0°C

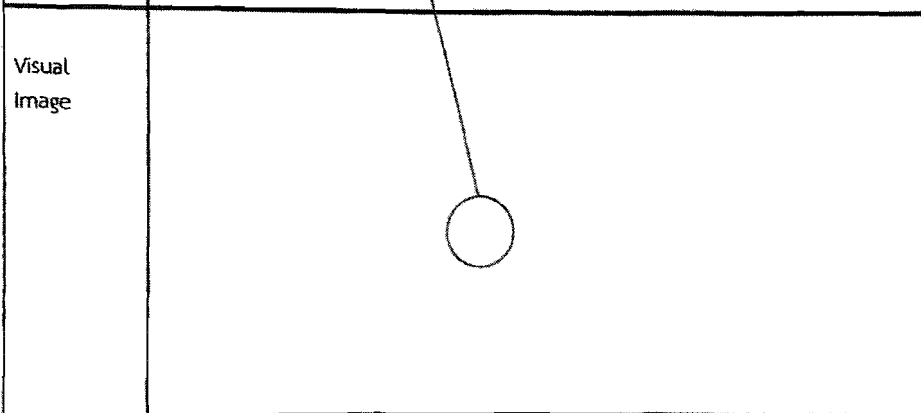

Notes

สาเหตุ : อาร์แดงหน้าสัมผัส เฟส B ด้าน F

ข้อเสนอแนะ : แก้ไขแรงดัน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย  
72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ซิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
โทร. 02-4206656  
โทรสาร 02-4200803




Name of Object : สถานีศาลายา SLY SLY6S-03 สิ่งไฟฟ้าพุทธ

Inspected By :

File Name	20190121-104924-010.jpg	Created Date	2019 - 01 - 21	Created Time	10:49:24
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	38.8°C	การไฟฟ้า	—	สถานีไฟฟ้า	—

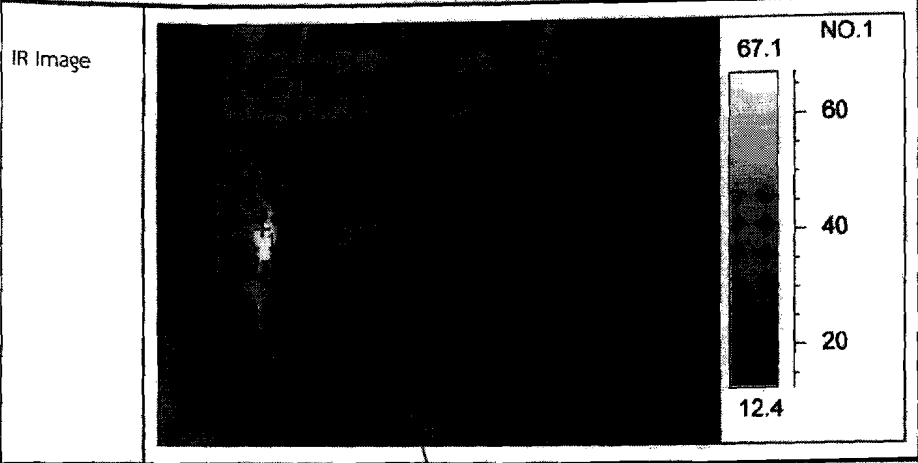

Camera Info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range m	180.0°C
Camera range m	-20.0°C
Area analysis	Value
Area01 Max	100.9 dt:62.1°C
Area02Max	38.8 dt: 0.0°C

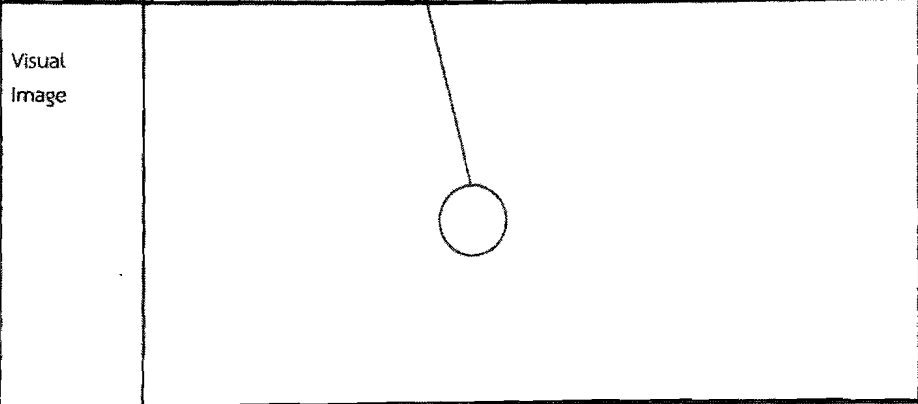

Notes

สาเหตุ : อาร์คแดงหน้าสัมผัสเฟส C

ข้อเสนอแนะ : แก้ไขเร่งด่วน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย  
 72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่จิ้ง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
 โทร. 02-4206656  
 โทรสาร 02-4200803

Name of Object :สถานีฯ อ้อมน้อย1 ONA ONA 15-02 บ่อตกปลาสุขา2

Inspected By :


File Name	20190121-093736-002.jpg	Created Date	2019 - 01 - 21	Created Time	09:37:36
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	38.6°C	การไฟฟ้า	-	สถานีไฟฟ้า	-

IR Image

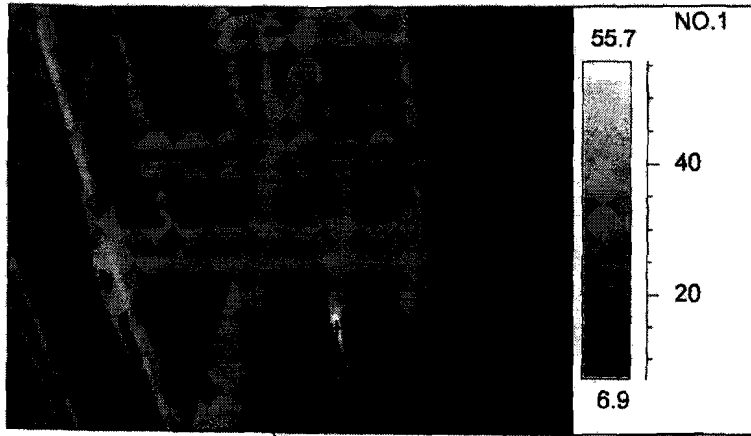

Camera info	Value	NO.1
Camera type	T8	
Camera serial	22T8R50066	
Camera range m	180.0°C	
Camera range m	20.0°C	
Area analysis	Value	
Area01 Max	118.5 dt:79.9°C	
Area02Max	38.6 dt: 0.0°C	

Visual Image

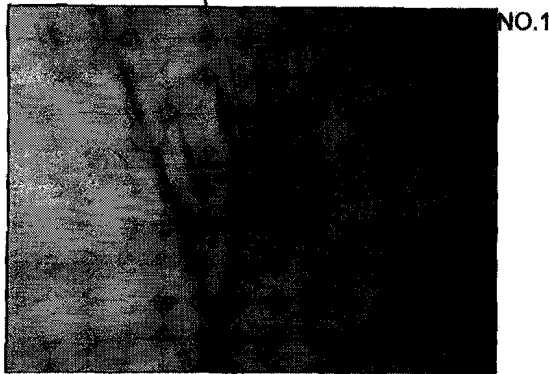

สถานที่	
หมายเลขเสา	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเดอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : อาร์คแดงหน้าสัมผัสเฟส B ด้าน M

ข้อแนะนำ : แก้ไขแรงดัน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย  
72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
โทร. 02-4206656  
โทรสาร 02-4200803



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Provincial Electricity Authority

NO.1