



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(ป.บ.) สค.๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์ชัย วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไทลงาม

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ค.พ.จ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แนวถนนพระราม ๒ (ส่วนที่ ๑) เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา เป็น ป.ปลา บริเวณเมนไลน์พีดเตอร์ ๘ /พีดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๒ ตรงข้ามวัดบางตะคอย (ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	8 สค.2	วันอาทิตย์ที่			ป.ระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนหัวเสา	DIS.SMB 8S-06	SF.6 SMB 8S-04	นายพัฒนา แก่นน้อย พงษ.7 ผกส. 089-9117370
2.	4 สค.2	20 ม.ค.2562	08.00 น.	17.00 น.	เป็น ป.ปลา ตรงข้ามวัดบางตะคอย (F.8/F.3 สฟ.สค.2)	DIS.SMB 3S-06 (DIS.สะพานลอย บางกระเจ้า)	SF.6 SMB 3S-04 (ตรงข้ามวัดบางตะคอย)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๒.๓.ชัยมงคล / หมู่ ๖.๓.บางไทรวัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภานุวัฒน์ ตำแหน่ง ท.พ.บ. โทร ๐๘๑-๔๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศักดิ์ชัย จันทนภานุวัฒน์)

ตำแหน่ง ท.พ.บ.กฟจ.สค.๒ (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SMB8 จาก SMB 8S-06 ถึง SMB 8S-04
ในวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 34/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก SMB 3S-04 ถึง SMB 3S-06
ในวันที่ 20 ม.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรุต นนทร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทนภานุวัฒน์

ท ๖.๑.๖๒
ก.๒

รศ.พร อรรถโกศลกรกิจ
(ท.พ.รศ.พร อรรถโกศลกรกิจ
๐๓๖.๖๓๓๓ นพ.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 090
เรียน ผจก. กฟจ. สค.๒ (บ้านแพ้ว)

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานลอยบางกระเจ้า - ตรงข้ามวัดบางตะคอย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มกราคม 2562	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.สก2.(บพว.)	งานที่ทำ	เปลี่ยนหัวเสาเป็น ป.ปลา		ตามใบขอปฏิบัติงาน	34/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู			วันที่	11 มกราคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 ๑๑ ๖๒	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ๑๑ ๖๒	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา ,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ							
1	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		LOAD 14.0 MW
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		LOAD 10.3 MW
3	SMB03VB-01	Auto	Manual		SMB		LOAD 4.1 MW
4	SMB08VB-01	Auto	Manual		SMB		LOAD 3.2 MW
5	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		LOAD 9.8 MW
6	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		LOAD 13.8 MW
7	SME01VB-01	Auto	Manual		SME		LOAD 6.2 MW
8	SME06VB-01	Auto	Manual		SME		LOAD 3.9 MW
9	ย้ายโหลด SMB08 บางส่วนไปจ่ายจาก SME06						
10	SME06S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ปากทางวัดวังน้ำวน
11	SMB08S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดบางตะคอย
12	ย้ายโหลด SMB03 บางส่วนไปรับไฟจาก SME01						
13	SME01S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บพว.		SF6 หน้า CP
14	SMB03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดบางตะคอย
15	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
16	SMB08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สก.		SF6 สะพานลอยบางกระเจ้า
17	SMB03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สก.		SF6 สะพานลอยบางกระเจ้า
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
22	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบแล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
23	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
24	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SMB03VB-01	Manual	Auto		SMB			
26	SMB08VB-01	Manual	Auto		SMB			
27	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME			
28	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME			
29	SME01VB-01	Manual	Auto		SME			
30	SME06VB-01	Manual	Auto		SME			
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก								
31	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่าย							
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 ออก							
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 ออก							
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3 ออก							
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4 ออก							
36	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
37	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
38	SMB03VB-01	Auto	Manual		SMB		-	-
39	SMB08VB-01	Auto	Manual		SMB		-	-
40	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-	-
41	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-	-
42	SME01VB-01	Auto	Manual		SME		-	-
43	SME06VB-01	Auto	Manual		SME		-	-
44	SMB08S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6	สะพานลอยบางกระเจ้า
45	SMB03S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6	สะพานลอยบางกระเจ้า
46	ย้ายโหลดSMB03 กลับคืนจาก SME01							
47	SMB03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6	ตรงข้ามวัดบางตะคอย
48	SME01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	หน้า CP
49	ย้ายโหลด SMB08 กลับคืนจาก SME06							
50	SMB08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6	ตรงข้ามวัดบางตะคอย
51	SME06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	ปากทางวัดวังน้ำวน
52	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
53	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
54	SMB03VB-01	Manual	Auto		SMB			
55	SMB08VB-01	Manual	Auto		SMB			
56	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME			
57	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME			
58	SME01VB-01	Manual	Auto		SME			
59	SME06VB-01	Manual	Auto		SME			
สิ้นสุด Switching								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Groud หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

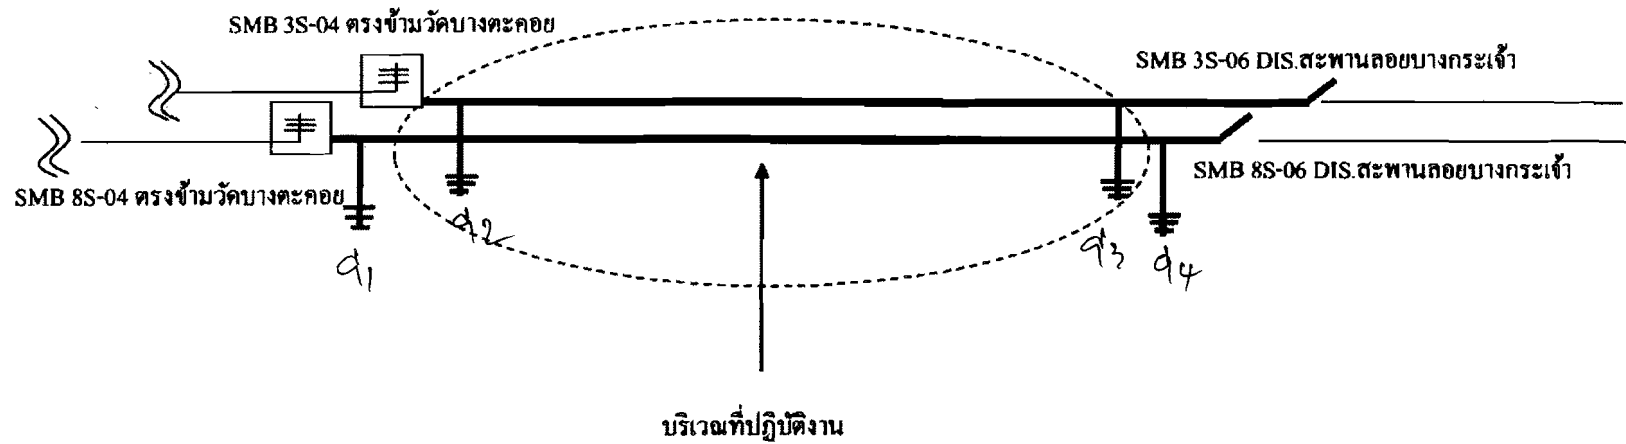

— เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับ ไฟปฏิบัติงาน
 ≡ ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์

วันที่ปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

ผู้ควบคุมงาน นายพัฒนา แก่นน้อย พรง.7 ศกส. โทร 089-9117370

ผู้ประสานงานดับไฟ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ทศ.ปบ. โทร 081-4205031