



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) 702 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT07	9 มิ.ย. 2562	08.30 น.	17.00 น.	ปรับแต่งเสาเอน บริเวณโค้ง หลังน้ำพริกแม่ศรี	Dis ชั่วคราว จุด A	Dis ชั่วคราว จุด B	นายพรมแดน สุทธิงาม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โทธิริชต์ ตำแหน่ง วิศวกร ๖ แผนก กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๕-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NPT07 จาก Dis ชั่ว. ก.๓ A ถึง Dis ชั่ว. ก.๓ B
ในวันที่ 9 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 340/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรมแดน สุทธิงาม

(Signature)
(นายชัชวาลย์ วัลลภวิสุทธิ)
ร.จ.ด. 6/11 กฟจ.นครปฐม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 702
เรียน ผจก. กฟจ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)
8 มิ.ย. 62
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หลังน้ำพริกแม่ศรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับแต่งเสาเอน ตามใบขอปฏิบัติงาน 340/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 7 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 07-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
4	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		LOAD = 6.35 MW
5	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		LOAD = 7.32 MW
6	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		LOAD = 3.68 MW
7	ย้ายโหลด NPU07 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU10						
8	NPT03S-15	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		นฐ.		SF6 หน้าสนง.กฟจ.นฐ.
9	NPT03S-12	ปลด	ล๊ပ်		นฐ.	SCADA	SF6 สุสานซอย 7
10	Dis ชั่วคราวจุด A	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		ซอยข้างน้ำพริกแม่ศรี
11	NPT03S-12	ล๊ပ်	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 สุสานซอย 7
12	เมื่อพร้อมดับไฟ						
13	Dis ชั่วคราวจุด B	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		ซอยข้างน้ำพริกแม่ศรี
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
16	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
17	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
18	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
19	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
20	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
25	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
26	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		-
27	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
28	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-	-
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
31	Dis ชั่วคราวจุด B	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ชอยข้างน้ำพริกแม่ศรี
32	ย้ายโหลด NPU07 บางส่วนกลับจาก NPU10							
33	NPT03S-12	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	สุสานชอย 7
34	Dis ชั่วคราวจุด A	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ชอยข้างน้ำพริกแม่ศรี
35	NPT03S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	หน้าสนง.กฟจ.นฐ.
36	NPT03S-12	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	สุสานชอย 7
37	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
38	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
39	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
40	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
41	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

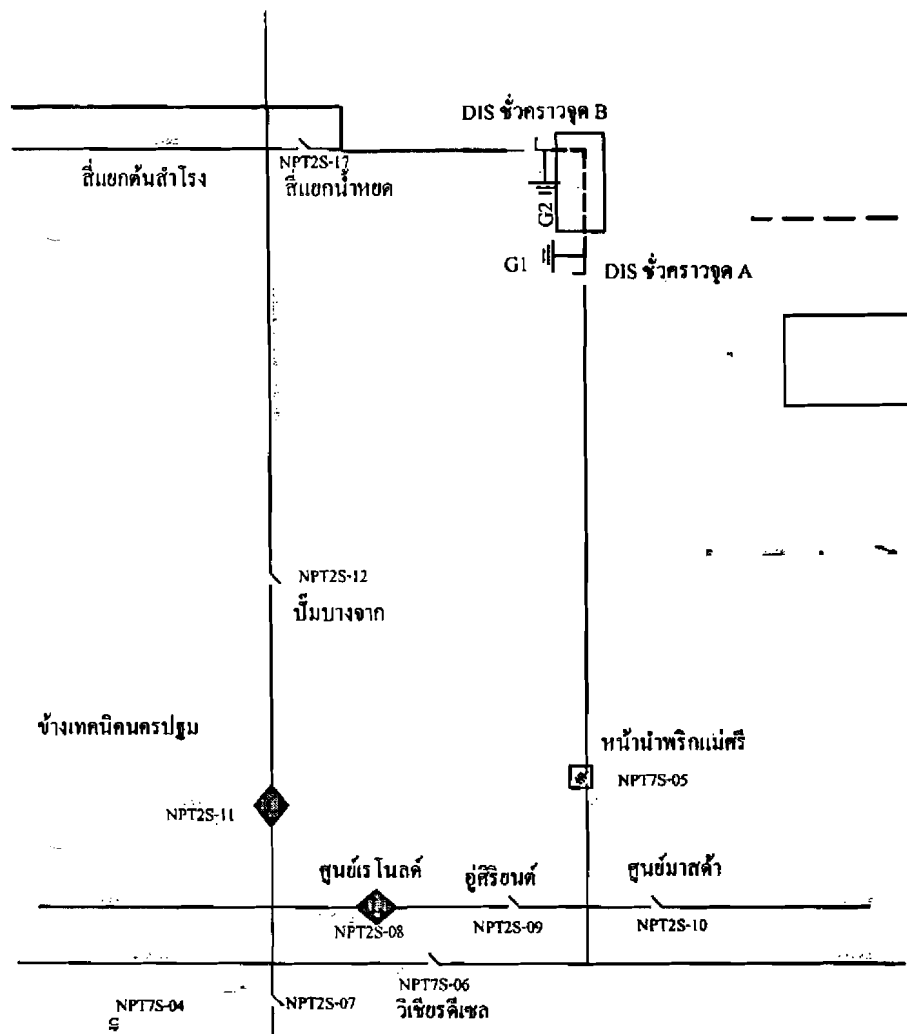

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

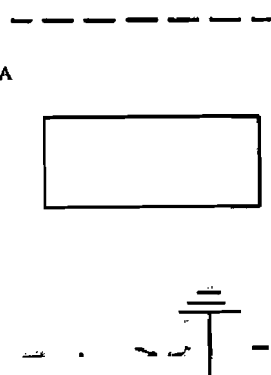

ช่างเทคนิคนครปฐม

หน้านำพริกแม่ศรี

ศูนย์เรโนลต์

อุทธรณ์

ศูนย์มาสด้า

NPT7S-04

NPT2S-07

NPT7S-06
วีเชอร์ดีเซล

NPT2S-08

NPT2S-09

NPT2S-10

NPT2S-11

NPT2S-12
บีบบางจาก

NPT2S-17
ตู้แยกนำทอยด์

ตู้แยกคั่นลำโรง

DIS ชั่วคราวจุด B

DIS ชั่วคราวจุด A

G1