



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 27 มี.ค. 62

เลขที่ ก.ต. นบ. (ง) ๘๖๐/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัตินิตงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สิ่งเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๑	๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ค.ท.ท. ร.จ.ด. (ท.) ก.บ.บ.บ. (ก.๓)	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB๑S-๐๕	BPB๑S-๐๖ BPB๑S-๐๗	นายจรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบัติ กองธรรม ตำแหน่ง พ.ช.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๘๔๓๗๗๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑. มีโอกาสชำรุด ๑. ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัตินิตงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ BPB1 จาก BPB 1S-05 ถึง BPB 1S-06, 1S-07
ในวันที่ 30 มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 342/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต งามวิจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมบัติ กองธรรม

(นาย นพิต งามวิจิตร)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 892
เรียน ผจก. บ.บ.ง.บ.บ.
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

25 มี.ค. 2562

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา)


(นางสาวอรุษา) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปากแตร | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 30 มี.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | บปง. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 342/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูริเนียม | | | วันที่ | 23 มีนาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 23 มี.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 25 มี.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายชนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB	-	L=4.0MW.
5	BPB05VB-01	Auto	Manual		BPB	-	L=6.8MW.
6	BPB09VB-01	Auto	Manual		BPB	-	L=2.2MW.
7	ลดโหลด BPB5 บางส่วนจ่ายจาก BPB9						
8	BPB09S-09	ปลด	สับ		บปง.	SF6	เฉลิมทองคำ
9	BPB05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	ธนาคารกรุงเทพ
10	ย้ายโหลด BPB1 บางส่วนจ่ายจาก BPB5						
11	BPB01S-07	ปลด	สับ		บปง.	SF6	ตรงข้ามปากซอยบ้านไทย
12	BPB01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	ร้านไก่โอง
13	ย้ายโหลด BPB1 บางส่วนจ่ายจาก BPB5						
14	BPB05S-09	ปลด	สับ		บปง.	SF6	สถานีฯ ตำรวจ
15	BPB08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	ต. อำนวยยนต์
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	BPB01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	หมู่ 3 ปากแตร
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
23	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

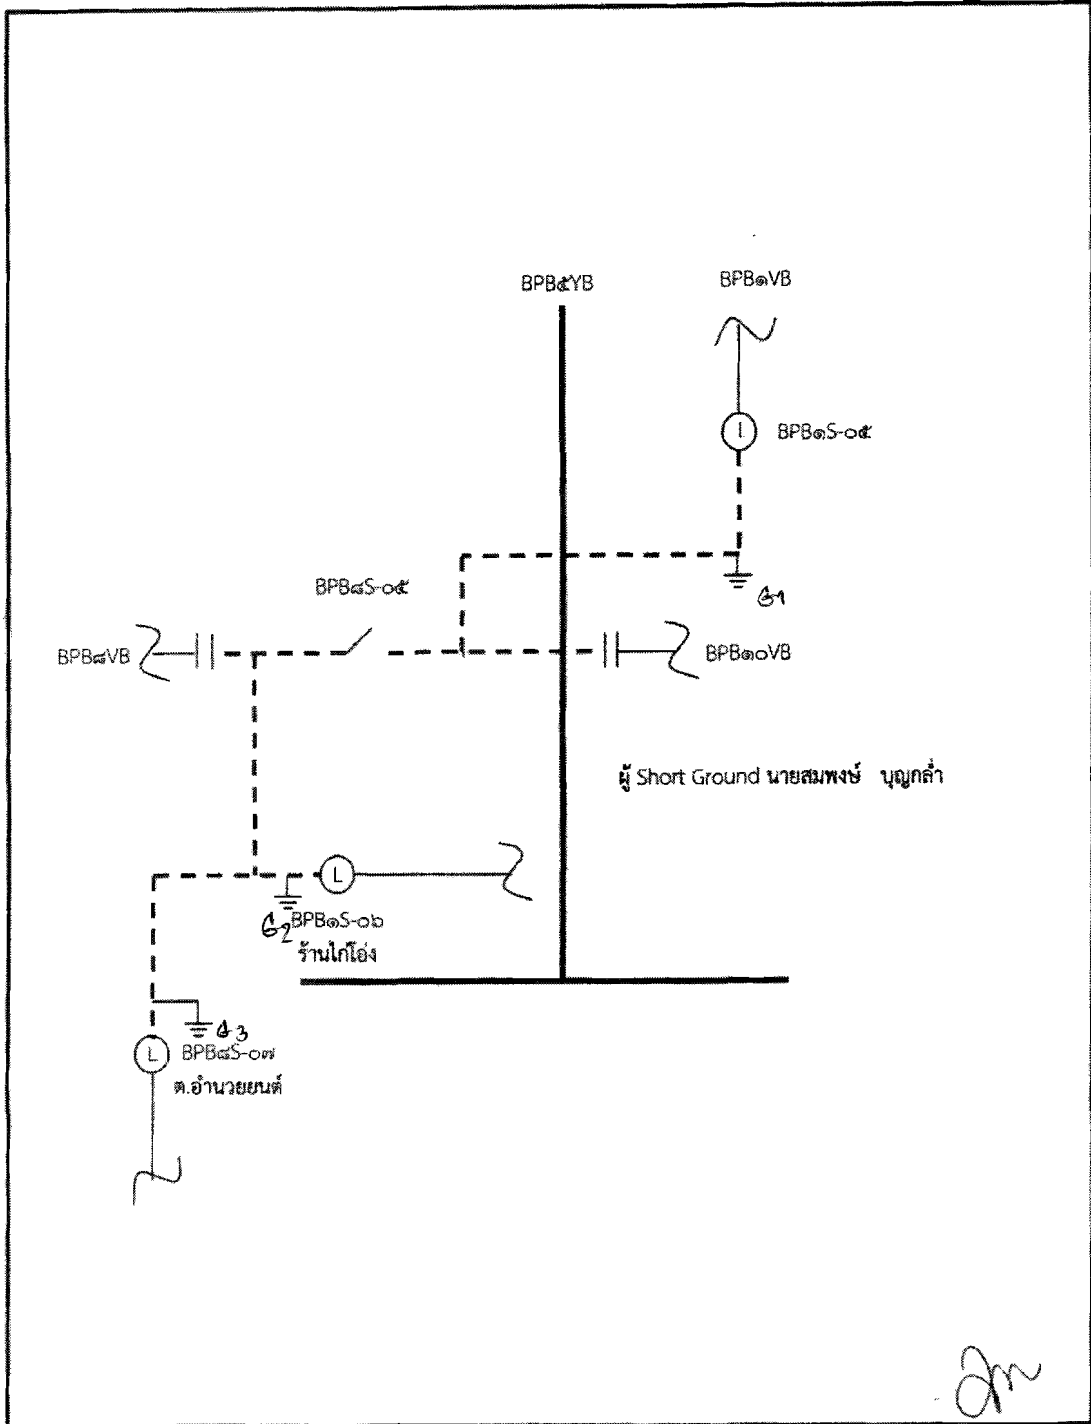

หมายเหตุ

- - - - - เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเคเบิ้ล

ผู้ควบคุมงาน นายสมบัติ กองธรรม
 ผู้ Short Ground นายสมพงษ์ บุญกล้า
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์