

Switching Deadline
วันที่ 15 มี.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์พันธ์ุ

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๒)

ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สอนิคุปญญ

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สพ

ด้วยการไฟฟ้า **คหวิกรม** จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปิดจุดจัมเปอร์ชั่วคราวตั้งข้ามถนน และแก้ไขCTPT การไฟฟ้าสุพรรณบุรีเพื่อรับไฟวงจรใหม่ สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2 สท	16/03/62	09.00	12.00		เขต จุด A หน้าไฟฟ้า		โทร.๐๘๐-๐๒๕๒๕๖๐ นายประสาน รื่นโพธิ์วงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **กฟผ.สพ.**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เตียมสกุล ตำแหน่ง พงษ.ส(ปฟ) โทร. ๐๘๕-๐๐๕๕๕๕๓

พื้นที่ ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (เขตฟ.๖ กฟผ.๓)

เวียง อก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ **SPAZ** จาก **DDE จุด A แท่นขุด, สท** Dis **ชื่อตรวจแท่นขุด, สท**
ในวันที่ **16 มี.ค. 62** ตั้งแต่เวลา **๐๙.๐๐** น ถึง **12.๐๐** น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ **350/62**

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น ถึง _____ น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย **พริตา อามวรวินิจฉัย** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **คหวิกรม ไร่ยมสิริกุล**

เจดรินทร์ สอนิคุปญญ
(๑๙๓-๔ กกน นว.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

780

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. **กฟผ.สพ.**

อก.บพ.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ **1** แผ่น

แผนผังแนบ **2** แผ่น

ผจพ. (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทล.ปบ.กฟผ.สพ

ถึง ผล.กฟผ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟผ.สพ./รจก.กฟผ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๖...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กฟผ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ หน้า สนง.กฟผ.สพ...เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่ายหน้า สนง.กฟผ.สพ...โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ๒.. สถานีฯ ..สุพรรณบุรี... ตั้งชื่อบริเวณ หน้า สนง.กฟผ.สพ

ทั้งนี้ กฟผ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...เป็นผู้ประสานงานให้...ตำแหน่ง พชง. ผปบ.กฟผ.สพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๖-๐๒๕๖๕๒๐...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...มาช่วยงาน...ตำแหน่ง ผ.บ.บ.กฟผ.สพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๖-๐๒๕๕๑๐๕๕...เป็นผู้ประสานงานดำเนินการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

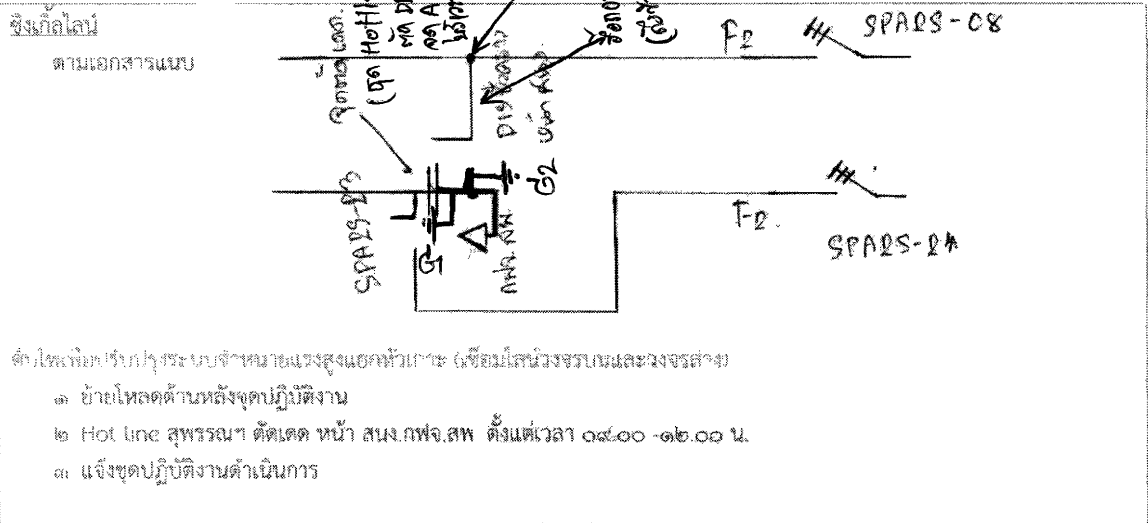

คำขอไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแอกหัวเกาะ๓ (เชื่อมเส้นวงจรบนและวงจรล่าง)


- ๑ ย้ายโหนดด้านหลังจุดปฏิบัติงาน
- ๒ Hot line สุพรรณฯ ตัดเขต หน้า สนง.กฟผ.สพ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
- ๓ แจ้งจุดปฏิบัติงานดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พชง.๗ ผปบ.กฟผ.สพ.

၁၀၀၀ မြို့တော်ရုံး၊ နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်
 အောက်ဖွဲ့ချုပ် ဝန်ကြီးဌာန (ကုမ္ပဏီ)

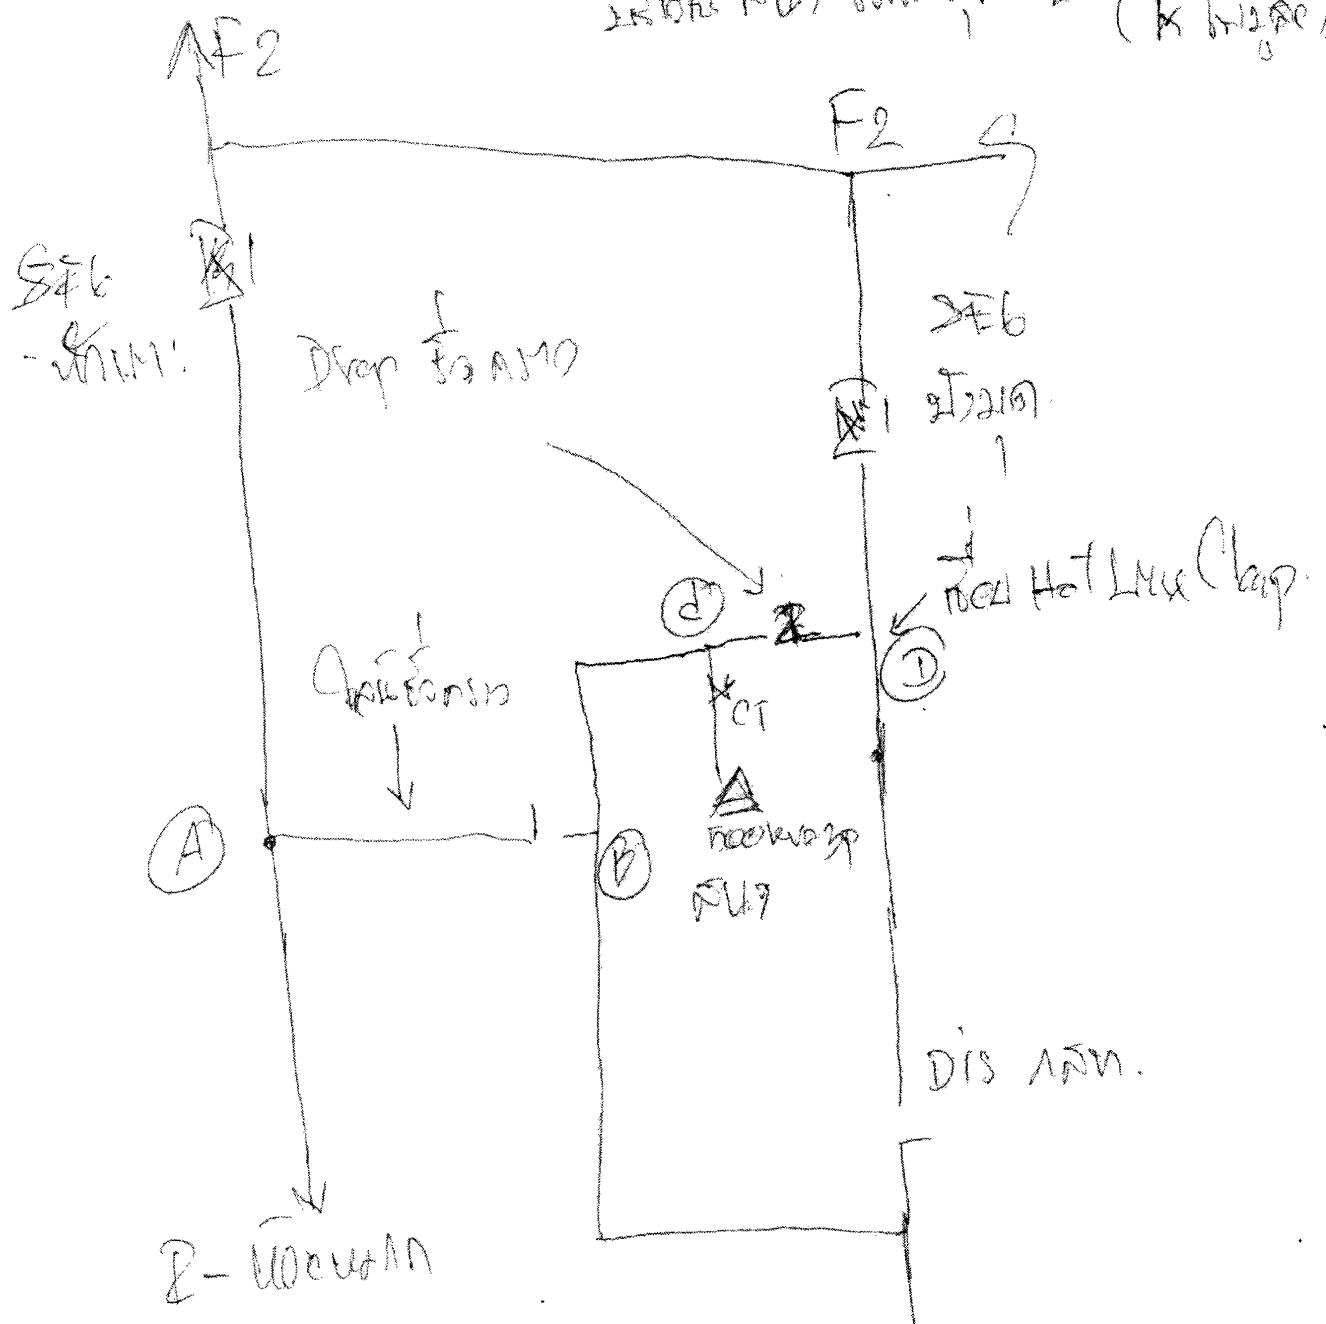

- Ⓐ Hot Line ဝန်ထမ်း
- Ⓑ Hot Line ဝန်ထမ်း
- Ⓒ, Ⓓ = ဝန်ထမ်း ၂ ဦး ဝန်ထမ်း
- Ⓔ - Hot Line - Hot Line Clamp ဝန်ထမ်း ၁ ဦး

အောက်ဖွဲ့ချုပ်