



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Authority

เลขที่ ก.ต.สพท.(กป.) ๐๘๑.../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นวณนกรินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สพท.

Switching Deadline

วันที่ 14 มี.ค. ๒๕๖๒
9/5 scan

ปิดแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้บริเวณพื้นที่หมอนบินเสวแวมไลน์ใต้ไลน์ ๑๑๕ KV บริเวณม่วงรถไฟ. ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6	17 มี.ค.62	08.00	17.00	ปักเสวแวมไลน์ ใต้ไลน์ 115 KV (บริเวณม่วงรถไฟ- SF-6 ทะเลข KSA15-12)	สถานี สพท.2 TKK15-04	SF-6 ทะเลข KSA15 12	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕๕-๒๑๕๖๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณจุดทำงาน ไลน์แยกบ้านหนองหิน ไลน์แยกบ้านบัวขาว.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นวณนกรินทร์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.จก.ก.บ. โทร.๐๘๑๑-๕๕๖๖๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ท.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ส่ง switching ให้อ.ต.บ. หมายเลข 333

* ก่อนย้ายไฟสายส่ง 15 1๗ โด่ นิตกรรจ.ล.อบ
งานก่อน *

(นวณนกรินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง.....ผ.จก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ค.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPO6 จาก TKK15-04 ถึง KSA15-12
ในวันที่ 17 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 352

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สุทธิพงษ์ วัฒนสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณภัทพงษ์ วงษ์หา

สพท. ๓น้องกบ.บ.ท.ก.อ
(๐๘๓-๖ ทน นว.ค.ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

752

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)
เรียน ผ.จก.ก.บ.บ.

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก.ฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์หา)
12 มี.ค. 2562
อก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ต.กระต๊อบ ม.9 สระพัฒนา บ.บูลโฟโล่		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-มี.ค.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 352/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 12 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>ร.ภพส</i>		วันที่ 12 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<i>ก.ภพส</i>		วันที่ 12 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		
3	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
4	ย้ายโหลด SPO06 บางส่วนรับไฟจาก SPO04						
5	TKK05S-06	ปลด	สับ		ทคก.		DIS ร้านคาร์แคร์
6	Dis ชค. SPO06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS หนองชัน
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา08.00 น. เพื่อทำการตัด DDE แยกหนองชัน						
8	TKK1S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS หน้าร้านปะยาง
9	แจ้งกฟย.ทคก.ตรวจสอบ Dis ก่อนบ้านทะเลบกให้ปลดอยู่ (กฟอ.กฟส.มีงานดับไฟและปลด Dis ไว้ และดับไฟ 115 kv)						
10	** ตรวจสอบงาน Switching no.333 ให้ดำเนินการปลดสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ กำแพงแสน ถึง สถานีฯ						
11	สองพี่น้อง 2 เสร็จเรียบร้อยก่อน **						
12	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.สพน.ทราบ						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					สพน.	
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					สพน.	
15	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการตัด DDE บริเวณแยกหนองชันได้						
16	เมื่อช่างหน้างานให้ทำการตัด DDE บริเวณแยกหนองชันแล้วเสร็จ						
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1					สพน.	
18	TKK1S-04	ปลด	สับ		ทคก.		DIS หน้าร้านปะยาง
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3					กฟส.	
20	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.สพน.ทราบ						
21	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		
22	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
23	**กฟอ.กฟส.มีงานดับสายส่ง 115 kv ก่อนจ่ายไฟ 115 kv ต้องรอให้กฟส.สพน.แล้วเสร็จก่อนถึงจ่ายไฟได้**						
24	**ก่อนจ่ายไฟ 115 เควี ให้ประสานงานคุณเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ขณ.กป. กฟส.สพน. ก่อน**						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
 วันที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 08.00-17.00 น.
 บริเวณ หน้าสถานี สพน.2 - SF-6 แบ่งแดน ทะเลบก

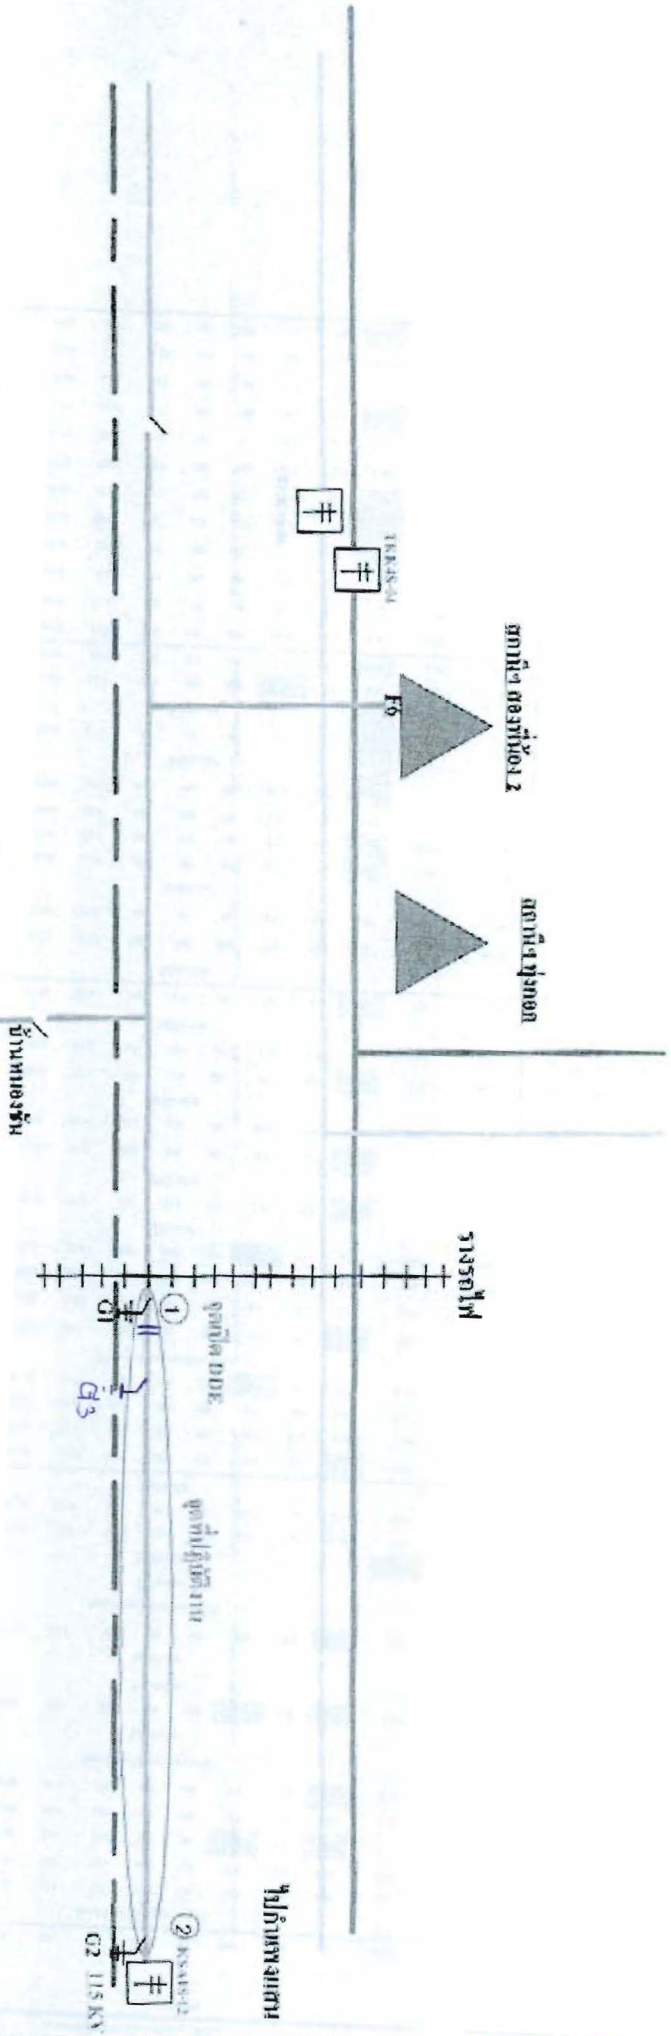

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ทดสอบสถานี F 6 สพน.2 เพื่อตัด DDE (บริเวณรางรถไฟ)
2. ไปขอตัดสถานี สพน.2 - ทะเลบก (ช่วงภาคใต้ DDE) และแจ้งไฟดับ
3. ทำงานบริเวณ รางรถไฟ ถึง SF-6 ทะเลบก

แยกตัวกระดาม