



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Switching Deadline

วันที่ 27 มี.ค. 62

เลขที่ ก.จ.สช.(กป.) ๒๑๗ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธ์ ตำแหน่ง ออ.ป.น.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ ทรงชัย ตำแหน่ง ทพ.กป.ส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.อ.สมุทรฯ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ทิศเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า  
 เดิมแนวฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ทิศเตอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๓	๓๐ มี.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟโกลเสาพาดสายใหม่	คิลาข้าว สะพาน ระกา	คิลาข้าว ข้าง บ้าน ระ	นายวันพร คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๕ เครื่อง ๕๓๐ เครื่อง ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ทพ.๒ โทร ๐๘๖-๓๖๖๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.การ.ส.(ก.๗) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรณรงค์ ทรงชัย)

ตำแหน่ง ทพ.กป. รักษาการแทนรองทพ.กฟล.สช.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ยศพ.) กฟล.๓  
 เรียง ออ.ป.น.(ก.๓)

ยศพ. ที่พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ทิศเตอร์ PBA3 จาก Dis ๓๓ ต.พนมรุ้ง ๓ ถึง Dis ๓๓. ๑๖.๕.๒ บ้านสีระ  
 ในวันที่ 30 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 358

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ทิศเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย นวรัตน์ อังสวาทิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

นายสุรณรงค์ ทรงชัย  
 (นายสุรณรงค์ ทรงชัย)  
 ตำแหน่ง ทพ.กป. รักษาการแทนรองทพ.กฟล.สช.

ส่วนผู้ควบคุม


ที่ ก.๓ กป.น.(คพ.) 890  
 เรียง นจก. กฟล.๓๖, กฟล.๓๑.  
 ออ.บช.(ก.๓), ออ.ว.ร.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pera.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน  
 แผนผังแนบ 1 แผน  
 นจก. - (สถานี -)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พัฒนา) 25 มี.ค. 2562

ชก.ป.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ป.น.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสระ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปักเสาและพาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 358
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นาย นครินทร์ อังสนาวสิน		วันที่ 22 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายโมช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
2	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
3	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
7	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
8	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
9	<b>ทำการ Bypass DBA3R-02 Recloser บ้านลาดสิงห์</b>						
10	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, GND		สข.		R บ้านลาดสิงห์
11	SW.Bypass	ปลด	สับ		สข.		DIS Bypass DBA03R-02
12	DBA03R-02	สับ	ปลด		สข.		R บ้านลาดสิงห์
13	<b>ย้ายโหลด DBA 3 ไปจ่ายจาก DOA 3</b>						
14	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
15	DOA03S-02	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
16	DBA03S-14	ปลด	สับ		สข.		SF6 บ้านลาดสิงห์
17	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
18	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ชั่วคราวสะพานท่าระกำ
19	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
20	DOA03S-02	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
21	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
22	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
23	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ชั่วคราวสะพานบ้านสระ
24	<b>แจ้งพื้นที่ดับไฟให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
25	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1</b>						
26	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2</b>						
27	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
28	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
29	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
32	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
33	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
34	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
35	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
37	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
38	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
39	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
40	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
41	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
42	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
43	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
44	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
45	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
46	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
47	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
48	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS ชั่วคราวสะพานบ้านสระ
49	ย้ายโหลด DBA 3 กลับจาก DOA 3						
50	DOA03S-03	ปลด	ล๊ับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
51	DOA03S-02	ล๊ับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
52	DBA03S-07	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
53	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS ชั่วคราวสะพานท่าระกำ
54	DBA03S-14	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
55	DBA03S-07	ล๊ับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
56	DOA03S-02	ปลด	ล๊ับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
57	DOA03S-03	ล๊ับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
58	นำ DBA3R-02 Recloser บ้านลาดสิงห์ เข้าระบบ						
59	DBA03R-02	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		สช.		R บ้านลาดสิงห์
60	SW.Bypass	ล๊ับ	ปลด		สช.		DIS Bypass DBA03R-02
61	DBA03R-02	Nonreclosing,GND	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
62	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
63	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
64	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
65	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
67	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
68	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
69	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



แผนผังไฟฟ้าบริเวณรับส่งระบบจำหน่ายบ้านคอนกรีตจนถึงวัดบ้านสระ

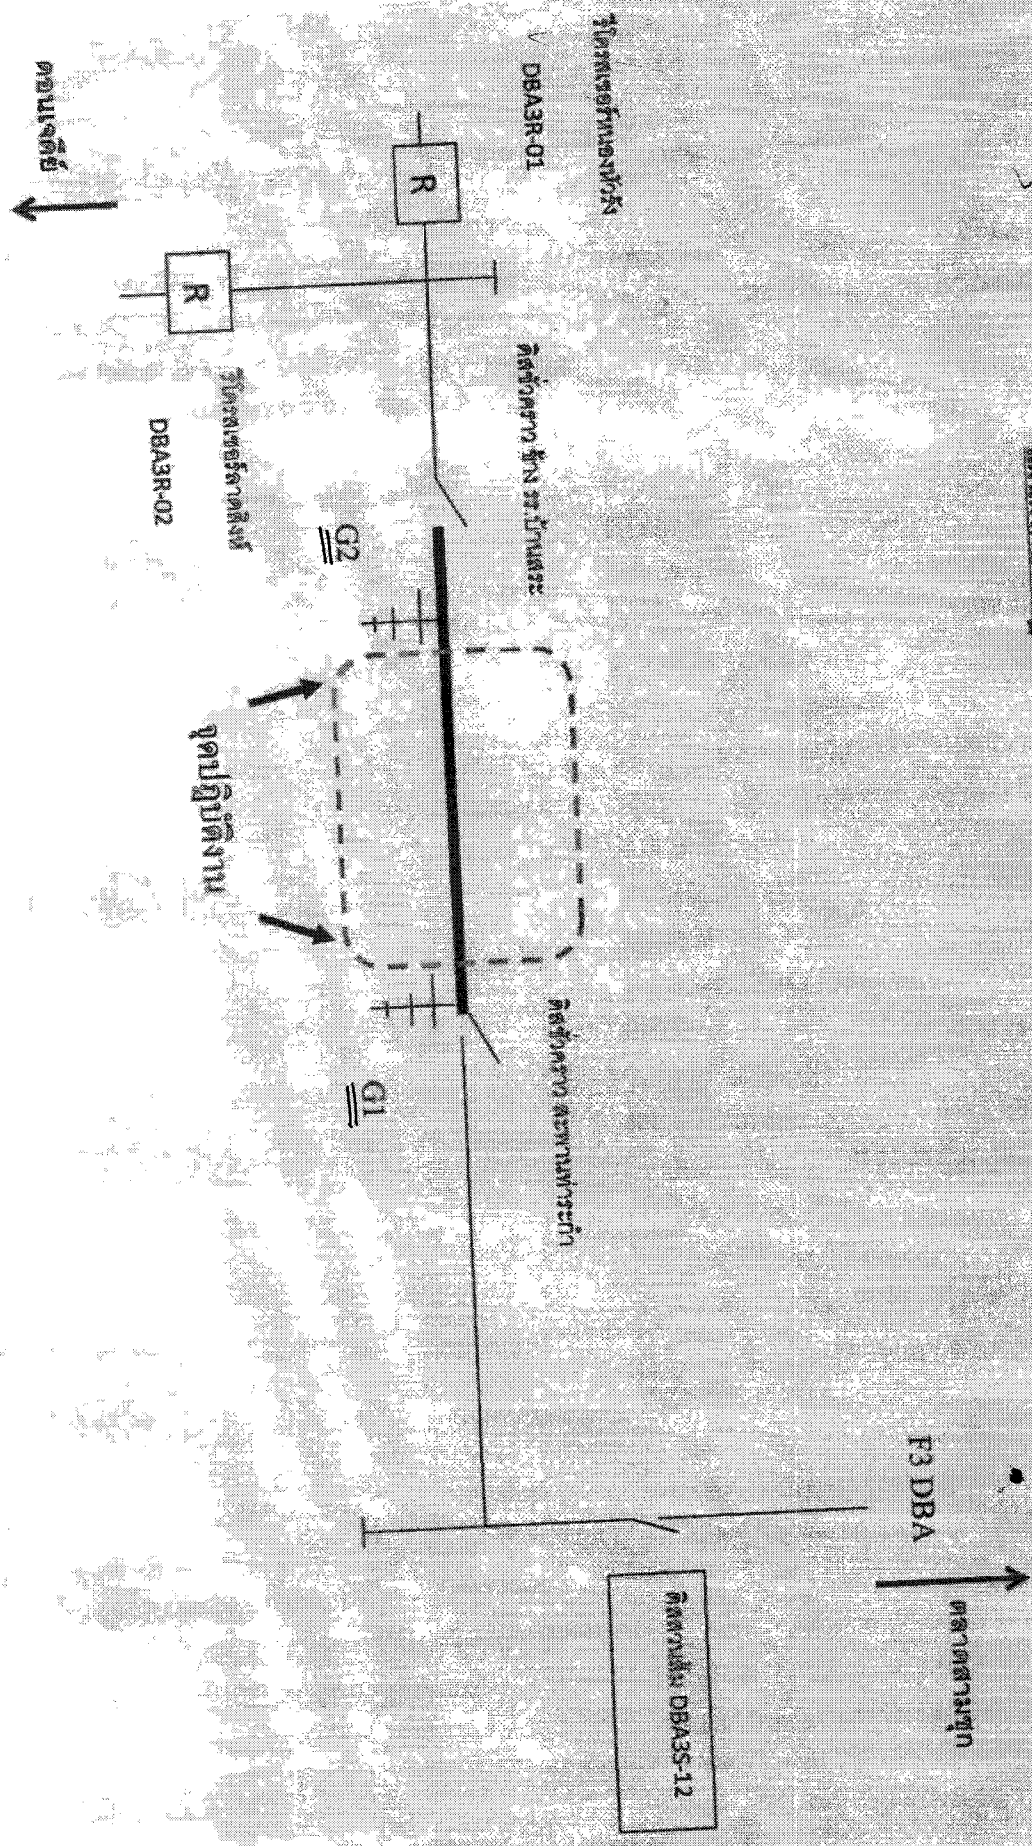

21/11/18

Handwritten signature