



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 มี.ค. 62

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ทก. ๘๐๘๖ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายธานี พวงนวม

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายณณมิตร ศิริพรรค

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทองผาภูมิ

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ /บริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒	๒๑ มี.ค.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย/บริเวณตั้งแต่รีโคลเซอร์ VLA๒R-๐๑ หน้าบีมเซลล์ ถึง สดระบบจำหน่ายบ้านแก่งประลอม	รีโคลเซอร์ VLA๒R-๐๑ หน้าบีมเซลล์	สดระบบจำหน่าย บ้านแก่งประลอม	นายพัทธพงศ์ สุขพินิจ โทร. ๐๙๐-๕๕๒๑๑๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๑-๕ ต.ท่าขนุน, หมู่ ๑-๕ ต.หินลาด, หมู่ ๑-๓, ๖-๗ ต.ถิ่นถิ่น

อ.ทองผาภูมิ, หมู่ ๑-๔, ๗, ๙ ต.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมชาย รื่นประเสริฐ ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทก โทร. ๐๘๙-๕๕๗๖๗๕๕

ลงชื่อ

(นายณณมิตร ศิริพรรค)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทองผาภูมิ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ VLA2 จาก VLA2R-๐1 ถึง สดระบบจำหน่าย บ้านแก่งประลอม  
ในวันที่ 21 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 361/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนา ทรัพย์น้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย รื่นประเสริฐ

นายณณมิตร ศิริพรรค  
(ผ.จก. กฟส. ทก.)

สำหรับผู้อนุมัติ

817

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. ทก.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 18 มี.ค. 2562

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผคฟ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Recloser ปีมเซลล์-สูตรระบบจำหน่ายแก่งประลอม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มี.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ทภ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 361/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิม		วันที่ 14 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	VLA02R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R ปีมเซลล์
3	VLA03R-03	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
4	VLA02R-01	สับ	ปลด		ทภ.	SCADA	R ปีมเซลล์
5	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการดึงห้วงเหลือลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ VLA02R-01 ปีมเซลล์						
6	เมื่อผู้ควบคุมงานทำการดึงห้วงเหลือลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ VLA02R-01 ปีมเซลล์แล้วเสร็จ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบ SYA01S-09 (Air Break ก้านคันชักแก่งประลอม) ให้อยู่สถานะปลดอยู่						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	*ให้ตั้ง Non-reclosing VLA03R-03 บ้านพุน้ำร้อน ไว้ขณะทำงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโพลกลับ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการสับใบมีดด้านออกไลน์พร้อมดันห้วงเหลือขึ้น VLA02R-01 ปีมเซลล์เข้า						
19	เมื่อผู้ควบคุมงานทำการสับใบมีดด้านออกไลน์พร้อมดันห้วงเหลือขึ้น VLA02R-01 ปีมเซลล์แล้วเสร็จ						
20	VLA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, <del>PLT</del>		ทภ.	SCADA	R ปีมเซลล์
21	VLA02R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R ปีมเซลล์
22	VLA03R-03	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

จุดสิ้นสุด บริเวณ บ้านแก่งประดอม

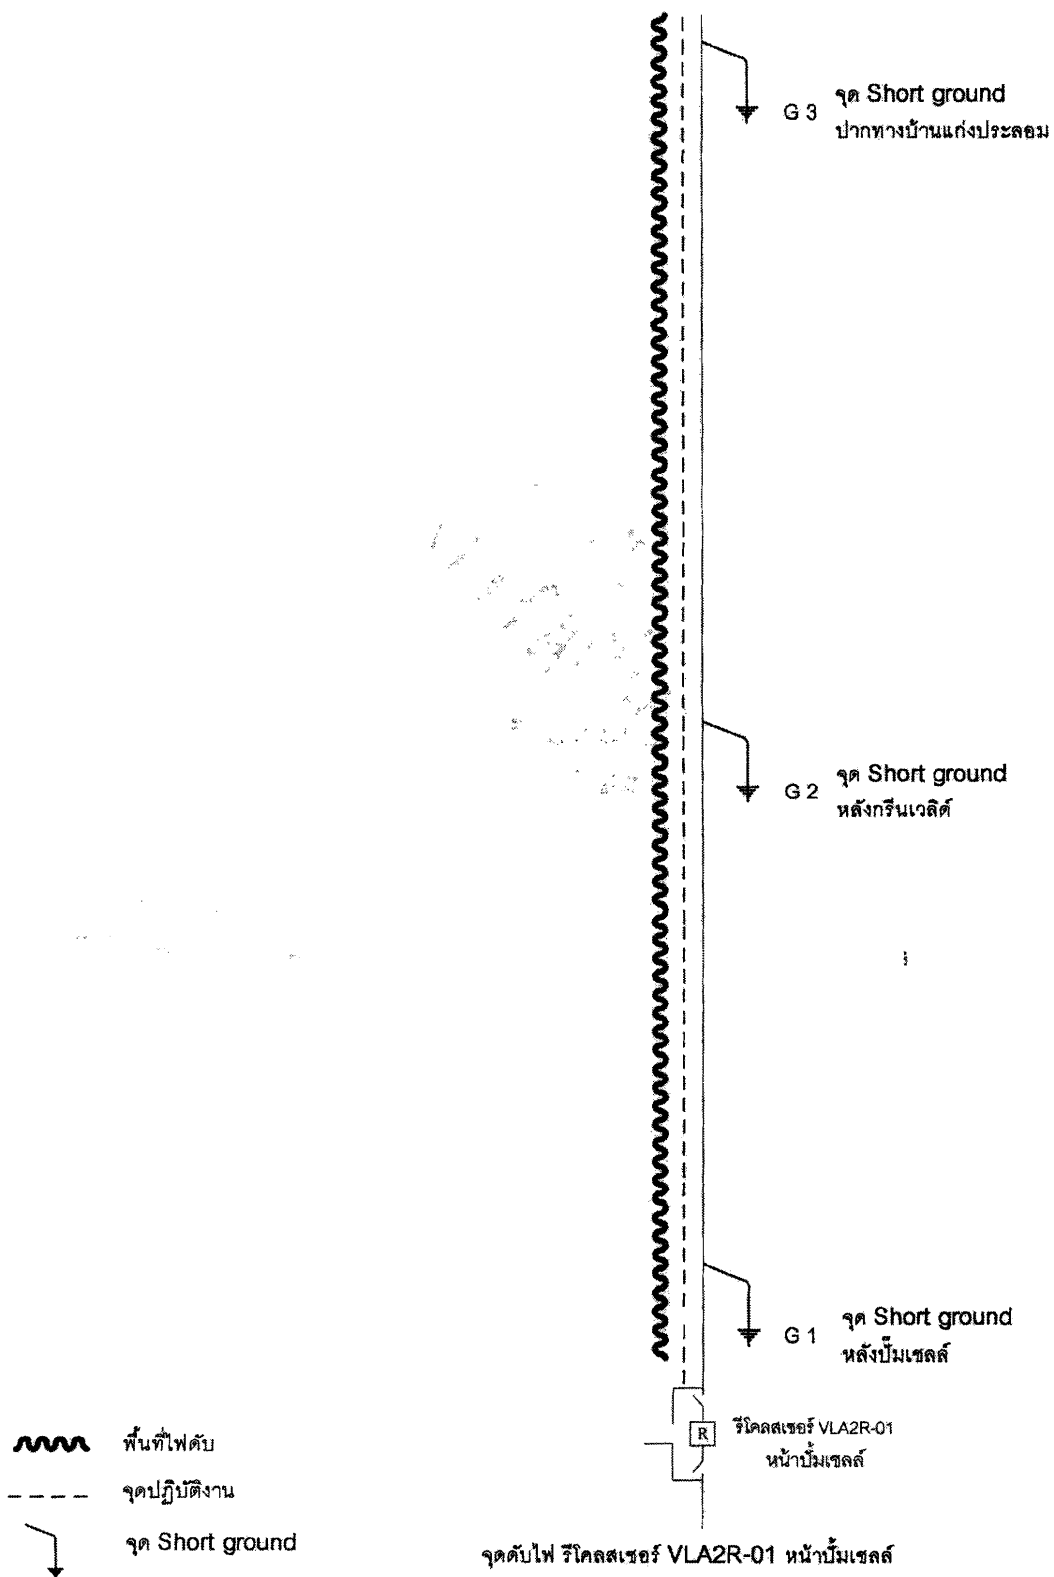

- รายละเอียดปฏิบัติงาน
- 1.ติดตั้งลวดฟ้า 5 KA. จำนวน 10 จุด
  - 2.เปลี่ยนคอรช้ำจุด จำนวน 7 จุด
  - 3.เปลี่ยนเหล็กจาก 6 จุด
  - 4.ปรับเสถียรเอนเอียง 15 จุด

จุดดับไฟ รีโกลเซอร์ VLA2R-01 หน้าบีมเซลล์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๙.๓๒/ทภ.- ๕๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ  
๑๖๐/๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว  
เรียน คุณลูกค้า

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ  
ขอตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย ซึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนี้ทำให้ตั้งแต่บริเวณหน้าบ่อม  
เซลล์ (ทองผาภูมิ) ถึง สุตระบบจำหน่ายบ้านแก่งประหลอม จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตามรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. พื้นที่ไฟดับ ตั้งแต่บริเวณ  
หน้าบ่อมเซลล์ (ทองผาภูมิ) ถึง สุตระบบจำหน่ายบ้านแก่งประหลอม หมู่ ๑-๕ ต.ท่าขนุน...หมู่ ๑-๕ ต.หินดาด,  
หมู่ ๑-๓,๖-๗ ต.ลิ้นถิ่น อ.ทองผาภูมิ...หมู่ ๑-๔,๗,๙ ต.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

อนึ่งหากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ จะทำการ  
จ่ายกระแสไฟฟ้าทันที และหากท่านมีการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าในส่วนรับผิดชอบของท่านโปรดแจ้ง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ ให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านใน  
การจ่ายไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณณมิตร ศิริพรรค)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๒๒ , ๐๓๔-๕๙๙๘๑๗ , ๐๓๔-๕๙๙๒๒๒