



Switching Deadline

วันที่.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๒๕๖๒/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุทา

ชื่อผู้ส่ง นายพีชิต อุตรฉัตรทรัพย์

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นญช. ขอคืนไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊วโซลาร์ร้อน ที่มีเตอร์แบ่งแดน(กฟส.นญช.-สช.) บ้านหนองไผ่ แมนไลน์ DBA04 สถานีไฟฟ้า เติมบาง ตามแผนผังสั่งเดบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA04	22 มี.ค.2562	09.30น.	10.30น.	Hotline กระเช้า สฟ.แก๊วโซลาร์ร้อนที่ ทางปลา CT แรงสูง มีเตอร์แบ่งแดน บ.หนองไผ่ (กฟส.นญช.-สช.)	SF6 รหัส DAA02S-08 บ.ดอนยาว	มีเตอร์แบ่งแดน บ.หลักชัย	นายแสงธรรม จำพิก

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจวก SF6 บ.ดอนยาว ถึง มีเตอร์แบ่งแดน บ.หนองไผ่ ไม่มีไหลด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิศากร แฉ่มโชติ ตำแหน่ง หน.กบ. โทร ๐๘๘๕๖๗๕๕๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายพีชิต อุตรฉัตรทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DBA4 จาก DAA 2 S - 08 ถึง Dis มีเตอร์แบ่งแดน บ.หลักชัย ในวันที่ 22 มี.ค 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัทพงษ์ วงษ์พันธุทา ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นิศากร แฉ่มโชติ

รศทพร ธานีเกษตรกิจ (วศก. 6 11ทพ นว.๑ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 839 / 2562  
เรียน ผจก. กฟผ. ออ.ปบ. กฟส. นญช.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น  
ผจฟ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*  
20 มี.ค. 62  
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุทา)

ออ.ปบ.(ก.๓)

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุทา)

ออ.ปบ.(ก.๓) 20 มี.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ส.อนญช. ๒๒๓๖/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

Switching Deadline

วันที่ 21 มี.ค. 62

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อนญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อนญช. ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ที่ Dis รหัส DAA02S-07 บ้านหลักชัย วงจร DBA04 สถานีไฟฟ้าเดิมบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA04	22 มี.ค.2562	10.30น.	11.30น.	Hotline กระเช้า สฟ.แก้ไขจุดร้อนที่ Dis รหัส DAA02S-07 บ.หลักชัย	DAA02S-07	DAA02S-07	นายแสงธรรม ชำพิก
						ต้องเปิด Dis ให้ Hot line สฟ. ดำเนินการแก้ไข		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิศกร แชนโซติ ตำแหน่ง หลกม โทร ๐๘๘๖๖๕๕๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อนญช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA4 จาก DAA2S-07 ถึง 1 ในวันที่ 22 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10:30 น. ถึง 11:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 385

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิศ ชูญ 18 มี.ค. 62 กว3

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิศกร แชนโซติ. ผคฟ. ตันฉวีภาสกร (๑๓ก. 6 แทน นอ. ๑ผ.)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) เรียน ผจก. กฟส. อนญช. , กฟส. นครฯ อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน แผนผังแนบ 2 แผน ผจก. (สถานี) (เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

20 มี.ค. 62

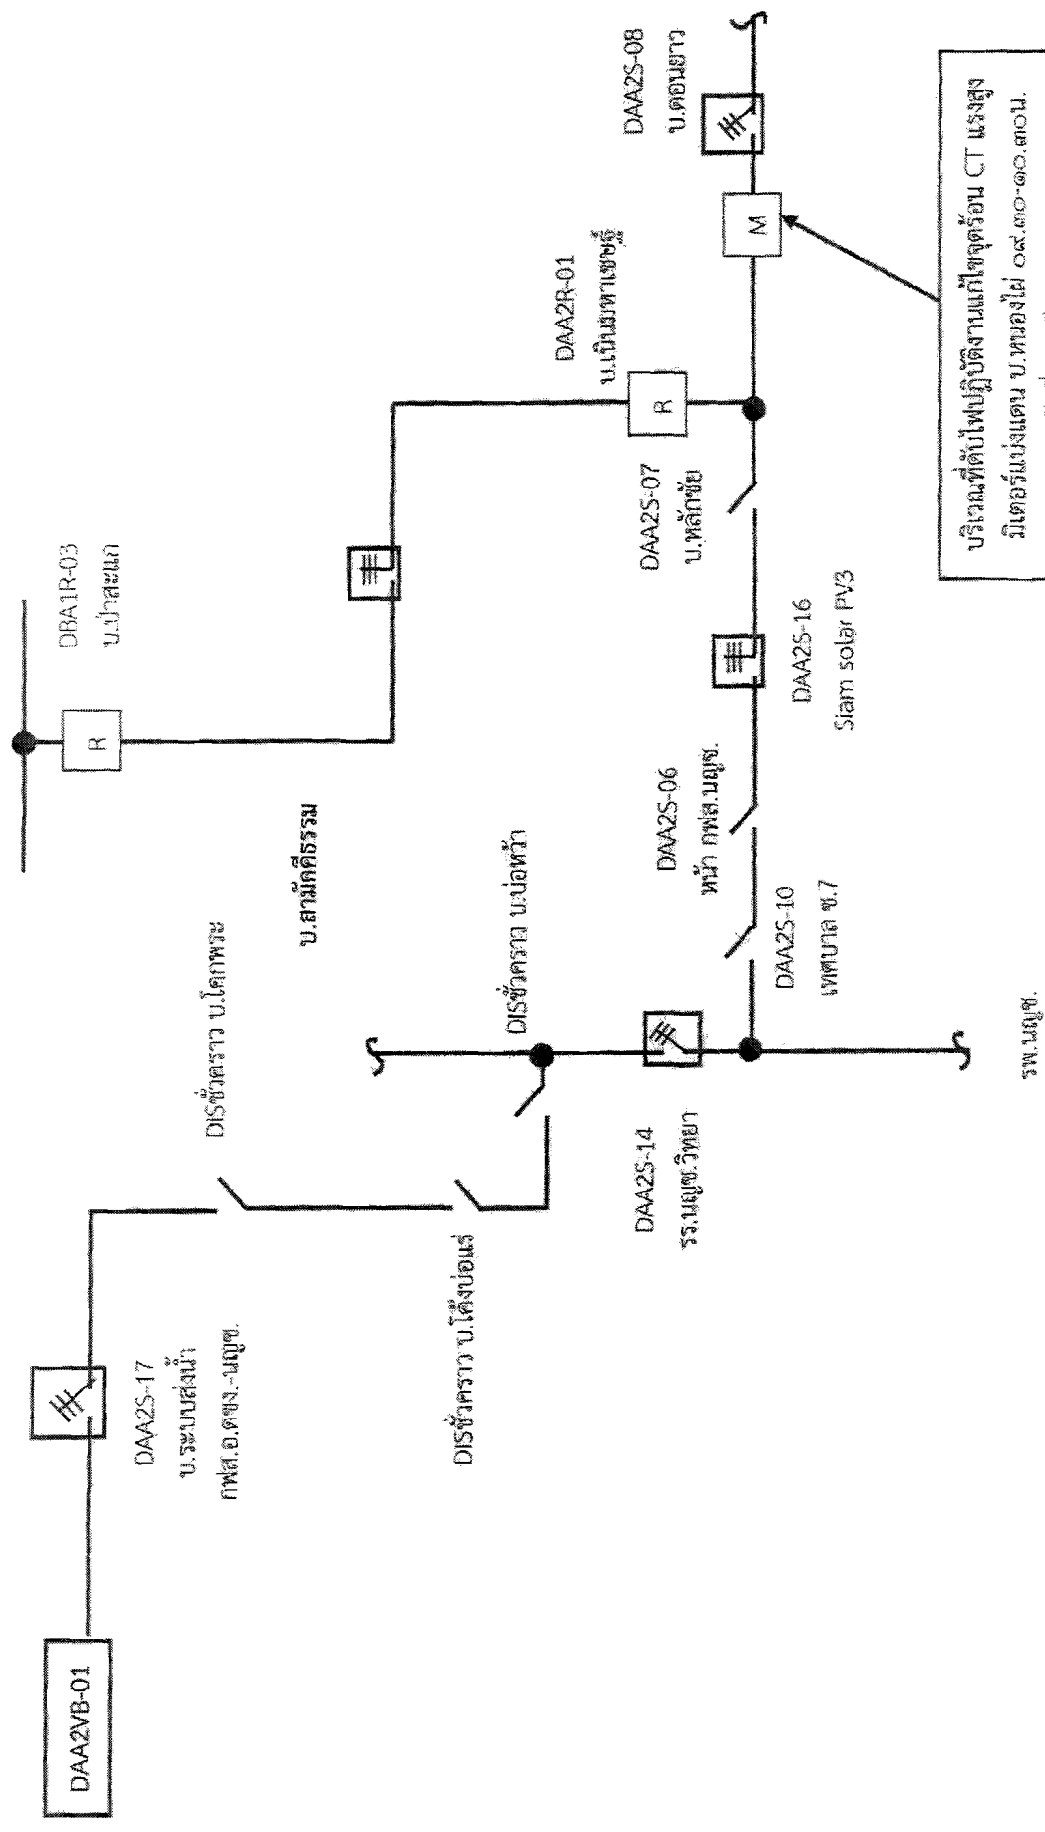
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DAA02S-07 และ DAA02S-08
2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 มี.ค. 62 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 11.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.นญช. งานที่ทำ แก้ไขจุดรื้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 385/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 19 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 19 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 20 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. สถาพร,ธนิต,ณัฐกาญจน์,สามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. เพชรต้น,มงคล,พิชชา,อมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. กฤษณะศักดิ์ ,ขุนทอง,นครินทร์,พนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	DBA01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		-
3	DBA04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		-
4	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		หม้อแปลง TP1
5	DAA02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		-
6	DAA04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		-
7	DAA02S-16	ปลด	ล๊ับ		นญช.	scada	SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
8	DAA02S-08	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		นญช.		SF6 บ้านดอนยาว
9	DIS มิเตอร์แบ่งแดน	ล๊ับ	ปลด		นญช.		มิเตอร์แบ่งแดน หลักชัย
10	แจ้งขอทโหนดกระแสเข้าแก้ไขจุดรื้อนต้นมิเตอร์แบ่งแดนบ้านหนองไผ่ใต้						
11	เมื่อขอทโหนดกระแสเข้าแก้ไขจุดรื้อนแล้วเสร็จ พร้อมแก้ไข DAA02S-07						
12	DIS มิเตอร์แบ่งแดน	ปลด	ล๊ับ		นญช.		มิเตอร์แบ่งแดน หลักชัย
13	DAA02S-08	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		นญช.		SF6 บ้านดอนยาว
14	DAA04S-07	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดบ		SF6 บ่อกรู
15	DAA02S-07	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS หลักชัย
16	DAA04S-07	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ		SF6 บ่อกรู
17	เมื่อขอทโหนดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
18	DAA04S-07	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดบ		SF6 บ่อกรู
19	DAA02S-07	ปลด	ล๊ับ		นญช.		DIS หลักชัย
20	DAA04S-07	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ		SF6 บ่อกรู
21	DAA02S-16	ล๊ับ	ปลด		นญช.	scada	SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
22	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	DBA01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		-
24	DBA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		-
25	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		หม้อแปลง TP1
26	DAA02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		-
27	DAA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุดสวิตชิง							

แผนที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อแก้ไขจุดร้อนที่ CT แรงสูงมีเตอร์แบ่งแดน บ.หนองไฟ วงจรDBA04  
ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ค. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๑. - ๑๙.๓๐ น.



บริเวณที่ดับไฟปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน CT แรงสูง  
มีเตอร์แบ่งแดน บ.หนองไฟ ๑๙.๓๑-๑๙.๓๐น.  
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

*Choi*

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลา ย้ายไหลตกลับสภาพเดิม  
บริเวณที่ขอดดับไฟปฏิบัติงาน

