

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก.(ปบ) ๕๒๖/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงศ์พันธุหา

ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายลิต Disชั่วคราว (ทางเข้า  
หน่วยเหนียว) / สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK๐๑	๒๙ มี.ค. ๖๒	10.00	12.00	เพื่อแก้ไขจุดร้อน DIS TMK ๑S-๐๕	-	-	นาย ชัชวาล พะยอมพันธ์ โทร ๐๘๙-๐๓๓๘๑๙๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๕-๘๖๖๖๘๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

✓ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายประยุทธ เขียวหวาน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ TMK๐๑ จาก - ถึง -  
ในวันที่ 29 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 4๐๐/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโน ทอยชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ชัชวาล พะยอมพันธ์

วิฑิต นอร์ค:

( วิศวกร ปฏิบัติงานแทน ผคฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

926

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

27 ส.ค. 2562


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน                      ไลน์ TMK01 บริเวณ Dis รหัส TMK01S-05(โรงงานไวดาฟูดส์)
2. กำหนดวันที่ทำงาน                      29 มี.ค. 62                      ระหว่าง                      10.00 น.                      ถึง                      12.00                      น.
3. ผู้ขอทำงาน                      กพอ.ทมก.                      งานที่ทำ                      แก้ไขจุดร้อน Dis รหัส TMK01S-05                      ตามใบขอปฏิบัติงาน                      400/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย                      นายมโนช ทองย้อย                      วันที่                      26 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย                                            วันที่                      26 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย                                            วันที่                      29 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร                      (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต                      (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช                      (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>							
1	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
2	แจ้งขอทไลน์อ้อมน้อยทำการ Bypass Dis รหัส TMK01S-05(โรงงานไวดาฟูดส์)ได้ทั้งสามเฟส หลังจากนั้นทำการแก้ไขจุดร้อนโดยวิธีชอทไลน์						
3	หลังจากชอทไลน์อ้อมน้อยทำการ แก้ไขจุดร้อน Dis รหัส TMK01S-05(โรงงานไวดาฟูดส์) แล้วเสร็จ และทำการปลด Bypass ออกเรียบร้อยแล้ว						
4	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
<b>สิ้นสุดสวิตชิง</b>							

work switching for Hotline service installation  
on 29/11.01/62

F1 အားပေး ကိရိယာ

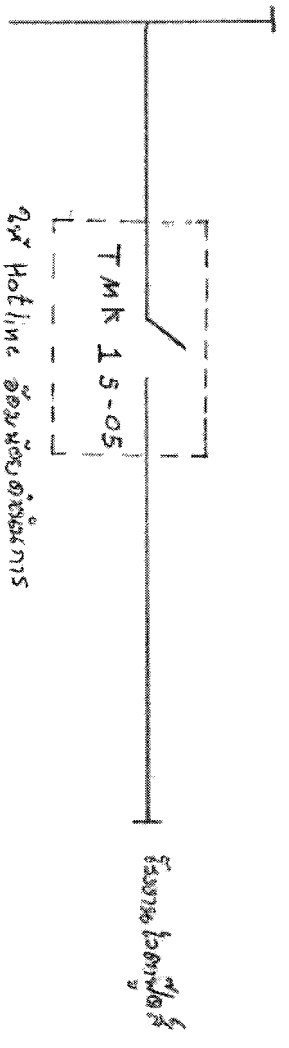

၁၀၀ Hotline အားပေးဝါးကြေးကား  
By Pass Dis TMK 15-05  
လုပ် ကိုက် ခဲ့ရပါမည်