



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(ปบ.) ๕๐๙ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไชยงาม

กรณีเร่งด่วน

Switching Deadline

วันที่ 29 มี.ค. 62

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบจำหน่ายแรงสูงที่ชำรุด และย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่
ลูกล้าที่เอกชน บริเวณเลียบบางรถไฟกาทอง หมู่ ๖ ต.กาทอง (ฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๕) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน
๑.....แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	5 สค.5	วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.2562	08.00 น.	17.00 น.	แก้ไขระบบจำหน่ายแรงสูง ชำรุด และ ย้ายเสาแรงสูงที่ลูกล้าเข้าที่ดินเอกชน	DIS.จักรวาลเลียบบ ทางรถไฟกาทอง	สุดโล่ระบบจำหน่าย	นายสมพงษ์ ไชยธรรมชัย พชช.7 ผกส. 081-3835292

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่ ๖ ต.กาทอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์.....ตำแหน่ง.....ทล.ปบ. โทร.....๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไชยงาม)
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สค.2 (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SME5 จาก DIS ชำรุดวาลเลียบบ กฟผ.สค.๒ ถึง สค.๒ (บ้านแพ้ว) น.ค.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 4๐๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... นทช๒๐๒..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.สค.๒

รับทราบ นจร.๓:
(ผค.๖ ปฏิบัติแทน ผค.๗)


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 923
เรียน ผจก. กฟผ.สค.๒(ชพว.) กฟผ.กค.
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น
ผจฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)
31 มี.ค. 2562


ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์ SME05 Dis ชั่วคราวเลียบบทางรถไฟกาหลง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 31 มี.ค. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สค.2(บพว.) | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 405/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมนิช ทองย่อย | | วันที่ 26 มีนาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | นายสมศักดิ์ นิ่มนวล | | วันที่ 26 มี.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 27 มี.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร,นายธนิธ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
1	SME05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
2	Dis ชั่วคราวไลน์ SME05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กส.	DIS	เลียบบทางรถไฟกาหลง
3	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค.2(บพว.) ทราบ						
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
6	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
7	SME05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
8	หลังจาก กฟจ.สค.2(บพว.) ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
9	SME05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	Dis ชั่วคราวไลน์ SME05	ปลด	สับ		กส.	DIS	เลียบบทางรถไฟกาหลง
13	SME05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
สิ้นสุดสวิตชิง							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ที่ติดตั้ง หรือระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

กรณีเร่งด่วน

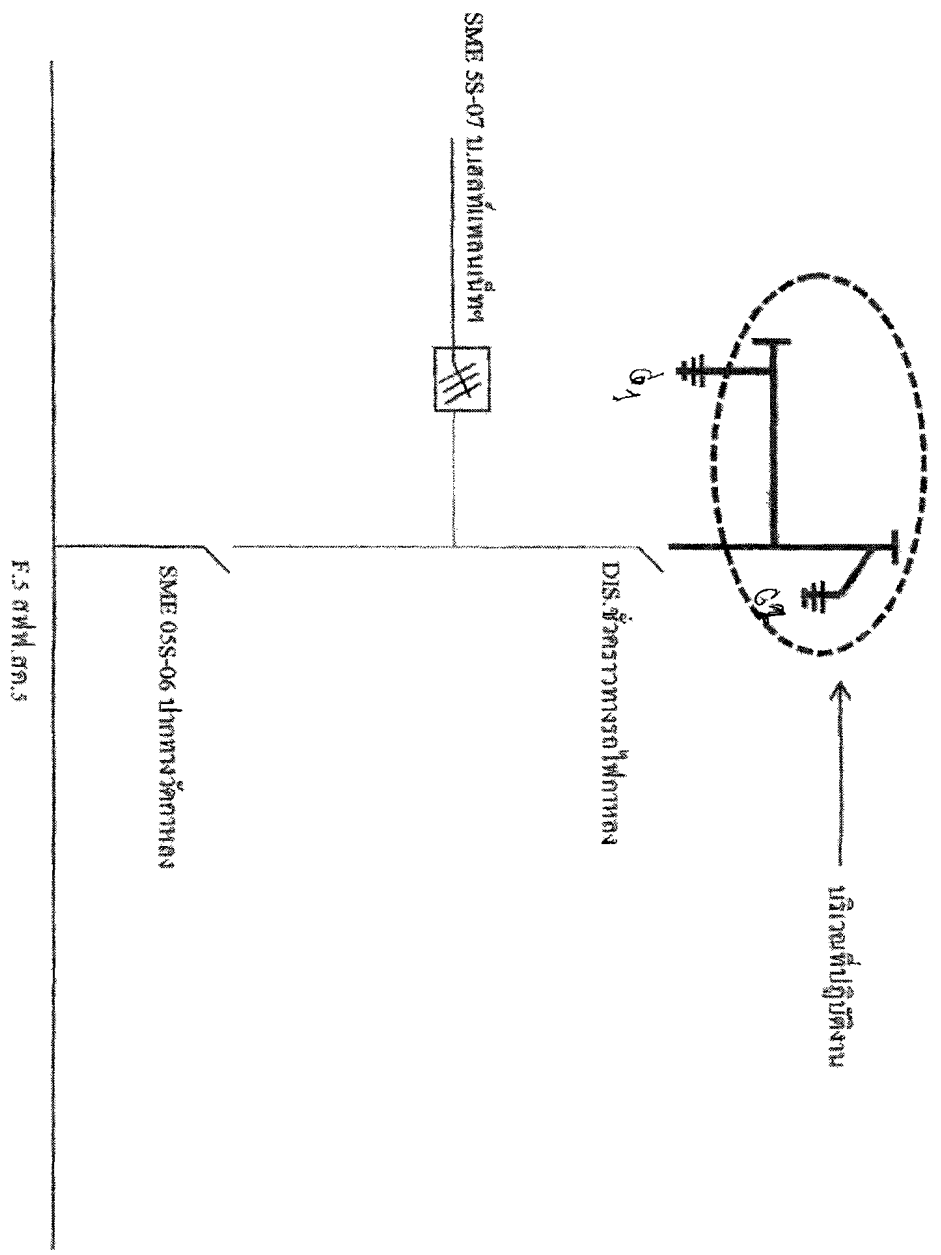

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง วิศวกรจราจร

วันที่ปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 ผู้ควบคุมงาน นายสมหมาย ลีศิริวรรณชัย พงษ.๗ ผกศ.โทร ๐๘๑-๙๙๙๕๖๕๖๒
 ผู้ประสานงานดับไฟ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ หน.ป.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๕๐๓