



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๒๒.๐๒/๕๓๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

Switching Deadline

วันที่ 1 เม.ย. 62

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๑	๒ เมษายน ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	BPB๑S-๐๑ BPB๑S-๐๒	BPB๑S-๐๑ BPB๑S-๐๒	นายจำรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนต์ กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๙๗๗๗๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑. ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BPB๐1 จาก BPB1S-01 ถึง BPB1S-01
BPB1S-02

ในวันที่ 21 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙-๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 425/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รจก.พร อานันท์/กษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชง.สมนต์ กองธรรม

รจก.พร อานันท์/กษตรกิจ
(๐๘๑. 6 พท. นน.๐๗.)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
26 สิก 2562

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 942
เรียน ผจก. กฟผ. บปง.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี บ้านโป่ง 2)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา)

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BPB01S-01, BPB01S-02					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2-เม.ย.-62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	425/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	27 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 มี.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 มี.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เตรียมความพร้อมก่อนการ Switching						
2	BP2 KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23.6 MW
3	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.7 MW
4	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		- โหลด 4.7 MW
5	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA		- โหลด 4.5 MW
6	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 10.2 MW
7	TMK09VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 3.2 MW
8	ย้ายโหลด BPB01 บางส่วน ไปรับไฟจาก BPA04						
9	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร.
10	BPB01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 หมู่ 3 ปากแรต
11	ย้ายโหลด BPB01 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก TMK09						
12	BPB01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
13	BPB01VB-01	สับ	ปลด		BPB		- -
14	BPB01S-01	สับ	ปลด		บปง.		DIS POT HEAD F.1
15	BPB01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPB		- -
16	แจ้งชุดทำงานดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ BPB01S-01 ได้ (ขณะปฏิบัติงาน ตั้ง Manual TMK09 ไว้ตลอด)						
17	BP2 KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA		-
20	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
21	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ BPB01S-01 แล้วเสร็จจะขอทำที่ BPB01S-02 ต่อ						
22	BP2 KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	BPB03VB-01	Auto	Manual		BPB		-
24	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
25	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
26	TMK05VB-01	Auto	Manual		TMK		-
27	BPB01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		- -


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BPB01S-01	ปลด	สับ		บปง.		DIS POT HEAD F.1
29	BPB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		-
30	TMK05S-09	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 ตรงข้ามอนุชาแอร์
31	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
32	BPB01S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ซอยโรงงานลี้มกวงเว้ง
33	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
34	TMK05S-09	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 ตรงข้ามอนุชาแอร์
35	แจ้งชุดทำงานดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ BPB01S-02 ได้ (ขณะปฏิบัติงาน ตั้ง Manual BPB01, TMK09 ไว้ตลอด)						
36	BP2 KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
37	BPB03VB-01	Manual	Auto		BPB		-
38	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
39	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
40	TMK05VB-01	Manual	Auto		TMK		-
41	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ BPB01S-02 แล้วเสร็จพร้อมย้ายไหลดกลับคืน						
42	BP2 KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
43	BPB03VB-01	Auto	Manual		BPB		-
44	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
45	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
46	TMK05VB-01	Auto	Manual		TMK		-
47	BP2 KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
48	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
49	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA		-
50	ย้ายไหลด BPB01 กลับคืนจาก TMK09						
51	TMK05S-09	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 ตรงข้ามอนุชาแอร์
52	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
53	BPB01S-02	ปลด	สับ		บปง.		DIS ซอยโรงงานลี้มกวงเว้ง
54	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
55	TMK05S-09	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 ตรงข้ามอนุชาแอร์
56	BPB01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
57	ย้ายไหลด BPB01 บางส่วน กลับคืนจาก BPA04						
58	BPB01S-05	ปลด	สับ		บปง.		SF6 หมู่ 3 ปากแรด
59	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อสร.
60	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
61	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
62	TMK05VB-01	Manual	Auto		TMK		-
63	TMK09VB-01	Manual	Auto		TMK		-
64	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	BP2 KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	BPB03VB-01	Manual	Auto		BPB		-
68	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA		-
สิ้นสุด Switching							

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT
 แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

TIME : 08/02/2017 11:46
 NAME : 034331871_PEA.3
 FAX : 034331871
 TEL : 034331871
 SER.# : E6J174751

DATE, TIME 08/02 11:46
 FAX NO./NAME 034452085
 DURATION 00:00:00
 PAGE(S) 00
 RESULT BUSY
 MODE STANDARD

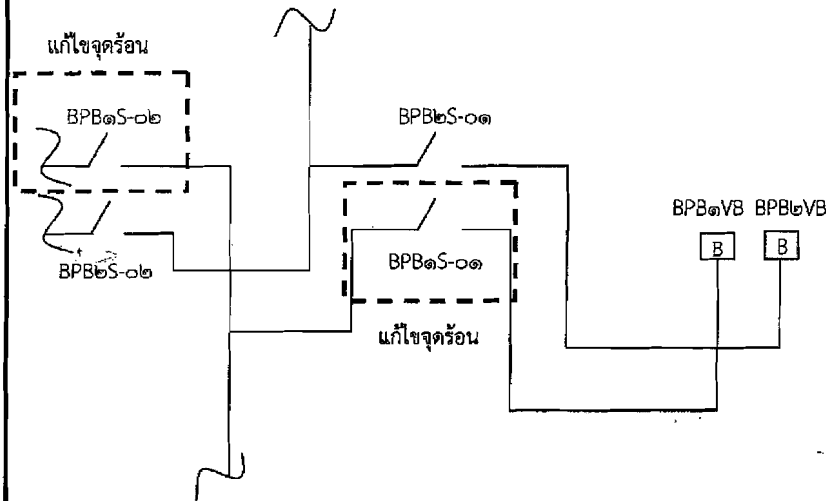

หมายเหตุ
 - - - - - เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟเพื่อปฏิบัติงาน
 ⏏ ตำแหน่งจุด Short Ground
 || จุดตัดเตท

ผู้ควบคุมงาน นายสมบัติ กองธรรม
 ผู้ Short Ground นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์
 จป.