



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล(นบ) ๕๕๖/๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคคณีย์

ตำแหน่ง ผจก.ภฟอ.นวงเลน

ด้วยการไฟฟ้า นวงเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อย้ายจุดจัม แยกตัว BEA๐๘R-๐๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 BEA	3 เม.ย.62	10.00 น.	11.00 น.	ย้ายจุดจัมวงจร F8 ลง วงจร F9 เพื่อลดโหลดวงจร F8	จุดจัมสาย A	BEA08R-01	นายวินัย หอยสังข์ทอง ทพ.ปบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) \_\_\_\_\_

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด HOTLINE กระเช้า

*(Handwritten signature)*

(นายสงวน นาคคณีย์)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟอ.นวงเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ BEA ๙ จาก ๐๐๖๖๕๖๑๐๑๐๑ ถึง BEA ๙๒-๑  
ในวันที่ 3 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 436/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พิดเคอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Handwritten name)* โทร *(Handwritten number)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง

*(Handwritten signature)*  
วศก. 4 ทพ. นว.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

969

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ภฟอ. นล.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี \_\_\_\_\_)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

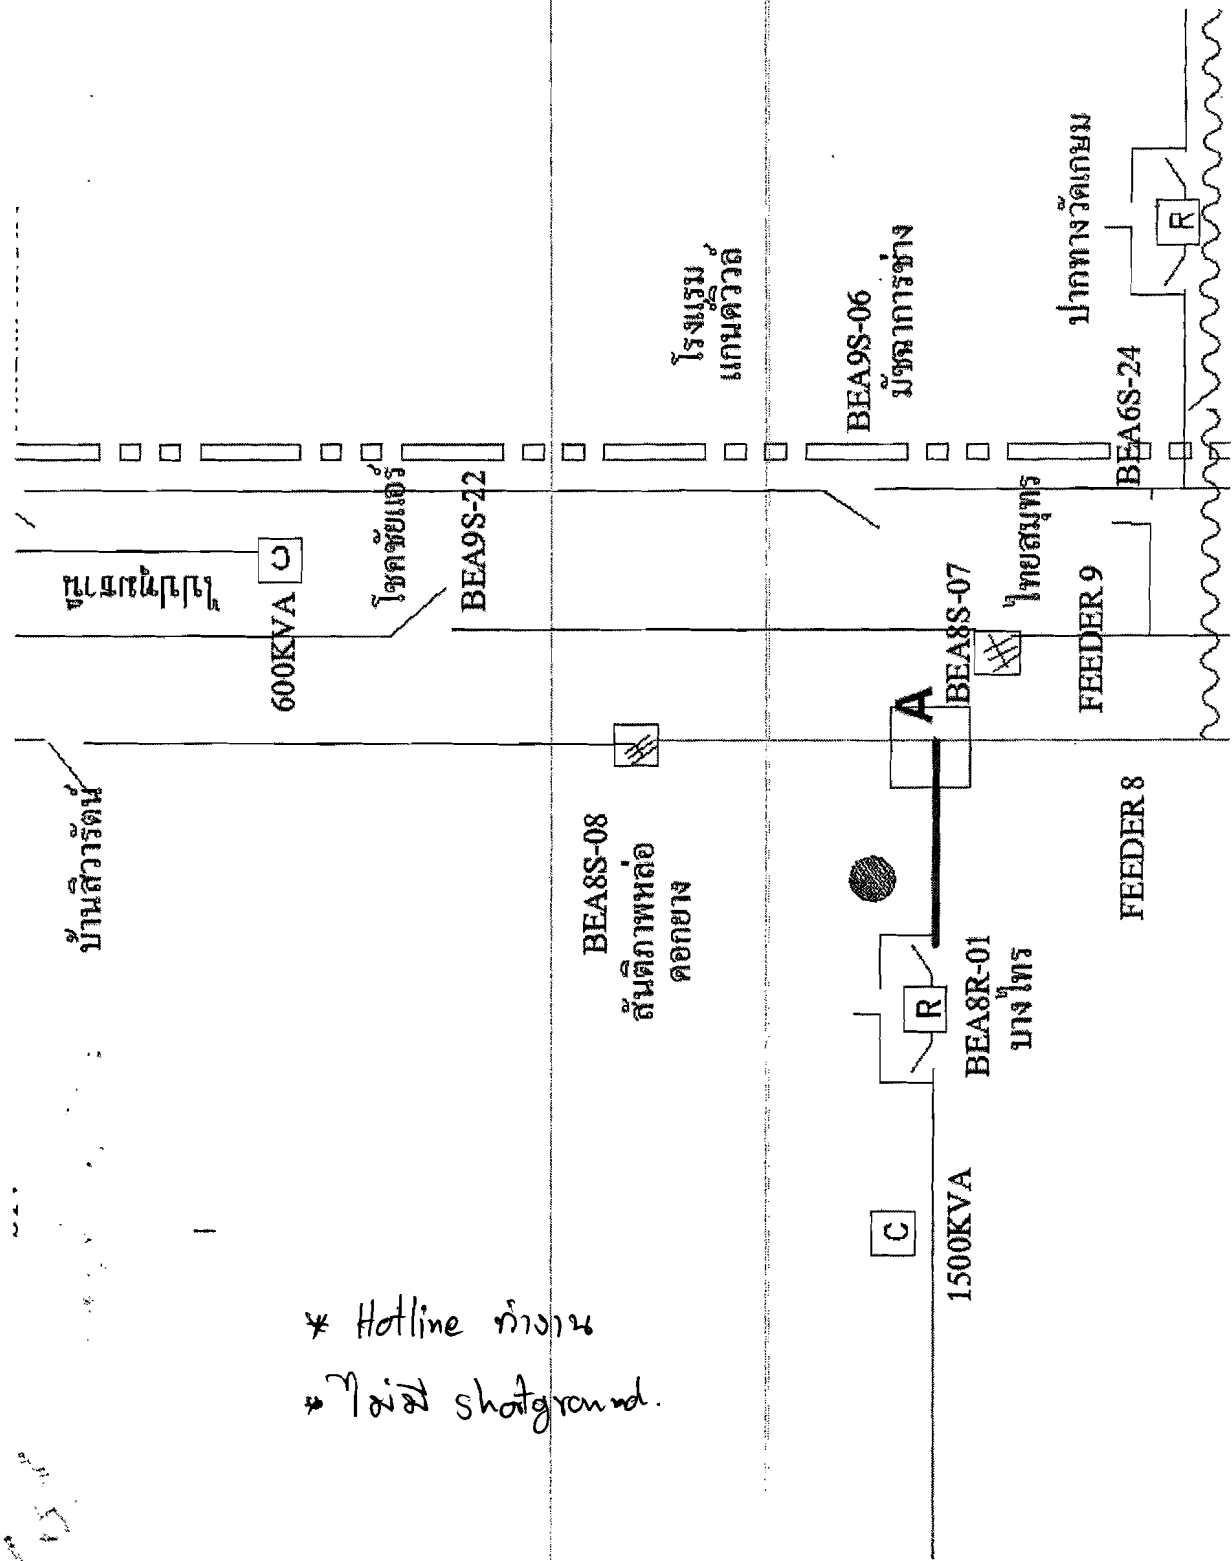
*(Handwritten signature)*  
นายเอกชัย หังสุวรรณ  
รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน จุดจัมจุด A -BEA08R-01(ป้อมตำรวจวังไทร)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 เม.ย. 62 ระหว่าง 10.00 น. ถึง 11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บล. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 436/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โชน ทงย้อย วันที่ 28 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 31 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 1 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายสถาพร,นายชนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายชนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนการทำสวิตชิง</b>							
โหลด BEA08, BEA09 เชื้อโหลดช่วงเวลา 19.15 น ของวันที่ 28 มี.ค.62							
1	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
2	SPN04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		-
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
4	BEA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- load 10.45 MW
5	BEA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- load 4.40 MW
6	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R ป้อมตำรวจบางไทร
7	<b>** ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN04</b>						
8	BEA08S-27	ปลด	สับ		บล.		SF6 โรงสี ป.เฟื่องฟู
9	BEA08R-01	สับ	ปลด		บล.		R ป้อมตำรวจบางไทร
10	<b>แจ้ง กฟอ.บล. ทำการตั้งห้วงเหลือองลงพร้อมปลดสวิตซ์ใบมีดด้าน Source และด้าน Load ออกทั้งสามเฟส</b>						
<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 10.00 น.</b>							
11	<b>แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการเปลี่ยนจุดจัม(จุดA) ตามผังแนบ บริเวณแยกเข้าป้อมตำรวจบางไทรมาจัมวงจรล่าง(BEA09)</b>						
12	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
13	SPN04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		-
14	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
<b>***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก***</b>							
15	<b>หลังจากขอทไลน์กระเช้าทำการเปลี่ยนจุดจัม(จุดA) ตามผังแนบ บริเวณแยกเข้าป้อมตำรวจบางไทรมาจัมวงจรล่าง(BEA09)แล้วเสร็จ</b>						
16	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
17	SPN04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		-
18	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
19	<b>** ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนกลับคืนจาก SPN04</b>						
20	<b>แจ้ง กฟอ.บล. ทำการสับสวิตซ์ใบมีดด้าน Source และด้าน Load เข้าทั้งสามเฟส พร้อมดับห้วงเหลือองขึ้น</b>						
21	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.		R ป้อมตำรวจบางไทร
22	BEA08S-27	สับ	ปลด		บล.		SF6 โรงสี ป.เฟื่องฟู
23	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SPN04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		-
25	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
26	BEA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		-
27	BEA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		-
28	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ป้อมตำรวจบางไทร
***สิ้นสุดสวิตชิง***							



\* Hotline ใช้งาน

\* ไลน์ shotground.