



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 ธันวาคม 62

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ป.บ.) 1887
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สวพทรวน

ด้วยการไฟฟ้า สวพทรวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๒	๒๑ เม.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสารงสูงจากสถานี SAC ถึงแพชวัล	SAC๐S-๐๑	SAC๐S-๐๒ Disชั่วคราวก่อนปาก ชอยหอมเกร็ด ๒(๑๓๑-๑๓๒)	นายประเมศร์ หนูเชื้อ เวียง ๐๙๒-๘๘๔๘๘๘๘๕
๒	SAC๐๗					SAC๓S-๐๑	SAC๓S-๐๒ PMB๑S-๐๔ PMB๑S-๐๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนปิ่นเกล้า-นคร จากสถานีสวพทรวน ๓ ถึงแพชวัล

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๘-๘๘๔๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สวพทรวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC 2 จาก SAC 2S-01 ถึง Disชั่วคราวก่อนชอยหอมเกร็ด
ในวันที่ 21 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 483

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC 7 จาก SAC 7S-01 ถึง PMB 1S-04
ในวันที่ 21 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต คุ้มประยูร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

9 เม.ย. 62 ก.3

นายสถิตย์ เรืองจ้อย
(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สวพทรวน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1105

เรียน ผจก. กฟอ. สวพทรวน

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

11 เม.ย. 2562

ผคฟ.๑๑ (rev. 11/๒๕๕๖) นายถักพงษ์ วงศ์พันทา

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น



แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

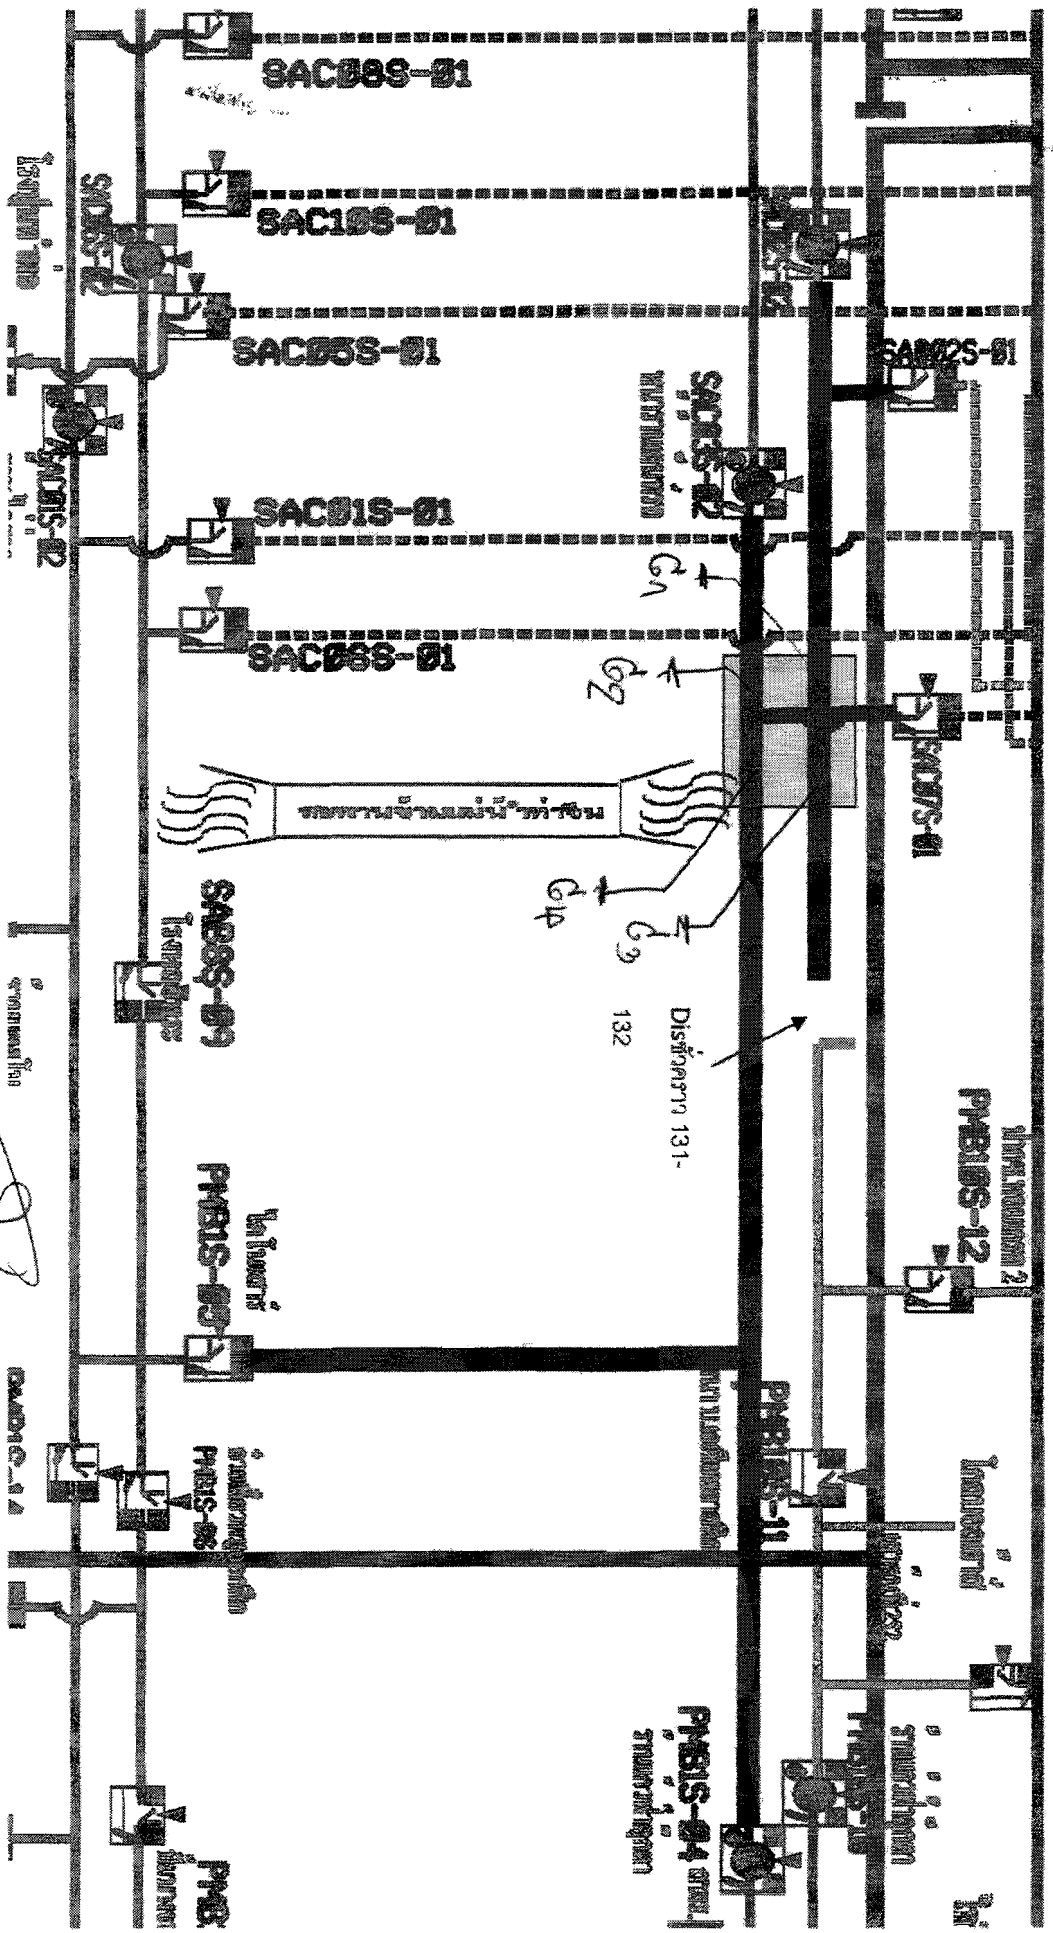
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ... นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯสามพราน 3 ถึง แพชวัล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 เม.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 483/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 10 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10-04-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11/4/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
2	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
3	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
4	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
5	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
6	ย้ายโหลด SAC 2 ไปจ่ายจาก PMB 10						
7	PMB10S-10	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รั้นแก้วฟ้าตุ๊กตา
8	SAC02VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
9	ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 SAC2S-02,SAC3S-03 SF6 หน้ารั้นเดินรถ ให้อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
10	ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 PMB1S-04 SF6 รั้นแก้วฟ้าตุ๊กตา ให้อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DIS ขั้วคราวไลน์ SAC2	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัลสเตอร์)		สพร.		DIS ขั้วคราวก่อนขอยทอมเกร็ด 2
13	SAC07VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
14	SAC02S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.2
15	SAC07S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.7
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G3						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G4						
21	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
22	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
23	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

งานตีพิมพ์งานอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เปลี่ยนตำแหน่งสูง



Handwritten signature and text:
Signature: [Handwritten Signature]
Text: 9/10/62