



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นปอ.(ปน) ๑๖๕๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

Switching Deadline

วันที่ 29 ต.ย. 62

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สิ่งเชบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒.	BPB๒VB	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๐๙.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	BPB๒S-๐๑	BPB๒S-๐๑	นายจรัส ศรีมงคล
			๑๐.๐๐ น.	๑๐.๓๐ น.	ตรวจสอบ/บำรุงรักษา			
๓.	BPB๒VB		๑๑.๐๐ น.	๑๑.๓๐ น.	ตรวจสอบ/บำรุงรักษา	BPB๒S-๐๒	BPB๒S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมบัติ กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๔๗๗๓๗๙๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ BPB2 จาก BPB 2S-01 ถึง -
ในวันที่ 2 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 11.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๔๘๗
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศ ราชประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๕๖๒/๒๕๖๒ กองธรรม

17/๒๕๖๒/๒๕๖๒
(นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา)
๑๓. 6 พ.ค. ๖๒

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สำหรับผู้อนุมัติ

1204

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง. กฟอ.ทบก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

๒๕ ต.ย. ๒๕๖๒
(นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊สจุดร้อน BPB2S-01,BPB2S-02				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	11.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	แก๊สจุดร้อน BPB2S-01,BPB2S-02	ตามใบขอปฏิบัติงาน	487/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม	วันที่	24 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 เม.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก๊สจุดร้อน BPB02S-01						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	BPB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	L=3.8MW.
5	BPB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI	-	L=2.8MW.
6	ย้ายโหลด BPB 2 ไปจ่ายจาก BPB 11						
7	BPB02S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 หน้าสยามกราฟ
8	BPB02VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
9	BPB02S-01	สับ	ปลด		บปง.		DIS POT HEAD F.2
10	แจ้งพนักงานแก๊สจุดร้อนที่ BPB02S-01 ได้						
11	ให้ตั้ง"OFF" Auto Reclose BPB11 ไว้ขณะแก๊สจุดร้อน						
12	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมแก๊ส BPB02S-02 ต่อ						
15	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
16	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
17	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI	-	-
18	BPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	L=4.6MW.
19	TMK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	L=3.2MW.
20	TMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	L=2.2MW.
21	ย้ายโหลด BPB 2 กลับจาก BPB 11						
22	BPB02S-01	ปลด	สับ		บปง.		DIS POT HEAD F.2
23	BPB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		-
24	BPB02S-07	สับ	ปลด,ล็อกคาน		บปง.		SF6 หน้าสยามกราฟ
25	ย้ายโหลด BPB 2 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK 10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BPB02S-04	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ปากทางเข้าหน้าสยามคราฟ
27	BPB01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
28	BPB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		SF6 รง.ลี้มกวงเว้ง
29	BPB01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
30	แจ้งพนักงานแก้ไขจุดร้อนที่ BPB02S-02 ได้						
31	ให้ตั้ง"OFF" Auto Reclose BPB2, TMK10 ไว้ขณะแก้ไขจุดร้อน						
32	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
33	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
34	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
35	BPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
36	BPB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		- -
37	TMK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
38	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
39	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
40	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
41	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
42	BPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
43	TMK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- -
44	ย้ายโหลด BPB 2 กลับจาก TMK 10						
45	BPB01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
46	BPB02S-02	ปลด	สับ		บปง.		SF6 รง.ลี้มกวงเว้ง
47	BPB01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
48	BPB02S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ปากทางเข้าหน้าสยามคราฟ
49	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
50	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
51	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
52	BPB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
53	BPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
54	TMK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- -
55	TMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

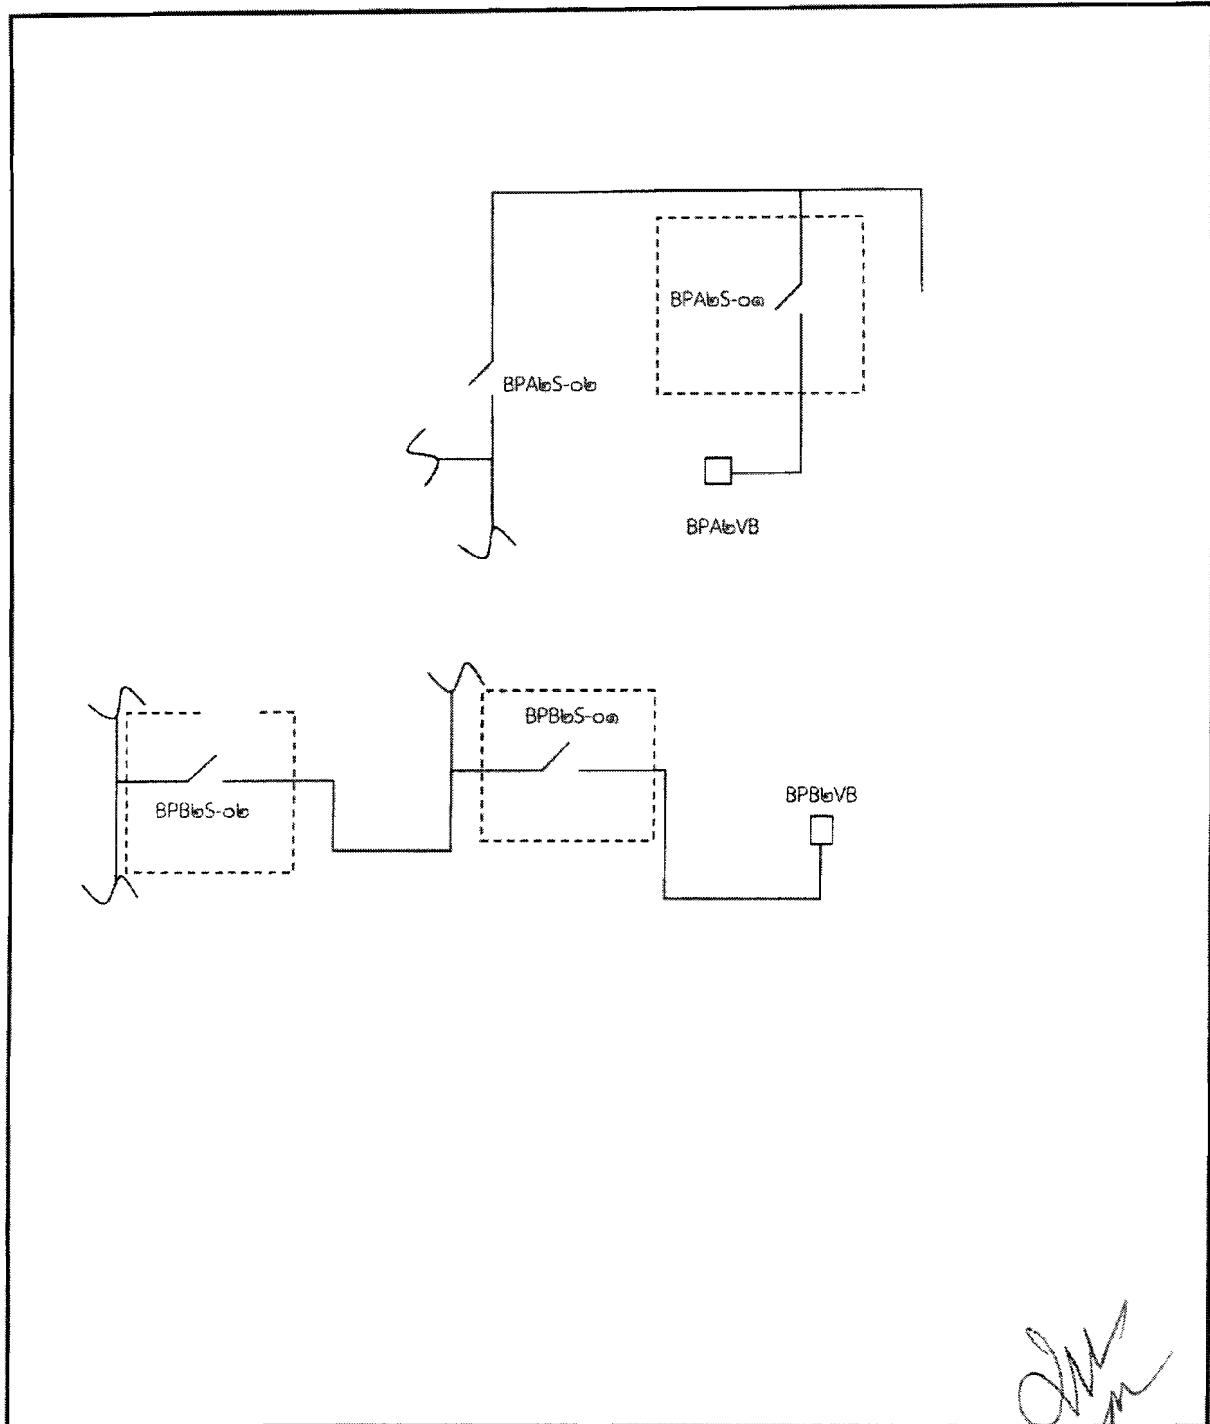

หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเตส

ผู้ควบคุมงาน นายจรัส ศรีมงคล
 ผู้ Short Ground นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์
 จป.