



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๑๕.(กป.)๕๒๒ /๑๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

Switching Deadline

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
ตามแผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F2 Lwu.	๓๐ เม.ย. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายเค็งเขา องค์พระ (ปักเสาและพาดสาย)	DAA๐๙R-๐๔ บ้านม่วงเตา	สูตรระบบ จำหน่าย	นายอัสดา คงลัดดา โทร๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านเขารง,บ้านเขากะชาย,บ้านทุ่งมะกอก,บ้านน้ำตกไทรทอง,บ้านวังยาว,บ้านละว้าวังควาย,บ้าน
พะยอมงาม,บ้านห้วยหินดำ,บ้านกล้วย,ป่าฝาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัสดา คงลัดดา ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร.๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ไม่คล.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)

๙ เม.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ DAA๐๙ จาก DAA ๙R- 04 ถึง สดกฟงัทททอ
ในวันที่ 30-04-62 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 496/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

นายมงคล ทรัพย์สูง, วิศวกรงานการดับไฟ กฟผ. อ.ด่านช้าง
ที่ ก.๓ นอ.๓
(วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผจก.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1124

เรียน ผจก. กฟส.อ. ด่านช้าง

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง

แผนผังแนบ

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์


นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

18 เม.ย. 2562

คคฟ.๐๑ (ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


สถานที่ทำงาน	บ้านม่วงเต่า , โค้งเขาคองค์พระ				
กำหนดวันที่ทำงาน	30/04/2562	เวลา	09.00 น.	ถึง	30/04/2562 เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 496/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	11 เมษายน 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 วัชร :			วันที่	11 เม.ย. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง , นายพิชชา 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์ , นายมงคล , นายพนิต , นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต , นายณัฐกาญจน์ , นายสามารถ			วันที่	18 /4/62
สั่งทำสวิตชิงโดย				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ LWU							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ม่วงเต่า
3	DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.		R ม่วงเต่า
4	SW.load DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.		R ม่วงเต่า
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด A				ดช.		
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด B				ดช.		
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด C				ดช.		
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ LWU 02 บริเวณโค้งเขาคองค์พระ				ดช.		
9	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ LWU 02 บริเวณโค้งเขาคองค์พระ แล้วเสร็จ				ดช.		
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด C				ดช.		
11	SW.load DAA09R-04	ปลด	สับ		ดช.		R ม่วงเต่า
12	DAA09R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.		R ม่วงเต่า
13	DAA09R-04	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ม่วงเต่า
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
14	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ม่วงเต่า
15	DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.		R ม่วงเต่า
16	SW.load DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.		R ม่วงเต่า
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด C				ดช.		
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ LWU 02 บริเวณโค้งเขาคองค์พระ				ดช.		
19	หลังจากทำการจัม DDE ในไลน์ LWU 02 บริเวณโค้งเขาคองค์พระ แล้วเสร็จ				ดช.		
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด A				ดช.		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด B				ดช.		
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด C				ดช.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SW.load DAA09R-04	ปกติ	สับ		ดช.		R ม่วงเต่า
24	DAA09R-04	ปกติ	สับ คง Nonreclosing		ดช.		R ม่วงเต่า
25	DAA09R-04	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ม่วงเต่า
สิ้นสุด Switching							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานโดยเชิงแปล วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

เวลา 09.00-17.00 น.

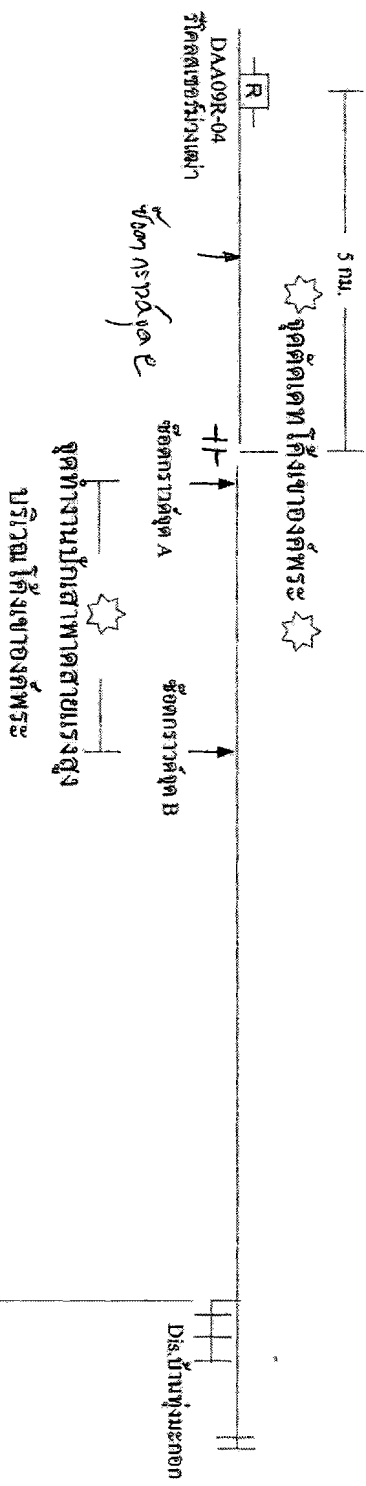

09.00 น. ของทริปรีโกลเซเซอร์ร่วมกำแพง เพื่อตัดเขตก่อนจุดปฏิบัติงานพร้อมสี่ศกกรวัดจุด A,B. และจ่ายรีโกลเซเซอร์ 17.00 น. ของทริปรีโกลเซเซอร์ร่วมกำแพง เพื่อเชื่อมเขตพร้อมปลดสี่ศกกรวัดจุดและจ่ายรีโกลเซเซอร์

นายอัสตา คงลัดดา ความคุมงาน (090-9621858)
นายอัสตา คงลัดดา ผู้ซ้อตกราวด์ (090-9621858)