



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓ อสมท.(ป.น) ๗๕๕ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒนานนท์

วันที่..... ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง..... รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อสมท.น้อย..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณภายในซอย
แฟคเตอร์แลนด์ ๑ (แยก ๕) ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK04	๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณภายในซอยแฟค เตอร์แลนด์ ๑ (แยก ๕) ถนนพุทธมณฑลสาย ๕	-ไลน์ แยก ย่อย เข้า ซอย 5	-สุดระบบ จำหน่าย ซอย 5	นายไพรัช ธีบุญเจริญ พงษ.๗ ๐๘ ๗๗๖๗ ๖๐๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ใช้ไฟภายในซอยแฟคเตอร์แลนด์ ๑.(แยก ๕)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นางสาววิฑูรย์ ขาดิวัฒนานนท์..... ตำแหน่ง..... วศก.๔.ผปบ..... โทร..... ๐๘-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง..... รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYK04 จาก กฟภ.๓/๕/๑/๖๖๕ ถึง สวิตช์เปิดที่ ๑๖๖/๕
ในวันที่ ๐๑-๐๕-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ ๕๒๕/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ๒๓๑๑ ๗๕๕๕๕๕ ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... ๒๓๑๑ ๗๕๕๕๕๕

๒๓ ๑๒ ๖๒

(นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง..... รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับผู้อนุมัติ

1196

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๓๓

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งไฟดับใน www.pea.co.th

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)


ขั้นตอนการสวิตช์..... /..... แผ่น
แผนผังแนบ..... /..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิทชิง

สถานที่ทำงาน	แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 5						
กำหนดวันที่ทำงาน	01/05/2562	เวลา	08.30	น.	ถึง	01/05/2562 เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กฟผ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย OYK04			ตามใบขอปฏิบัติงาน	526/2562
เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	24 เมษายน 2562	
ตรวจสอบสวิทชิงโดย					วันที่	24 เม.ย 62	
อนุมัติสวิทชิงโดย							
สั่งทำสวิทชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิทซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ OYK							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	OYK04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
3	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ OYK04 บริเวณ แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 5 ออกทั้งหมด (ตามผังแนบ)						
4	หลังจากช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ OYK04 บริเวณ แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 5 ออกทั้งหมด (ตามผังแนบ)						
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดจุดจัมกับเมนไลน์ ในไลน์ OYK04 แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 5 ออก (โดยวิธีสอทไลน์)						
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				อมน.		
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				อมน.		
8	OYK04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
9	OYK04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				อมน.		
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				อมน.		
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัมป์ไลน์ OYK04 แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 5 เข้ากับเมนไลน์ (โดยวิธีสอทไลน์)						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการนำโหลดในไลน์ OYK04 บริเวณ แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 5 เข้าทั้งหมด (ตามผังแนบ)						
14	OYK04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							

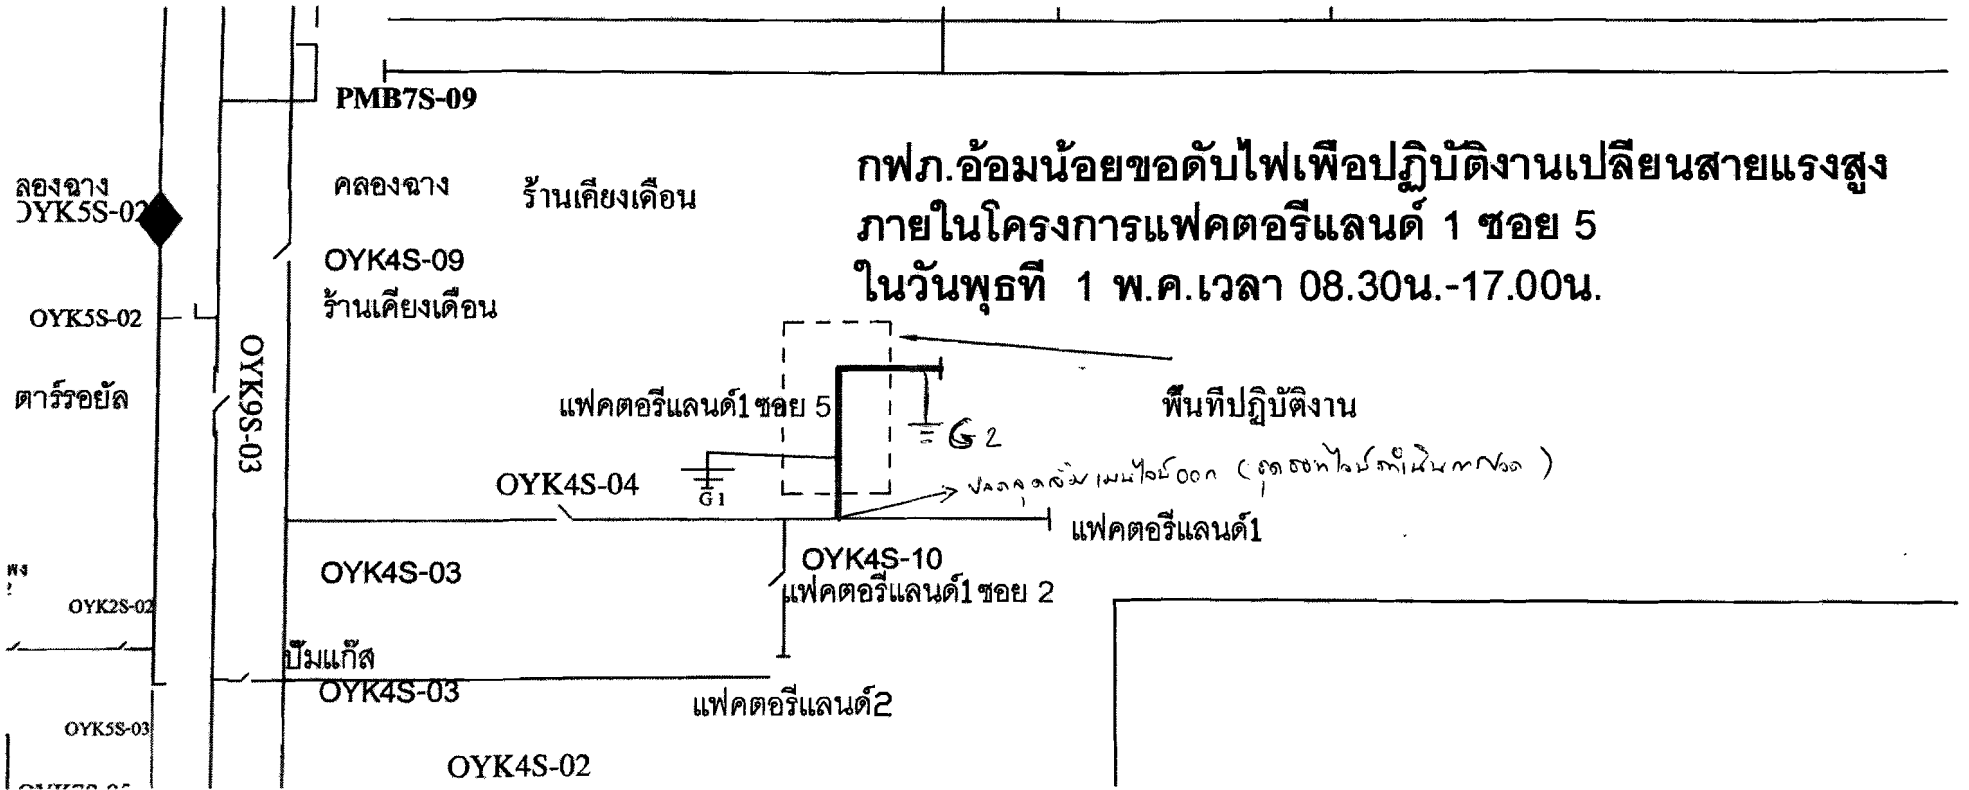

กฟภ. อ่อนน้อย ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูง
ภายในโครงการแพคตอรีแลนด์ 1 ซอย 5
ในวันพุธที่ 1 พ.ค. เวลา 08.30น.-17.00น.

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ขนาดความถี่ 600k (จุดส่งไฟแรงดัน 11kV/60k)

แพคตอรีแลนด์ 1 ซอย 5

แพคตอรีแลนด์ 1

OYK4S-10
แพคตอรีแลนด์ 1 ซอย 2

แพคตอรีแลนด์ 2

OYK4S-03

OYK4S-03
ปั้มแก๊ส

OYK4S-02

คลองขวาง
OYK5S-02

OYK5S-02

ตารวร้อยัล

OYK9S-03

พ.ศ.

OYK2S-02

OYK5S-03