



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 30 มิ.ย. 62

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ สค.ปบ. ๑๓๒๐ /๒๕๖๒

วันที่

ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

ตำแหน่ง ผจก.อพยง.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ช.11W

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๓	๖ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ช.11W	EKA๐VB-01	EKA๐S-๐๓	นายพชร อัครภิญญา คุปต์ โทร ๐๘-๕๐๗๙๗๑๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ช.11W

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียมทอง ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘-๑๓๕๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายคณิต สุขโนธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.อพยง.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ EKA3 จาก EKA3VB-01 ถึง EKA3S-03

ในวันที่ 6 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 53๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรดา บุญดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อภิสิทธิ์ เทียมทอง

25 มิ.ย. 62  
ก-2

สมพร ตันธักขตกรกิจ  
(สค.๑ กทม. หน.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

1217

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สค.

อก.จว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานี EKA) อกย.

(นายอภิสิทธิ์ หังสุวรรณ) 25 มิ.ย. 2562


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ EKA - ซอยไอโอดีบิว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 534/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 25 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>สมรส</i>		วันที่ 25 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. กฤษณะศักดิ์ , ขุนทอง,นครินทร์ ,พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. สิทธิชัย, อนุสรณ์, ศักดิ์สิทธิ์,มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. สถาพร, ธนิต, ณัฐกาญจน์, สามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตติดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
1	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
2	EKA03VB-01	"ON" Autoreclose	"OFF" Autoreclose		EKA		-
3	EKA03VB-01	สับ	ปลด		EKA		-
4	EKA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKA		-
5	EKA03VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F3
6	ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 EKA03S-03 ซอย IIW อยู่ตำแหน่ง OPEN ล็อคคาน						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
10	เมื่อ กฟง.สค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	EKA03VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F3
14	EKA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		EKA		-
15	EKA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		EKA		-
16	ให้ ปลดล็อคคาน SF6 EKA03S-03 ซอย IIW						
17	EKA03VB-01	"OFF" Autoreclose	"ON" Autoreclose		EKA		-
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

ตู้ควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า

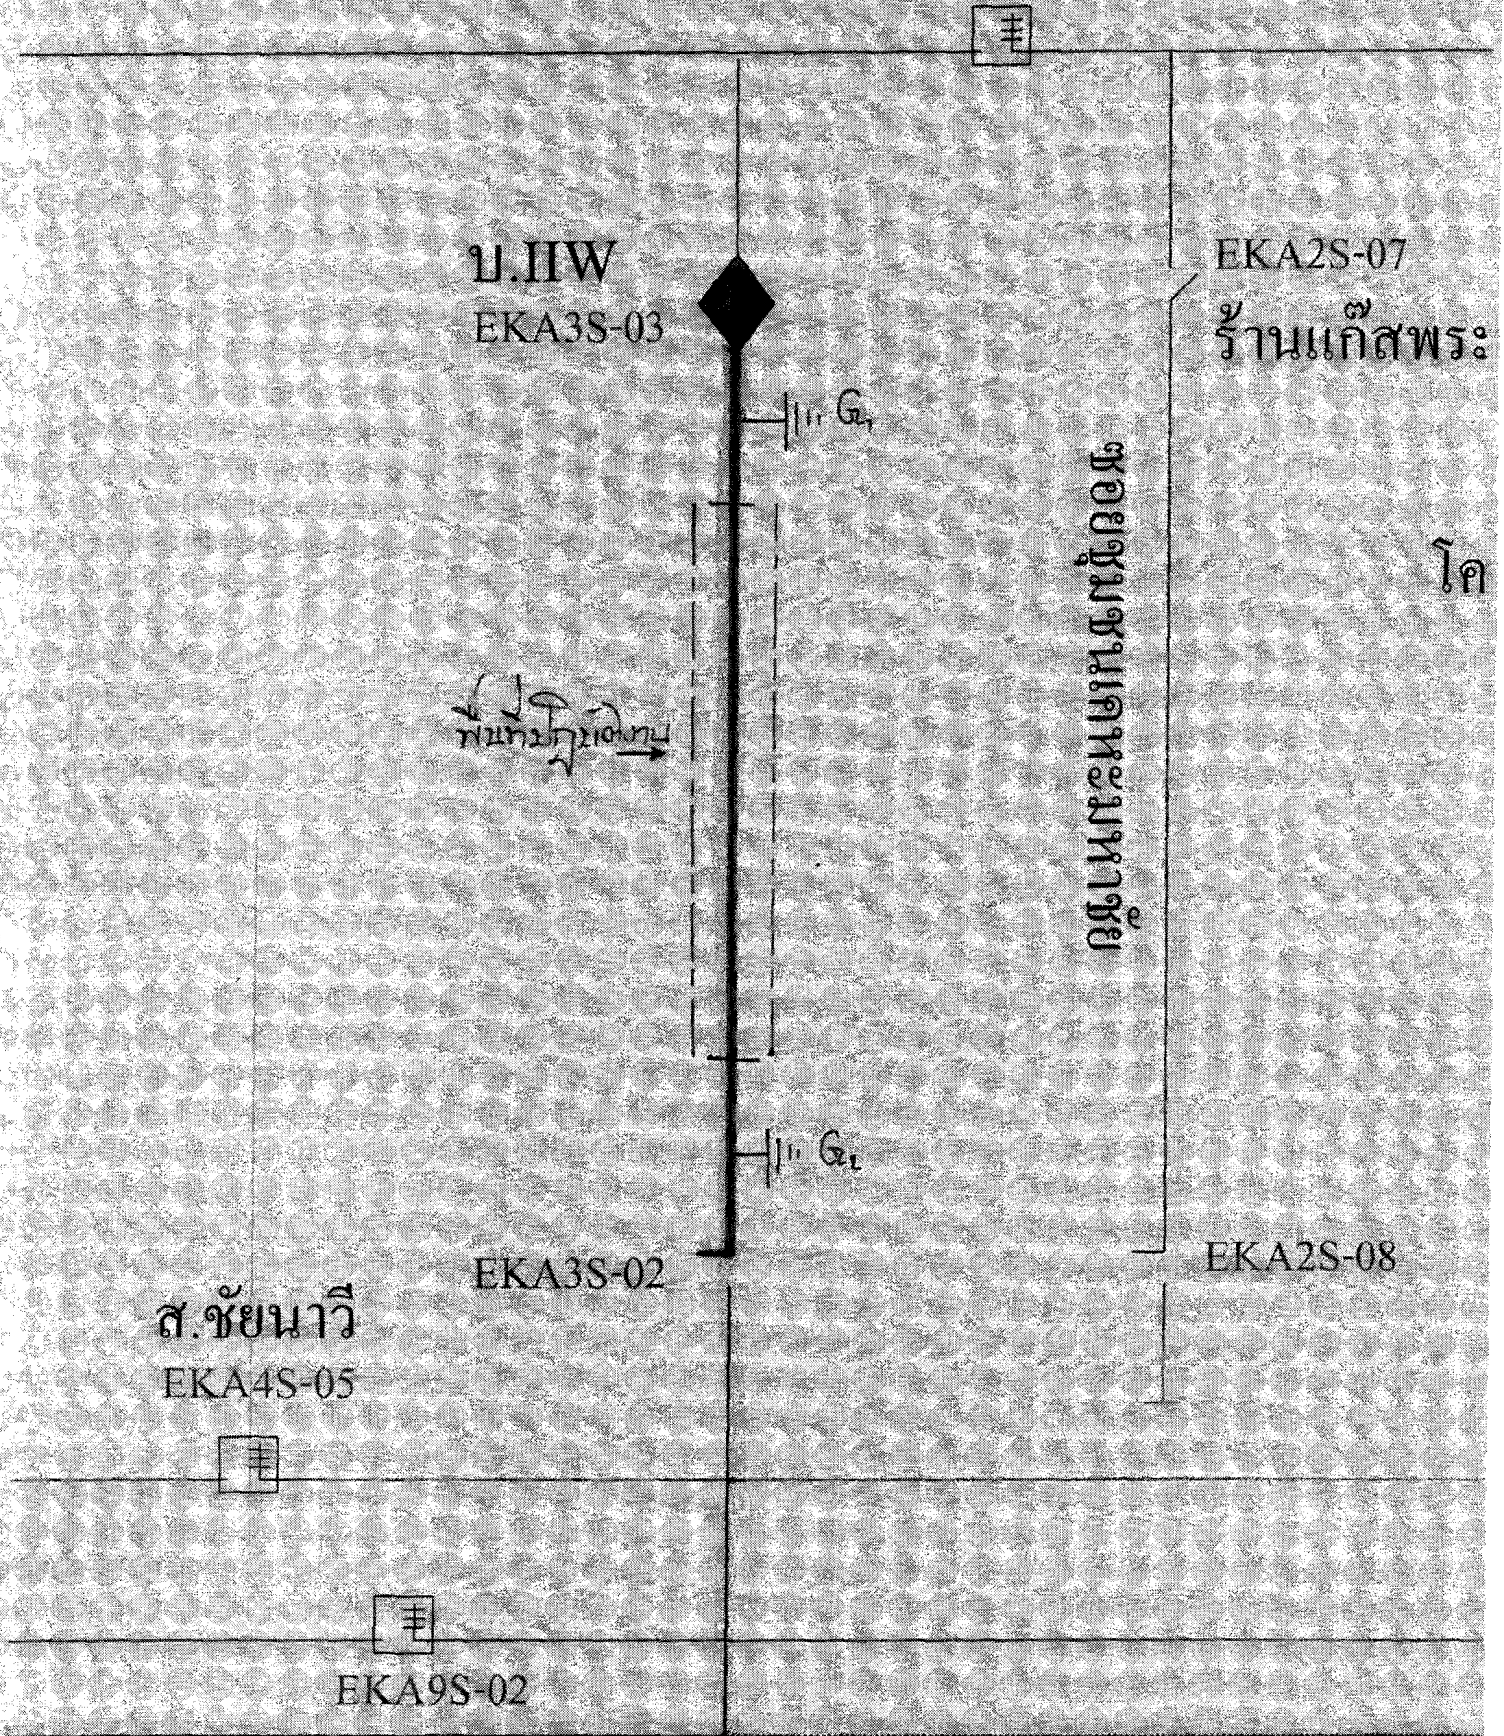

สายเคเบิล

ตู้ควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า

บ. IIW  
EKA3S-03

EKA2S-07  
ร้านแก๊สพระ

EKA3S-02

ส.ชัยนาท  
EKA4S-05

EKA2S-08

EKA9S-02

EKA3VB-01