



วิทยุขอตัดไฟ

1260

Switching Deadline

วันที่ 3 พ.ค. 62

อ้างแล้ว

085/พคท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บ.บ.)- ๗/๒๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.บ.บ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทนผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๓/๔ พ.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง เปลี่ยนขนาด เสาแรงสูง ปักเสาใหม่ และพาดสาย ๑๘๕ ต.มม. (ช่วงที่ ๒)	DIS ชั่วคราว หน้า โรงเรียน บ้านลำเหย	DIS ชั่วคราว แล้ว AVR ๒๗๐๓๕๗ BOP45-๐๘	นายพลศักดิ์ เห็นประเสริฐ พชง.๗ ผ.บ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๕-๒๑๕-๒๐๐๓

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายณเรศ พูลพันธ์ ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร ๐๘๙-๒๓๓๓๒๙๘

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง พช.บ.บ. โทร ๐๘๕-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)

(รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒


๐๘๓๗๖.๕๐

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 80P5 จาก ^{บ้านเลขที่} 118 จำนวนหน้าตู้ DIS ^{ตู้} จอ 862 หรือ AVR. 4409 5
 ในวันที่ 8, 9 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 550
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 พนักงานศูนย์ นาย ธีระ พงษ์ชัย ประธานงานขอดับไฟกับ นาย น.เวทย์ พูลพงษ์


 ธีระ พงษ์พงษ์
 062 1178 200 ๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

1260

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


1๐๕๖๒

เรียน ผจก. กฟผ.บพล., ออ.ว.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น
 แผ่นฝั่งแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ แคร่แท่ง คุม. เพื่อตรวจสอบควดสาย 150๐๓๓๕
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลและแท่งแนบหน้าไฟ ลว.ใน พพท. post.co.th

สำเนาเรียน สฟพ.

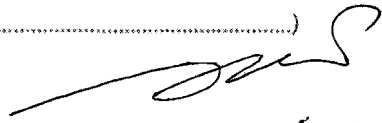

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)
 ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)


 ๒๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ทางเข้าอริยแลนด์ 9

2. กำหนดวันที่ทำงาน 8,9 พ.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 550/62

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนโชน ทองย้อย วันที่ 29 เมษายน 2562

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 พ.ค. 62

6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 2 พ.ค. 62


7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
3	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R หนองรีลำอีชู
4	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R AVR. หนองรี
5	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
6	ดับไฟย้ายโหลดไลน์แยกบ้านสันติสุข						
7	Dropout ไลน์ BOP5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		D/O บ้านสันติสุข
8	Dropout ไลน์ BOP5	ปลด	สับ		บพล.		D/O หนองแกใน
9	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองรีลำอีชู
10	ย้ายโหลด BOP 5 บางส่วนไปจ่ายจาก BOP 4						
11	BOP04S-17	ปลด	สับ		บพล.		SF6 สีแยกทองปรีอ
12	BOP05R-03	สับ	ปลด		หปร.		R AVR. หนองรี
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
14	DIS ชั่วคราว ไลน์ BOP5	สับ	ปลด		บพล.		DIS ชั่วคราวหลัง AVR.หนองรี
15	DIS ชั่วคราว ไลน์ BOP5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงเรียนบ้านลำเหย
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
17	แจ้งหน่วยงานเทศบาล หนองกรวด จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงานเทศบาล หนองกรวด จุด G2						
19	แจ้งหน่วยงานเทศบาล หนองกรวด จุด G3						
20	แจ้งหน่วยงานเทศบาล หนองกรวด จุด G4						
21	แจ้งหน่วยงานเทศบาล หนองกรวด จุด G5						
22	แจ้งหน่วยงานเทศบาล หนองกรวด จุด G6						
23	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
24	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
27	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
28	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
29	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G1						
30	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G2						
31	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G3						
32	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G4						
33	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G5						
34	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G6						
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
36	DIS ชั่วคราว โล้น BOP5	ปลด	สับ		บพล.		DIS ชั่วคราวหลัง AVR.หนองรี
37	DIS ชั่วคราว โล้น BOP5	ปลด	สับ		บพล.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงเรียนบ้านลำเหย
38	ย้ายโหลด BOP 5 บางส่วนกลับจาก BOP 4						
39	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		หปร.		R AVR. หนองรี
40	BOP04S-17	สับ	ปลด,ถือคาน		บพล.		SF6 สีแยกหนองปรือ
41	ดับไฟย้ายโหลดไลน์แยกบ้านสันติสุข						
42	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R หนองรีลำอีชู
43	Dropout โล้น BOP5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		D/O หนองแกใน
44	Dropout โล้น BOP5	ปลด	สับ		บพล.		D/O บ้านสันติสุข
45	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองรีลำอีชู
46	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
47	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
48	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R AVR. หนองรี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการณ้จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

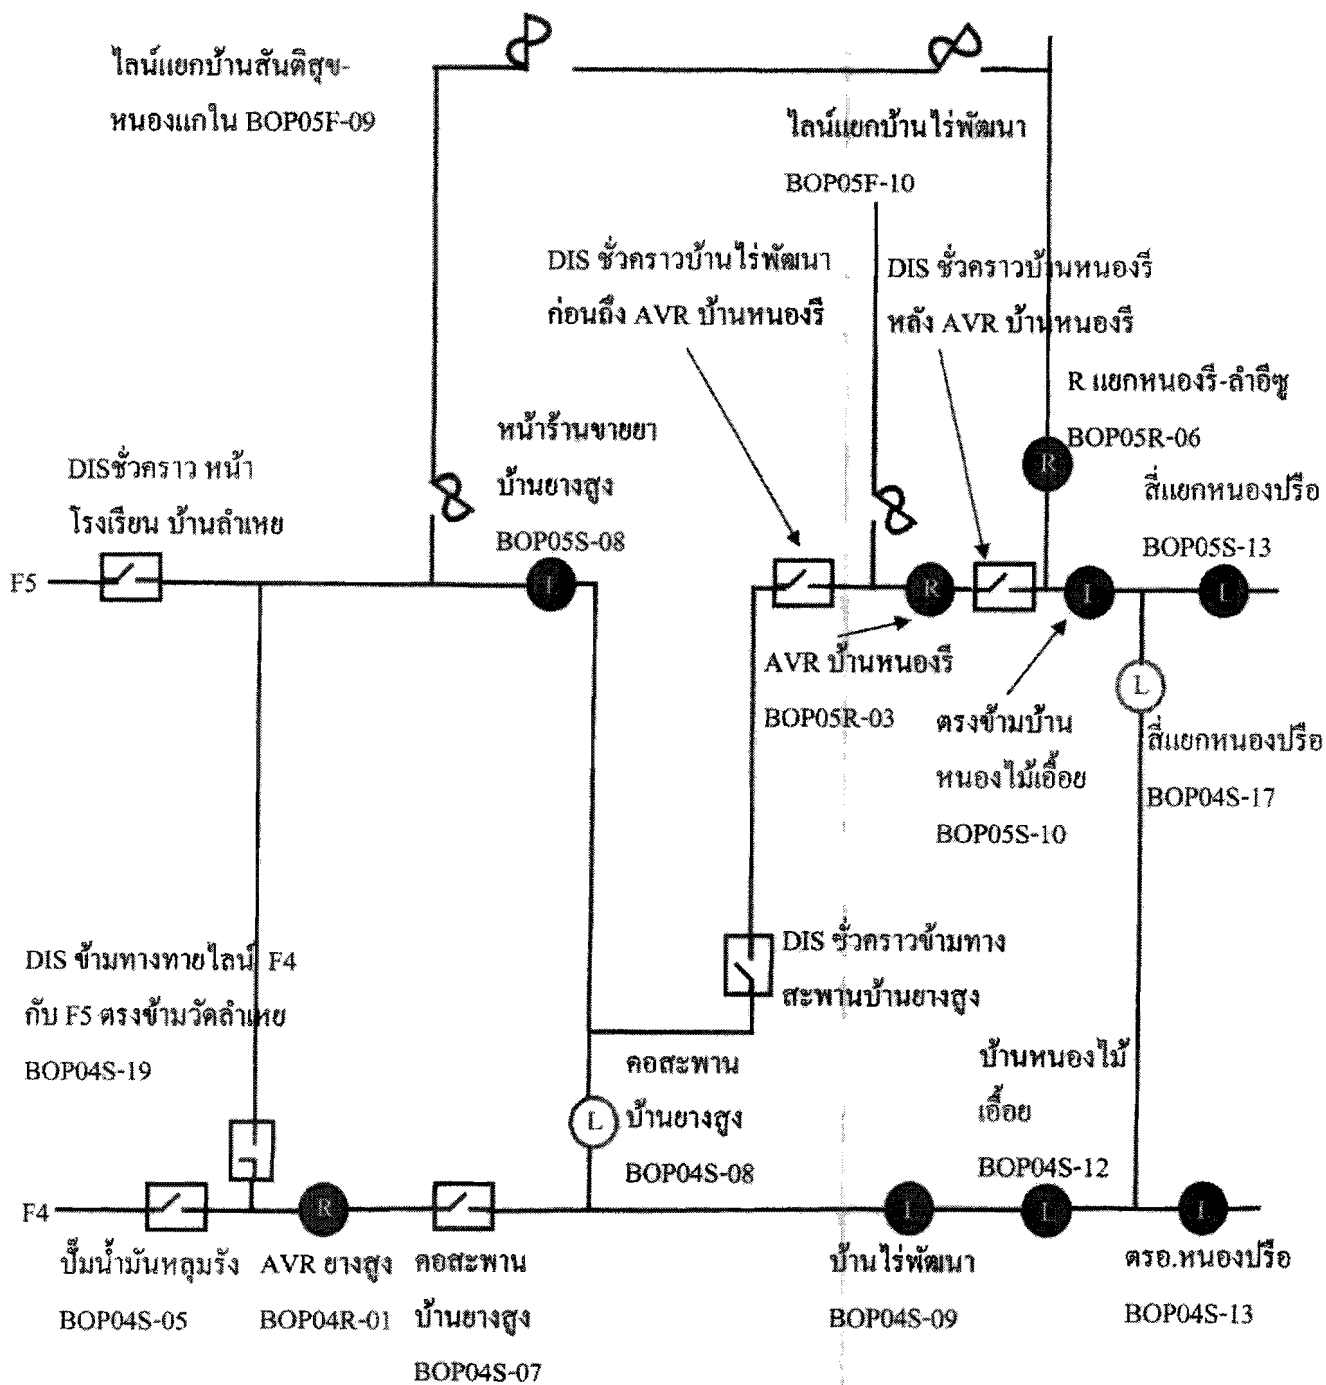

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

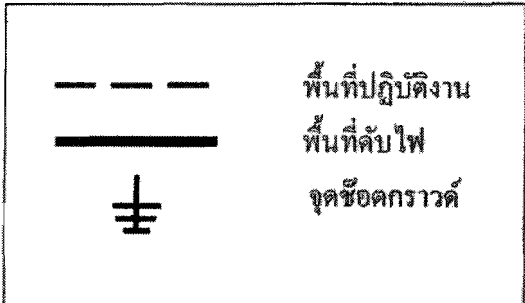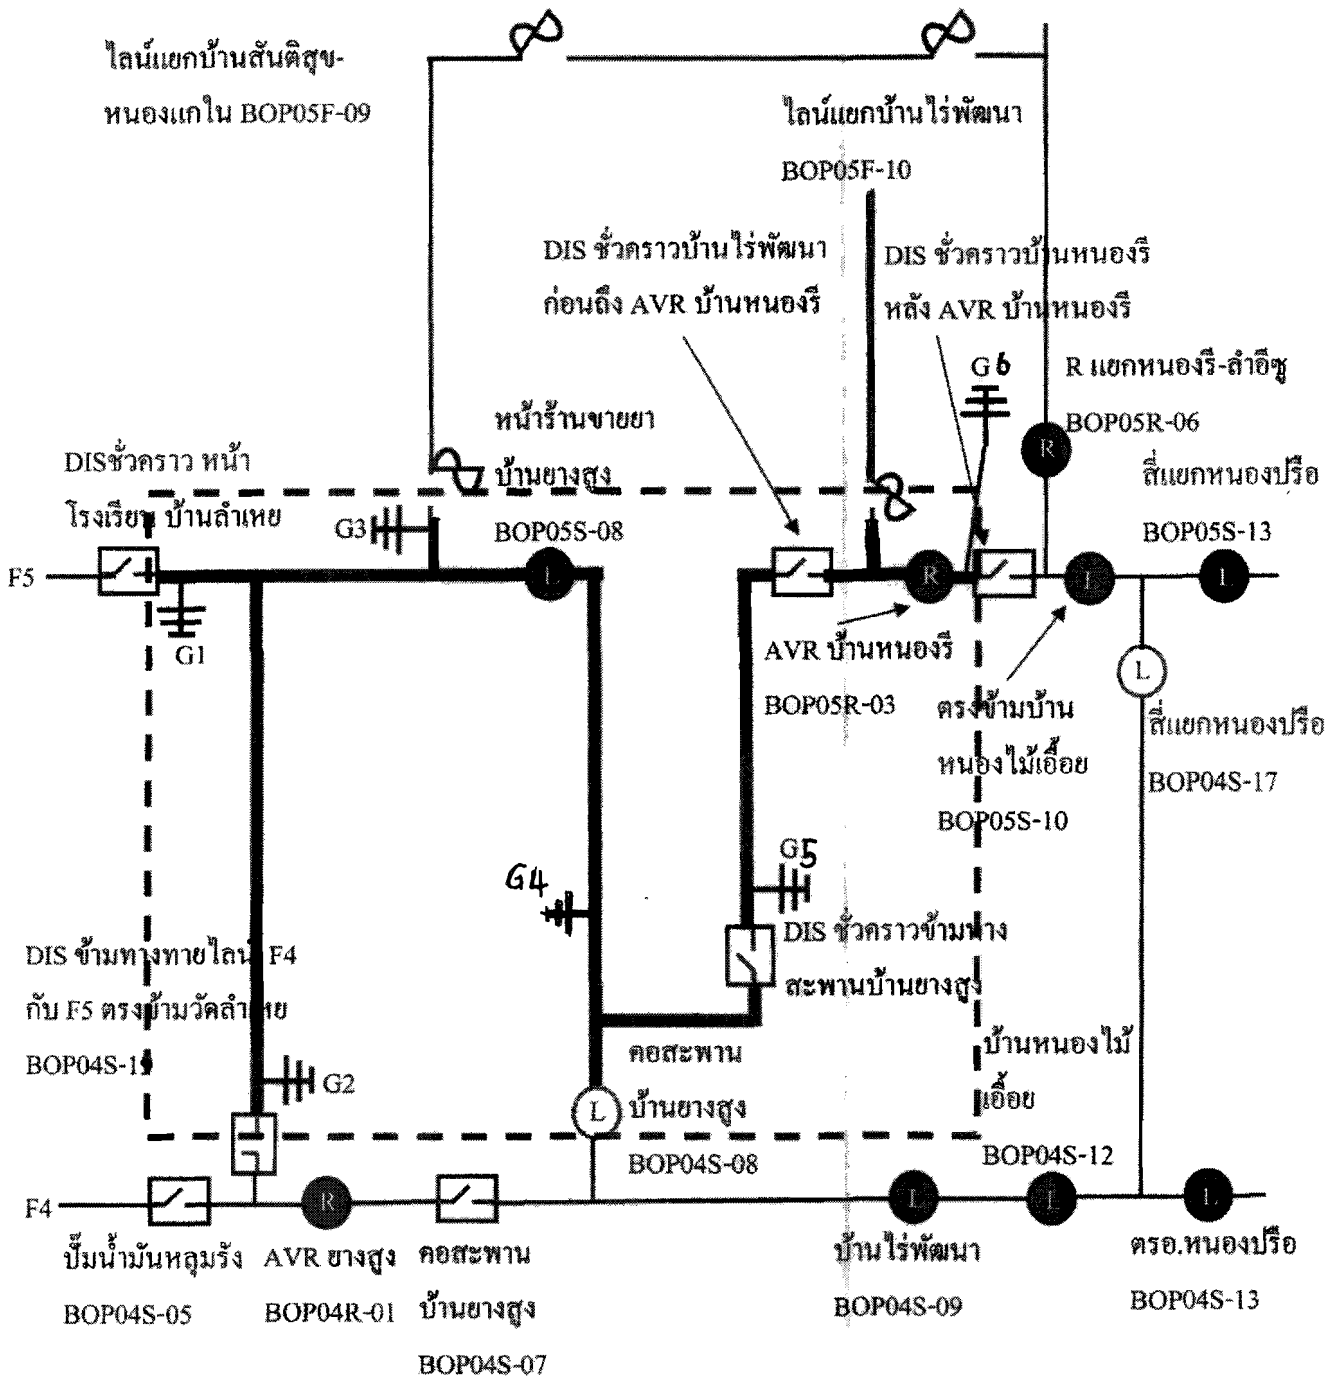

ทำการย้ายโหลด ไลน์แยกบ้านสันติสุข BOP05F-09 ไปรับไฟจาก ไลน์แยกบ้านหนองแกใน BOP05F-11/03 ล่วงหน้า ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.