



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นธ.(ปบ.) ๑๑๖๖ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา  
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

Switching Deadline

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟช.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟช.นครปฐม จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Dis เป็น SF๖ สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU10	22 พ.ค. 2562	09.00 น.	15.00 น.	เปลี่ยน Dis เป็น SF6 บริเวณพญากง NPU10S-17	NPU10S-17		นายพรแดน สุทธิงาม ชผ.ปบ.กฟช.นธ ๐๖๕-๕๑๘๒๕๖๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โทธิริทธิ์ ตำแหน่ง วิศวกร.๖.สปป.กฟช.นครปฐม โทร ๐๘๕-๖๒๕๕๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟช. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟช.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กฟช.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ NPU10 จาก NPU10S-17 ถึง NPU10S-17  
ในวันที่ 22 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 573  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศกพร ธานีโกะตริก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชัยยศ โทธิริทธิ์  
5 พ.ค. 62  
น. 3  
ศกพร ธานีโกะตริก  
(๐๕๑-๕๑๓๖๓๖๑๖)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 1289  
เรียน ผจก. กฟช. นธ  
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*  
7/5/62  
(นางสาวอรอุษา สักตพณา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis หลังพญาาง รหัส NPU10S-17		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-พ.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.นธ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 573/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/5/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เตรียมความพร้อมก่อนการ Switching						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 28 MW
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 29 MW
4	NPU05VB-01	Auto	Manual		NPU		- โหลด 3.2 MW
5	NPU10VB-01	Auto	Manual		NPU		- โหลด 6.3 MW
6	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 15 MW
7	NPT07VB-01	Auto	Manual		NPT		- โหลด 4.6 MW
8	ย้ายโหลด NPU10 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPT07						
9	NPT03S-15	ปลด	สับ		นธ.		SF6 หน้า สนง.กฟง.นธ.
10	NPT08S-06	ปลด	สับ		นธ.		SF6 หลังวัดพระงาม
11	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
12	NPU10S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS หลังพญาาง
13	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
14	NPT08S-06	สับ	ปลด		นธ.	SCADA	SF6 หลังวัดพระงาม
15	แจ้งชุดทำงานดำเนินการเปลี่ยน Dis เป็น SF6 ได้ (ขณะปฏิบัติงาน ตั้ง Manual NPU10 และ NPT07 ไว้ตลอด)						
16	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
17	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
18	NPU05VB-01	Manual	Auto		NPU		-
19	NPU10VB-01	Manual	Auto		NPU		-
20	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
21	NPT07VB-01	Manual	Auto		NPT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
23	NPU10VB-01	Auto	Manual		NPU		-
24	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
25	NPT07VB-01	Auto	Manual		NPT		-
26	ให้ตรวจสอบ SF6 หลังพญาาง รหัส NPU10S-17 ที่ติดตั้งใหม่ (แทน Dis) ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อกคาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด NPU10 บางส่วน กลับคืนจาก NPT07						
28	NPU10S-17	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หลังพญากง
29	NPT03S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หน้า สนง.กฟจ.นฐ.
30	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
31	NPU10VB-01	Manual	Auto		NPU		-
32	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
33	NPT07VB-01	Manual	Auto		NPT		-
สิ้นสุด Switching							

ขอย้ายโหลด เพื่อเปลี่ยน DIS เป็น SF6  
โดยวิธี Hotline  
หมายเลข  
งาน P-TDD01.3-I-NPMSF.0010


ตลาดริมทางรถไฟกัลยา



สะพานเกวียน

ตลาดนครปฐม

หน้าพระร่วง

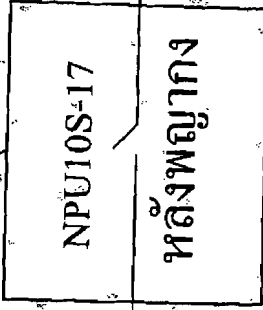

NPU10S-17

หลังพญาทอง

ท่ารถเมย์ขาว

เสาธงเทศบาล  
NPT3S-17

ตลาดกัลยา

NPT3S-18



NPT3S-11

