



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ น.๒๑ (ปบ) ๑๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒน... มหารมย์

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(๓).บ.บ.ง.ปฏิบัตินงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BFB๓๖๖	๒ มิถุนายน	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	TMK๕S-๐๙	TMK๕S-๑๐	นายจรัส ศรีมงคล
๒.	TMK๖VB	๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	TMK๖S-๐๘	TMK๖S-๑๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนติ กองธรรม ตำแหน่ง พงษ.ระดับ ๗ โทร. ๐๘๑-๙๔๐๗๓๖๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

มีใบแจ้งเหตุ BFB ๒๕ ๒, ๓  
บ.บ.บ.ก. ๕/๕

(นายวัฒน... มหารมย์)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(๓).บ.บ.ง.ปฏิบัตินงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BFB3 จาก TMK5S-09 ถึง TMK5S-10  
ในวันที่ 2 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 659

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ TMK6 จาก TMK6S-08 ถึง TMK6S-14  
ในวันที่ 2 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายตั้งชัย ๓๐๑ ๖๘๘๗

19 พ.ค. 62

(นายวัฒน... มหารมย์)  
ร.จ.ก.(๓).บ.บ.ง.ปฏิบัตินงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1424

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

21 พ.ค. 2562


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามอนุชาแอร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ม.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 639/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 Oh Klinkprathum		วันที่ ๒๐ - ๐๕ - ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๑ ม.ย. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	มีงานดับ BUS 2,3 ที่สฟ.บ้านโป่ง 2 เลขที่ 615 รวมด้วย						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	BPB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
4	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
5	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
6	TMK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
7	ย้ายโหลด TMK 6 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 7						
8	BPB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		-
9	BPB06S-03	ปลด	สับ		บปง.		DIS วัดท่าผา (ล่าง)
10	BPB06VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
11	TMK06S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ตรงข้ามคริสทีร์ศาสตร์
12	แจ้งหน้าให้ทำการตรวจสอบ TMK5S-09 (SF6 ตรงข้ามอนุชาแอร) ให้อยู่สถานะ "OFF" พร้อมล็อคคาน						
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
14	TMK05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ตรงข้ามอู่แสงอรุณ(บน)
15	TMK06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ตรงข้ามอู่แสงอรุณ(ล่าง)
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G3						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G4						
21	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	BPB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
23	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
24	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
25	TMK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
26	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							



แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟ พร้อมระบุตำแหน่งจุดตัดเคส

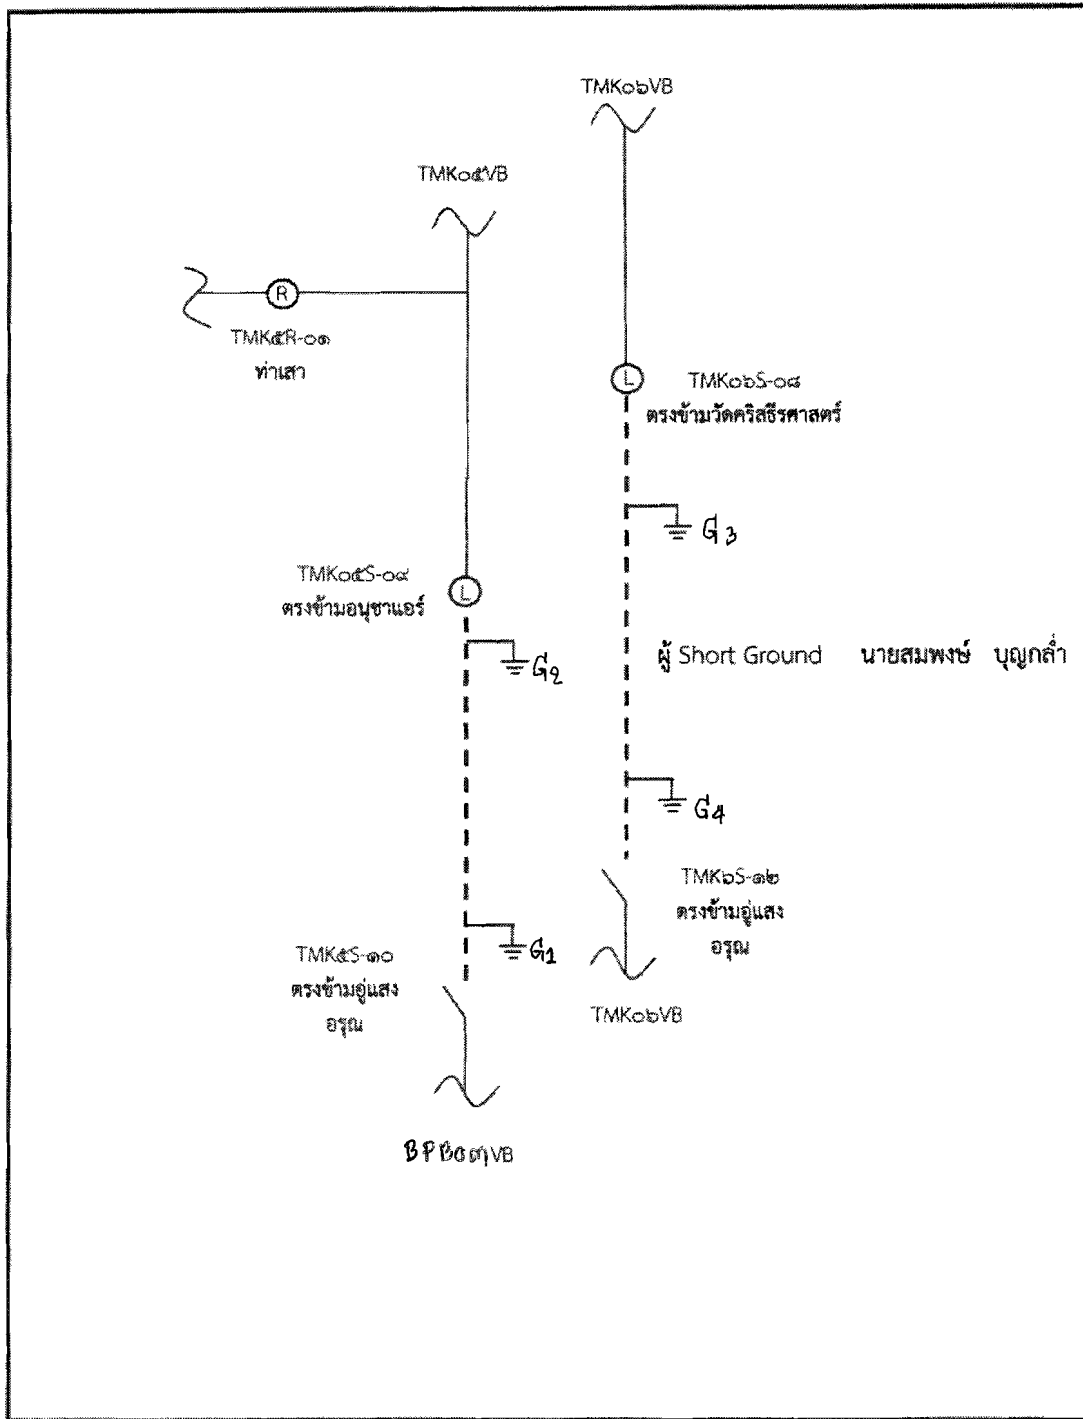

หมายเหตุ --- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
 ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground  
 || จุดตัดเคส

*Handwritten signature*

ผู้ควบคุมงาน นายจรัส ศรีมงคล  
 ผู้ Short Ground นายสมพงษ์ บุญกล้า  
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์