



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ กค.ศกษ.(ปบ.) ๗๑๕๕/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานให้ชุดออทไลน์ ฉีดนำล้าลงด้วยสายส่ง ๑๑๕ kv ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๑๙ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ฉีดนำล้าลงด้วยสายส่ง ๑๑๕ kv ใบแจ้งรายการชำระ ๘๐๐๘๗๓๕๕๘๑	SMC06YS-11	SMC06YS-12	ชุดออทไลน์ กบข.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัท เอส.เค.บี. ครีเอทีฟ จำกัด (เงินโกเอเชีย)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิติพงศ์ กลั่นยิ่ง ตำแหน่ง พ.จ.๔ โทร ๐๙๗-๑๙๙๕๕๖๖๖
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟฟ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายมนตรี ชินข่งจู)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟฟ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ L พิดเตอร์ 115KV จาก SMC6YS-11 ถึง SMC6YS-12
ในวันที่ 19 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 655/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุรัตน์ อนุประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบย. พิดเตอร์ กค.พ.บ.บ.

(๖๕๖.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1364

เรียน ผ.จก. กฟฟ.๓ ก.ข.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง L แผ่น

แผนผังแนบ L แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

๑ 6 ๗ ๐ ๗๕๖๗


(นางสาวอรอุษา - ตักตีพนา)

ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 KV.บริเวณ ABS.SMC06YS-11 - ABS.SMC06YS-12(บ.ชินโก)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.โคกขาม	งานที่ทำ ชุด Hot Line ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 655/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>กษัตริย์ นอร์ธา</i>		วันที่ 16 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ SXA04YB-01 ให้เปิดวงจรโซลาร์ "OPEN"						
2	SMC06YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		CB 115 KV.OUT TO SXA
3	แจ้งทางบ.ชินโกปลดเบรคเกอร์ 115 KV.ภายในออกโซลาร์ "OPEN"						
4	หลังจากทางบ.ชินโกปลดเบรคเกอร์ 115 KV.ภายในออกโซลาร์ "OPEN"ออกเรียบร้อยแล้ว						
5	SMC06YS-12	สับ	ปลด+ล๊อคกุญแจ		ชินโก		ABS บ.ชินโก
6	SMC06YS-11	สับ	ปลด+ล๊อคกุญแจ		รถคกข-		ABS ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
7	SMC06YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		CB 115 KV.OUT TO SXA
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 KV.ให้ Hot line กระเช้า 115 KV.รับทราบ						
9	แจ้ง Hot line กระเช้า 115 KV.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้ง Hot line กระเช้า 115 KV.ทำการฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสายส่ง 115 KV.ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
11	หลังจาก Hot line กระเช้า 115 KV.ทำการฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสายส่ง 115 KV.เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
12	SMC06YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		CB 115 KV.OUT TO SXA
13	แจ้งบ.ชินโกพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 KV.ให้ทางบริษัท						
14	หลังจากแจ้งบ.ชินโกพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 KV.ให้ทางบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว						
15	SMC06YS-11	ปลด	สับ,ล๊อคกุญแจ		รถคกข-		ABS ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
16	SMC06YS-12	ปลด	สับ,ล๊อคกุญแจ		ชินโก		ABS บ.ชินโก
17	SMC06YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		CB 115 KV.OUT TO SXA
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%						

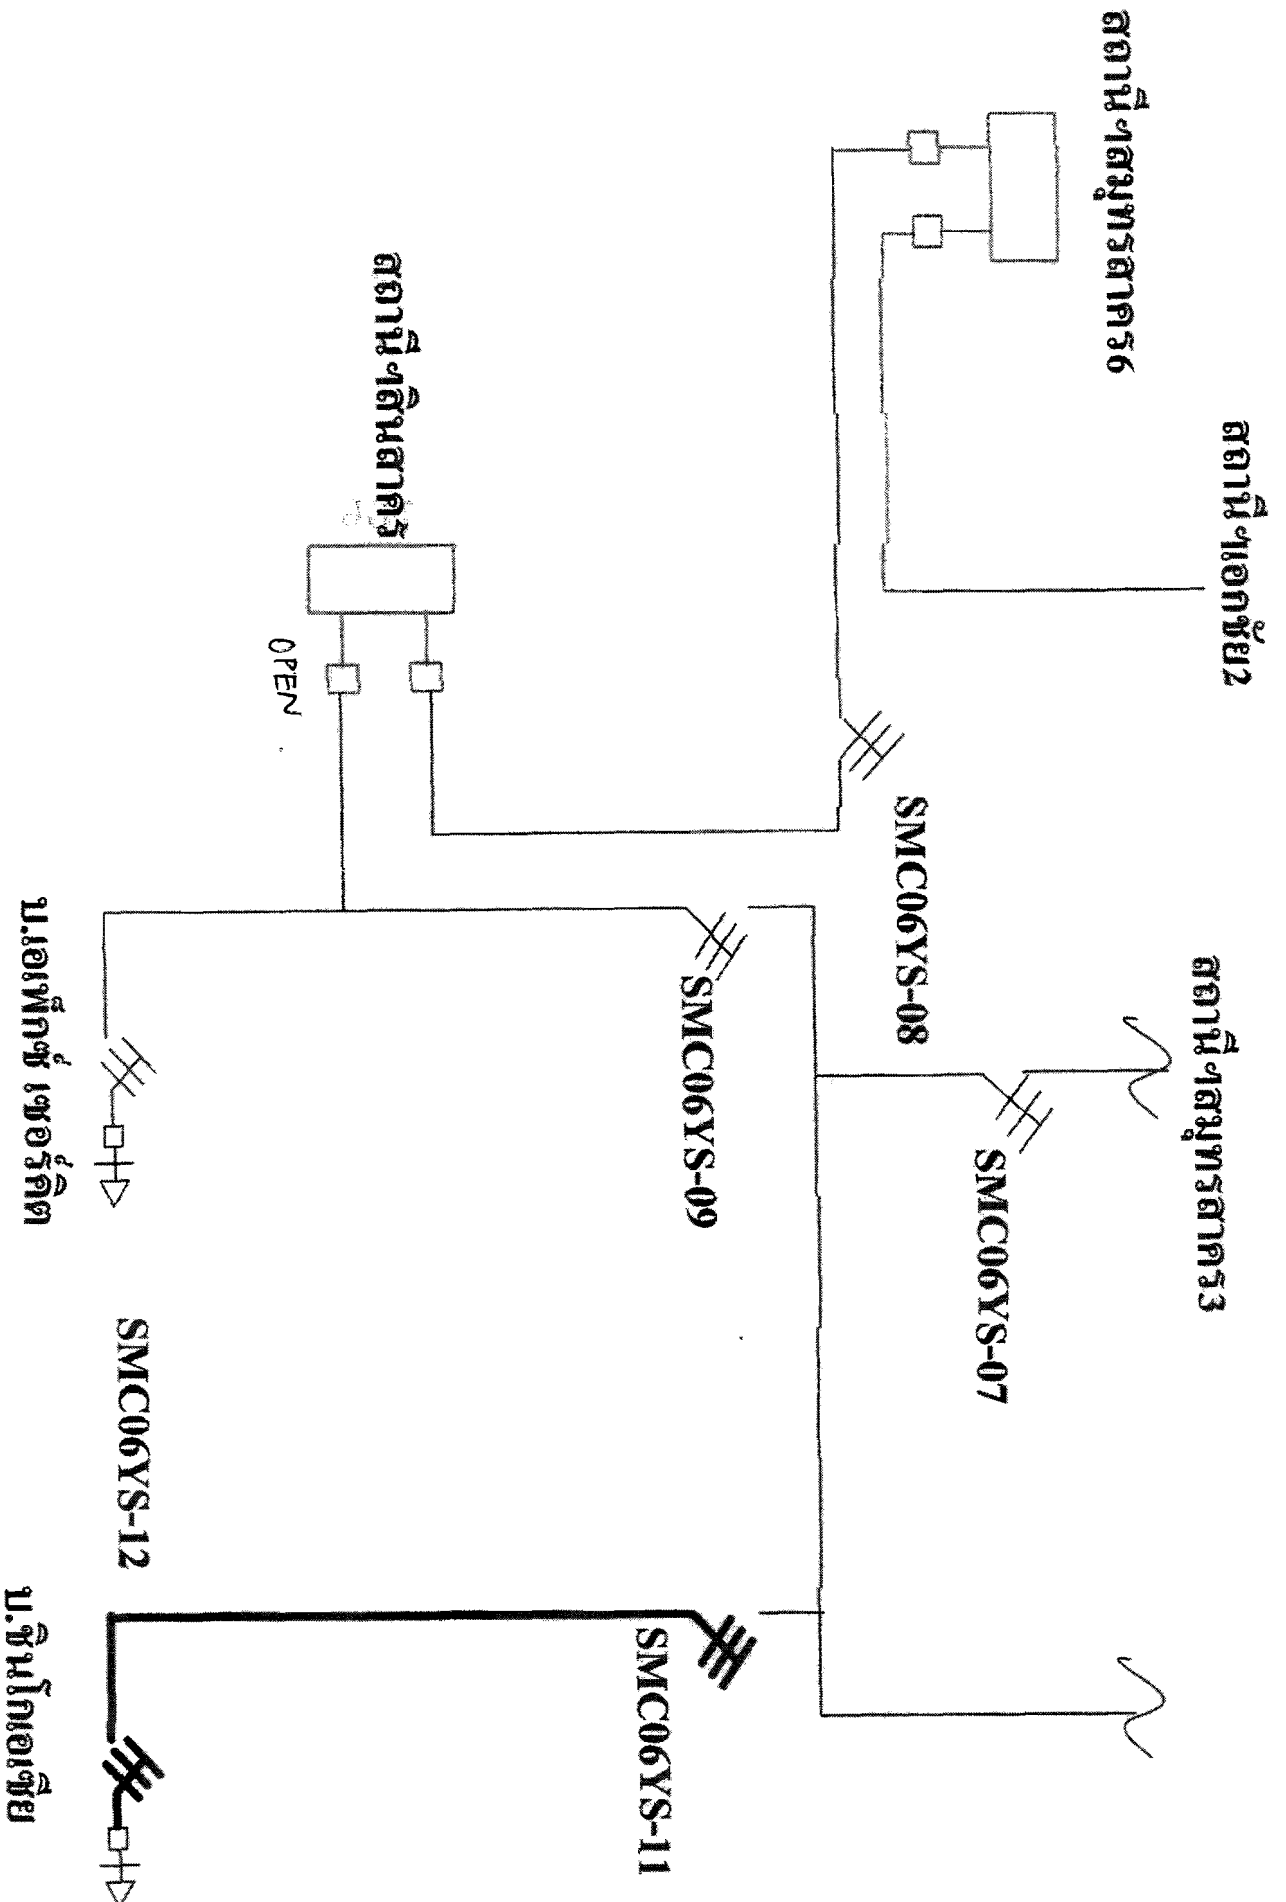

สถานีฯ ออกห้วย 2

สถานีฯ สมุทรสาคร 6

สถานีฯ สมุทรสาคร 3

สถานีฯ ลีนสาคร

OPEN

SMC06YS-08

SMC06YS-07

SMC06YS-09

SMC06YS-11

SMC06YS-12

บ.เอพีทซ์ เซอร์คิต

บ.ชินโกเอเชีย