



กรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1356

Switching Deadline

วันที่ 15 พ.ค. 62

กรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 พ.ค. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ส.ส.ค.(บ.บ.) ๒๒๖๖/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วรสันต์ธาดา

ตำแหน่ง ยกเว้นได้

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต ภูมิโนธรรม

ตำแหน่ง สรรพ.พร.ส.ก.จีนด

ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง มีใบประเมินจ่ายก่อนแล้ว

ตามแผนผังส่งแบบฉบับ จำนวน ๒ แบบ ดังนี้

ที่	พื้นที่	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMW๐๓	๒๖ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ก่อสร้าง บริเวณ รบม. บ้านเลขที่ ๖๖๖๖ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร	SMW๐25-11 บ้านเลขที่ ๖๖๖๖	สจ.เจด	นายสุวิทย์ สมบูรณ์ โทร ๐๒-๐๓๓๖-๖๐๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ตัดไฟ)บริเวณ ไร่นาเกษตรทำกิน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.บ. โทร ๐๒-๒๖๖๕-๖๐๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมี)โอกาสชำรุด หรือ การ(ใด) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายคณิต ภูมิโนธรรม)

ตำแหน่ง สรรพ.พร.ส.ก.จีนด

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (กฟผ.) เขต ก

เขียน ยกเว้น(ก.๑)

นทพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ชื่อเขต SMW๐2 จาก SMW๐25-11 ถึง สจ.เจด  
ในวันที่ 16 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสายรังสีเลขที่ 664/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ชื่อเขต จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสายรังสีเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ชื่อเขต จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสายรังสีเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ชื่อเขต จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสายรังสีเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ชื่อเขต จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสายรังสีเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรรพ. ตันตวิภาวดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ มอ.อ.มอ. หนึ่งนาง

สรรพ. ตันตวิภาวดี  
( ๖๐/๖ 1๓๓๓๖.๑๗ )

สำหรับบัญชี 1356

ที่ ก.บ.ป.บ.(สท) 1356  
เรียน ผอ. กฟอ.สอ.

อก.พ.บ.(ก.๑)

อนุมัติ และแจ้ง รป เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลเงินแผ่นดินที่โอนใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



ชี้แจงเอกสารเสร็จ 1 แผ่น  
แนบผังแบบ 1 แผ่น

นาง \_\_\_\_\_ (เสกานี) \_\_\_\_\_ )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ ไม่เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

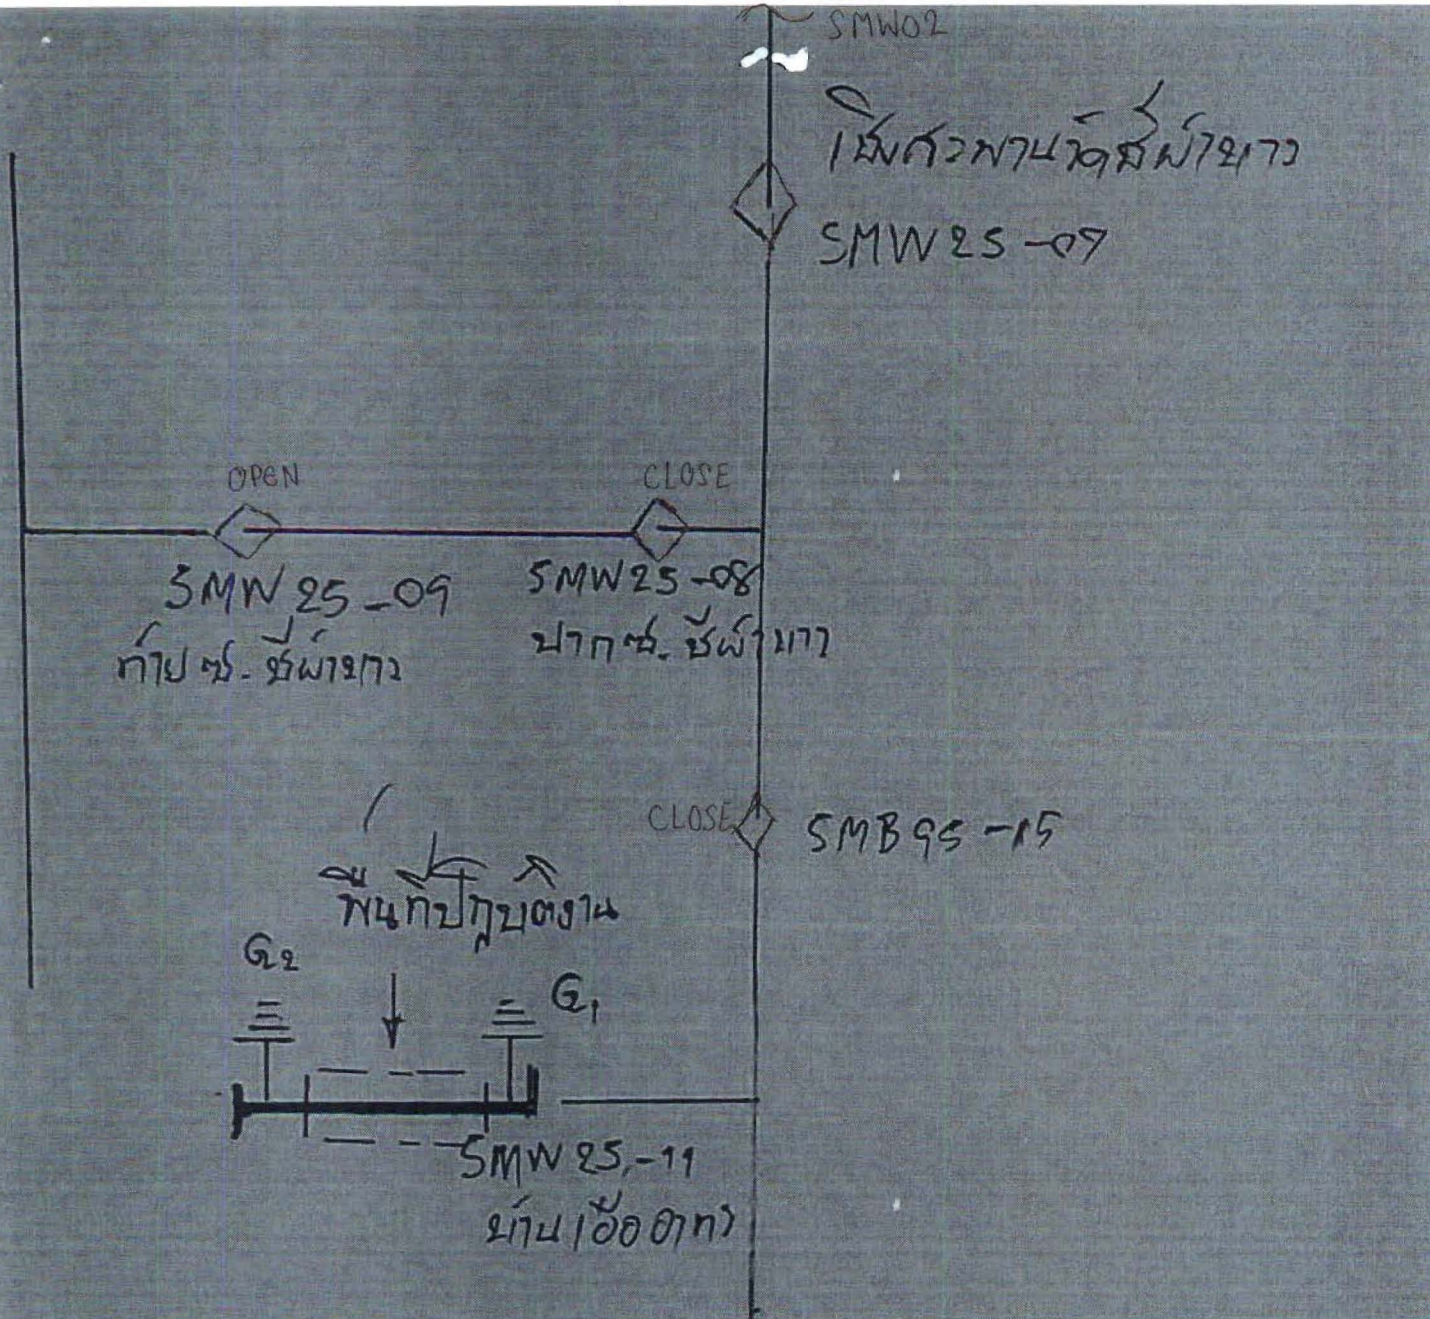
 15 พ.ค. 2562

(นายเอกชัย หึงส์วรรณ)  
ร.ก.ป.บ.(ก.๑) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก.๑)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านใช้ช่าง (SMW02)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16-พ.ค.-62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพจ.สค. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 664/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 14 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW		-
2. ตรวจสอบ SF6 หลังเคาะทำเงิน รหัส SMB9S-04 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อคคาน <u>OK</u>							
3. เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.							
4	SMW02S-11	สับ	ปลด, รั้ง <u>ปลด</u>		สค.		DIS บ้านใช้ช่าง
5. แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1							
6. แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2							
7	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW		-
8. แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9. เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
10. แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1							
11. แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2							
12	SMW03VB-01	Auto	Manual		SMW		-
13	SMW02S-11	ปลด	สับ		สค.		DIS บ้านใช้ช่าง
14. ปลดล็อคคาน SF6 หลังเคาะทำเงิน รหัส SMB9S-04 ให้อยู่ตำแหน่ง FREE <u>OK</u>							
15	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW		-
สิ้นสุด Switching							



ขอเปิด DIS กระจก SMW 25-11 ห้ามไอ้ออก  
 ใ้หม้อแปลงดับที่ 16 พ.ย. 2562

*(Signature)*  
 ( นาย อภิชาติ เกษมธนา )