

Switching board  
วันที่ 22 พ.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 0.๑๑ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สันทิศปัญญา

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ภพจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ค่อมไลน์แรงสูงหลังรั้วโคลสเซอร์โรงเรียนเมืองDOA๐๔R-๐๑  
สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ ...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	4 ดจ.	25/05/62	08.15	12.00	ตัดต้นไม้หน้าโรงงานไฟฟ้า เศรษฐีสุพรรณมา	DOA04R-01	สุดระบบ จำหน่าย	โทร.๐๘๙-๐๐๑๒๕๙๓ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชจ.๓ (สข.) โทร ๐๘๙-๐๐๑๒๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ( พิดเดอร์ DOA๐4 จาก DOA4R-01 ถึง ฝั่ง ๓๐๖-๒๖๖/4๖๖  
ในวันที่ 25 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.15 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 668162

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะดิศักดิ์ รักษาการประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

(นายอภิรักษ์ รักษาการ)  
วันที่ 6 พ.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ 1431



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. ภพจ. 3พ.

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจพ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)  
รท.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |           |                   |                 |
|------------------------|--|----------|-----------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | หน้าโรงไฟฟ้าเศรษฐกิจสุพรรณ   |          |           |                   |                 |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 25 พ.ค. 62   | ระหว่าง  | 08.15 น.  | ถึง               | 12.00 น.        |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟช.สพ.  | งานที่ทำ | ตัดต้นไม้ | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 668/62          |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร   |          |           | วันที่            | 18 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |           | วันที่            | 18 พ.ค. 62      |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |           | วันที่            | 21 พ.ค. 62      |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |           |                   |                 |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	DOA04R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.	Re	รร.เมืองสุพรรณ
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	แจ้งบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ปลดขบวนการออกจากระบบพร้อมปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อ						
5	SF6 หน้าบริษัทฯ	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.	SF6	บ.เศรษฐกิจสุพรรณ
6	แจ้งบริษัท สุพรรณ เจนเนอเรชั่น ปลดขบวนการออกจากระบบพร้อมปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อ						
7	Drop หน้าบริษัทฯ	สับ	ปลด		สพ.	D/O	บ.สุพรรณเจนเนอเรชั่น
8	DOA04R-01	สับ	ปลด		สพ.	Re	รร.เมืองสุพรรณ
9	แจ้งกฟช.สุพรรณ ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser DOA04R-01 ออกทั้งสามเฟส						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้งกฟช.สุพรรณ สับใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser DOA04R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
19	DOA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	Re	รร.เมืองสุพรรณ
20	แจ้งบริษัท สุพรรณ เจนเนอเรชั่น และบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ก่อนจ่ายไฟให้บริษัท เมื่อพร้อมรับไฟ						
21	SF6 หน้าบริษัทฯ	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.	SF6	บ.เศรษฐกิจสุพรรณ
22	Drop หน้าบริษัทฯ	ปลด	สับ		สพ.	D/O	บ.สุพรรณเจนเนอเรชั่น
23	DOA04R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.	Re	รร.เมืองสุพรรณ
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

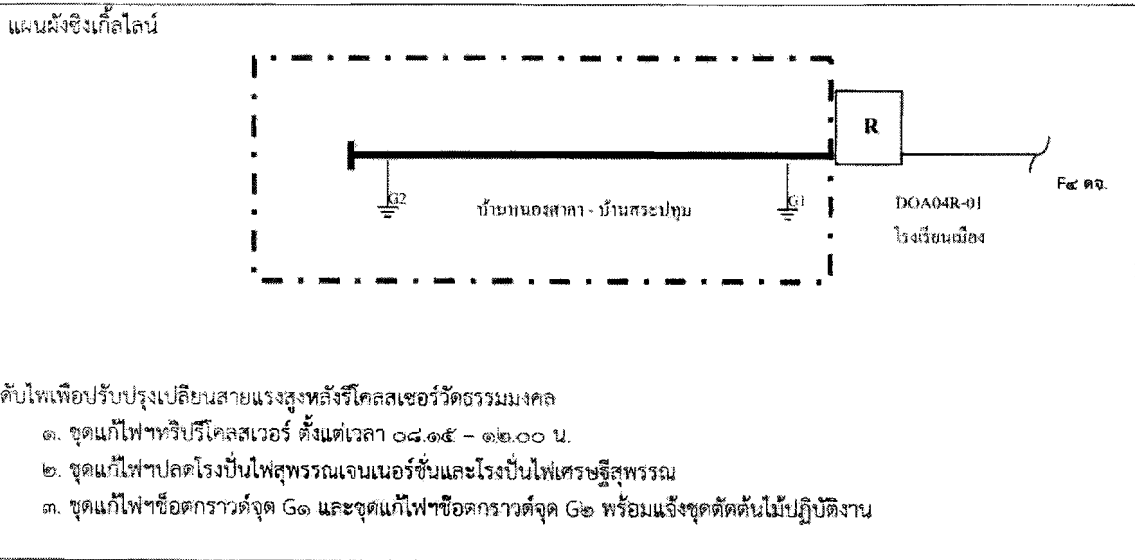
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...รีโกลสเซอร์โรงเรียนเมือง...เพื่อ...ตัดต้นไม้ค้ำลมแนวสายแรงสูง..โดยมีรายละเอียด ปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเตอร์ ...๔... สถานีฯ ...ตอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ..หลังรีโกลสเซอร์โรงเรียนเมือง

ทั้งนี้ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายวันฉลอง เทียนเทศ...ตำแหน่ง พชง.๔ ผบ.ปบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๕๐๓๓๐๗๖...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายธนัช มาลัยวงษ์...ตำแหน่ง ชผบ.ปบ.กฟจ.สพ.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สข.) ผบ.ปบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐