



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สก.๒(ปน.) ๑๒๕๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายก๊กพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายวรชัย แก้ววิจิตร

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขสายแรงสูงขาด บริเวณหน้าร้านอาหารดวงพร หมู่ ๙ ต.บ้านแพ้ว (พัดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
9 บพว.	วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2562	10.00 น.	16.30 น.	ต่อสายแรงสูงที่ขาด หน้าร้านอาหารดวงพร	DIS.BNP 095-11 (รับดวงพร)	จุดตัดเขตชั่วคราว หน้าโรงงานเชิง ตั้ง น. (เข้าไฮดรอลิคด้านหลังรับไฟ จาก นธ.)	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วทศ.5 ผบ.บ. 086 - 3633100

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๙ ต.บ้านแพ้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ทส.ปบ. โทร ๐๘๑ - ๕๒๐๕๐๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรชัย แก้ววิจิตร)
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ BNP09 จาก BNP95-11 ถึง PDE หน้าโรงงานเชิง ตั้ง น. ในวันที่ 26 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 678/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พัดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____ ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะ ตีกลี วิศวกรสายส่งประสานงานการขอตัดไฟกับ กองช่างโยธา กฟภ.นครปฐม

(นาย กฤษณะ ตีกลี วิศวกรสายส่ง)
รจก. 61142 นครปฐม.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1434
เรียน ผจก. กฟจ.สก.๒ (บ้านแพ้ว)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจพ. _____ (สถานี _____)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

21 พ.ค. 2562
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าร้านอาหารดวงพร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ค. 62	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สก2.(บพว.)	งานที่ทำ	ต่อสายแรงสูงวงจร BNP04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 678/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นอริณทร์		วันที่ 18 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายชนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟตัด DDE						
4	BNP09S-11	สับ	ปลด(ใช้โพลบัสเตอร์)		บพว.		DIS ร้านดวงพร
5	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
6	แจ้ง กฟจ.สก.2(บพว.) ตรวจสอบ Dis รหัส BNP04S-16 บริเวณ ร้านศรีเรือน ให้ ปลดอยู่ ทั้งสามเฟส						
7	แจ้ง กฟจ.สก.2(บพว.) ตรวจสอบ SF6 รหัส BNP04S-17 บริเวณ ตรงข้ามฟุตสตาตาร์ (บน) ให้โชว์ OFF พร้อมทำการล๊อคคาน						
8	แจ้ง กฟจ.สก.2(บพว.) ตรวจสอบ SF6 รหัส BNP09S-08 บริเวณ ตรงข้ามฟุตสตาตาร์ (ล่าง) ให้โชว์ OFF พร้อมทำการล๊อคคาน						
9	เมื่อพร้อมตัด DDE						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
13	แจ้ง กฟจ.สก.2(บพว.) ตัด DDE บริเวณ โรงงานน้ำแข็ง ทั้ง น. ออกทั้งสามเฟส						
14	หลัง กฟจ.สก.2(บพว.) ตัด DDE บริเวณ โรงงานน้ำแข็ง ทั้ง น. ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
19	BNP09S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บพว.		SF6 บ.ฟุตสตาตาร์
20	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
32	เมื่อพร้อมดับไฟเชื่อม DDE						
33	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
34	BNP09S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SF6	บ.ฟูดสตาร์
35	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	-
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
39	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) เชื่อม DDE บริเวณ โรงงานน้ำแข็ง ทิ้ง น. เข้าทั้งสามเฟส						
40	หลัง กฟจ.สค.2(บพว.) เชื่อม DDE บริเวณ โรงงานน้ำแข็ง ทิ้ง น. เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
42	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
43	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
44	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	-
45	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	-
46	BNP04S-16	ปลด	สับ		บพว.	DIS	ร้านศรีเรือน
47	BNP09S-11	ปลด	สับ		บพว.	DIS	ร้านดวงพร
48	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP	-	-
49	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP	-	-
50	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ปลดล็อคคาน SF6 รหัส BNP04S-17 บริเวณ ตรงข้ามฟูดส์สตาร์ (บน)						
51	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ปลดล็อคคาน SF6 รหัส BNP09S-08 บริเวณ ตรงข้ามฟูดส์สตาร์ (ล่าง)						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจุด Short Ground หน้าหลัง จุดปฏิบัติงาน

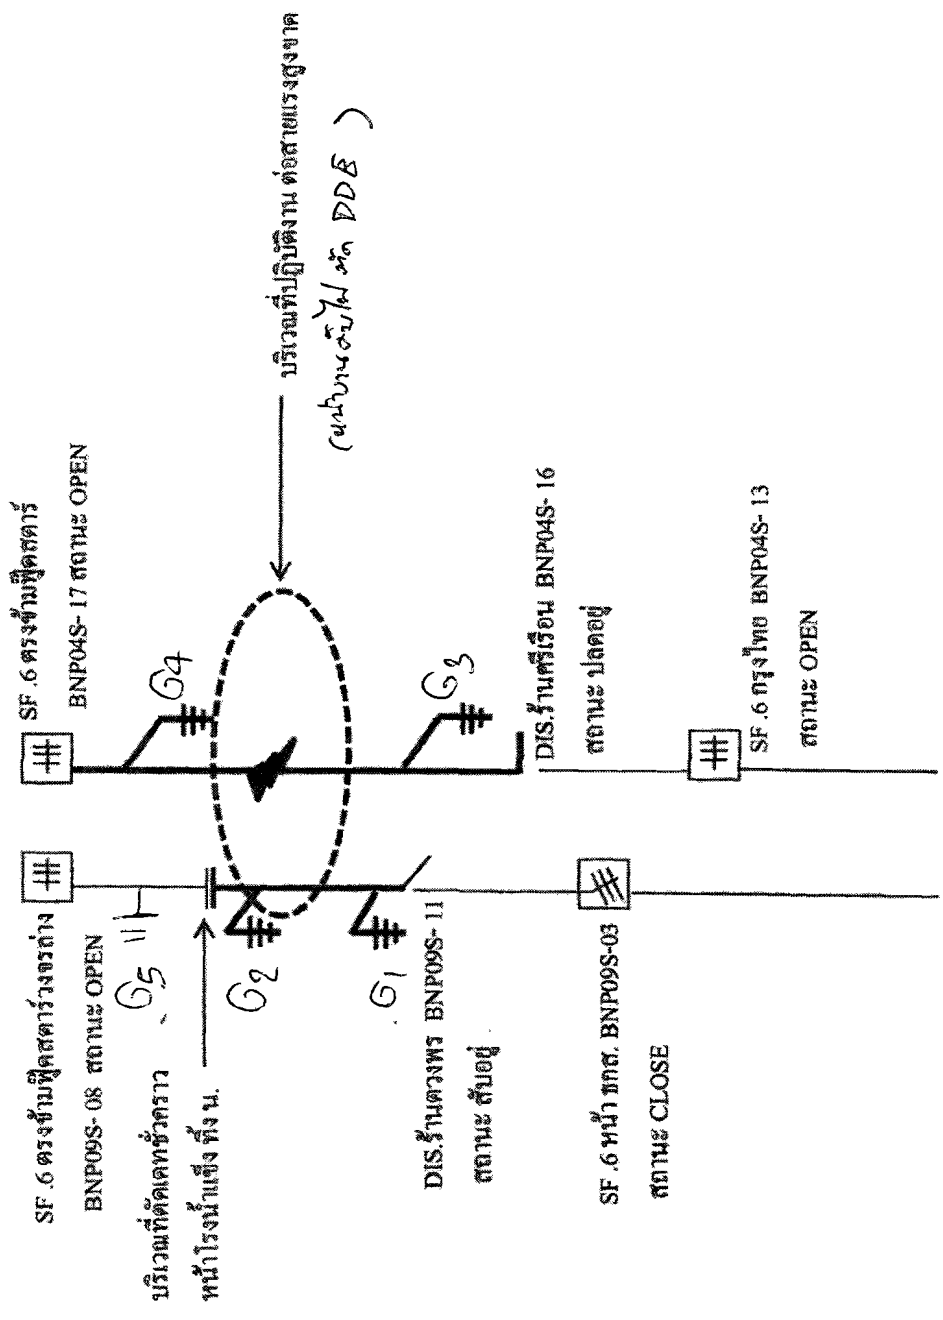

เส้นทึบแสดงพื้นที่ได้รับผลกระทบ
 ☐ ค่านั่งจุดชั่วคราว

วันที่ปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๒
 ผู้ควบคุมงาน นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วท.๕ ผกส.โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๓๐๐
 ผู้ประสานงานดับไฟ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ ผ.บ.ป. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๓