



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ท.ภ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายณณมิตร ศิริพรรค ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผังสั่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ /บริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔	๒๓ พ.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ งานติดตั้ง AVR ๓๐๐ A	Dis ชั่วคราว ก่อน LBS VLA๔S-๑๔ ด้านตุลภากร	LBS VLA๔S-๑๔ ด้านตุลภากร	นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร โทร. ๐๘๘-๒๐๓๘๗๓๔
๒	F๕	๒๔ พ.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ งานติดตั้ง AVR ๓๐๐ A	LBS VLA๔S-๐๗ ด้านตุลภากร	Dis ชั่วคราว หลัง LBS VLA๔S-๐๗ ด้านตุลภากร	นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร โทร. ๐๘๘-๒๐๓๘๗๓๔
๓	F๔	๓๐ พ.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ งานติดตั้ง AVR ๓๐๐ A	Dis ชั่วคราว ก่อน LBS VLA๔S-๑๔ ด้านตุลภากร	LBS VLA๔S-๑๔ ด้านตุลภากร	นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร โทร. ๐๘๘-๒๐๓๘๗๓๔
๔	F๕	๓๑ พ.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ งานติดตั้ง AVR ๓๐๐ A	LBS VLA๔S-๐๗ ด้านตุลภากร	Dis ชั่วคราว หลัง LBS VLA๔S-๐๗ ด้านตุลภากร	นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร โทร. ๐๘๘-๒๐๓๘๗๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย รื่นประเสริฐ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทก. โทร. ๐๘๙-๕๔๗-๖๒๕๕

ลงชื่อ

(นายณณมิตร ศิริพรรค)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,3 พิดเดอร์ VLA04 จาก VLA04 ถึง VLA4S-14
ในวันที่ 23, 30 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 695/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2,4 พิดเดอร์ VLA05 จาก VLA05 ถึง VLA5S-07
ในวันที่ 24, 31 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 695/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันติเกษมกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบร.มธย รื่นประเสริฐ

(สทพร ตันติเกษมกิจ)
(๐๘๖. 6 แทน นว.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1461

เรียน ผจก. กฟส.ทก.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ. (นายณณมิตร ศิริพรรค) 23 พ.ค. 2562

(นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)

อก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น


แผนผังแบบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์


นครปฐม ตั้งแต่วันที่น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | แยกด้านศาลาการ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23-24, 30-31 พ.ค.62 | ระหว่าง | 10.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ทภ. | งานที่ทำ | ติดตั้งอุปกรณ์ AVR ตามใบขอปฏิบัติงาน 695/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 22 พ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 23 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ							
1.วันที่ 23 พ.ค. 62 ดับไฟจาก Dis ชั่วคราวก่อนด้านศาลาการ (วงจร VLA04) ถึง SF6 ด้านศาลาการ รหัส VLA04S-14							
2.วันที่ 24 พ.ค. 62 ดับไฟจาก Dis ชั่วคราวหลังด้านศาลาการ (วงจร VLA05) ถึง SF6 ด้านศาลาการ รหัส VLA05S-07							
3.วันที่ 30 พ.ค. 62 ดับไฟจาก Dis ชั่วคราวก่อนด้านศาลาการ (วงจร VLA04) ถึง SF6 ด้านศาลาการ รหัส VLA04S-14							
4.วันที่ 31 พ.ค. 62 ดับไฟจาก Dis ชั่วคราวหลังด้านศาลาการ (วงจร VLA05) ถึง SF6 ด้านศาลาการ รหัส VLA05S-07							
Switching สำหรับ วันที่ 23 พ.ค. 62 และวันที่ 30 พ.ค. 62							
1	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R บ้านทิพยู
2	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R บ้านจงฮั่ว
3	VLA04S-15	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 สามแยกด้านศาลาการ
4	VLA04S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 ด้านศาลาการ
5	ดิสชั่วคราว VLA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		Dis ด้านศาลาการ
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทภ. ทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
9	ชื่อ-สกุล เวลา.....เทสไฟ ซ็อดกราวด์						
10	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R บ้านทิพยู
11	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R บ้านจงฮั่ว
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
14	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R บ้านทิพยู
15	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R บ้านจงฮั่ว
16	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G2						
18	ชื่อ-สกุล เวลา.....ปลด ซ็อดกราวด์						
19	ดิสชั่วคราว VLA04	ปลด	สับ		สข.		Dis ด้านศาลาการ
20	VLA04S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6 ด้านศาลาการ

ชุดระบบจำหน่ายด้านเจดีย์สามองค์

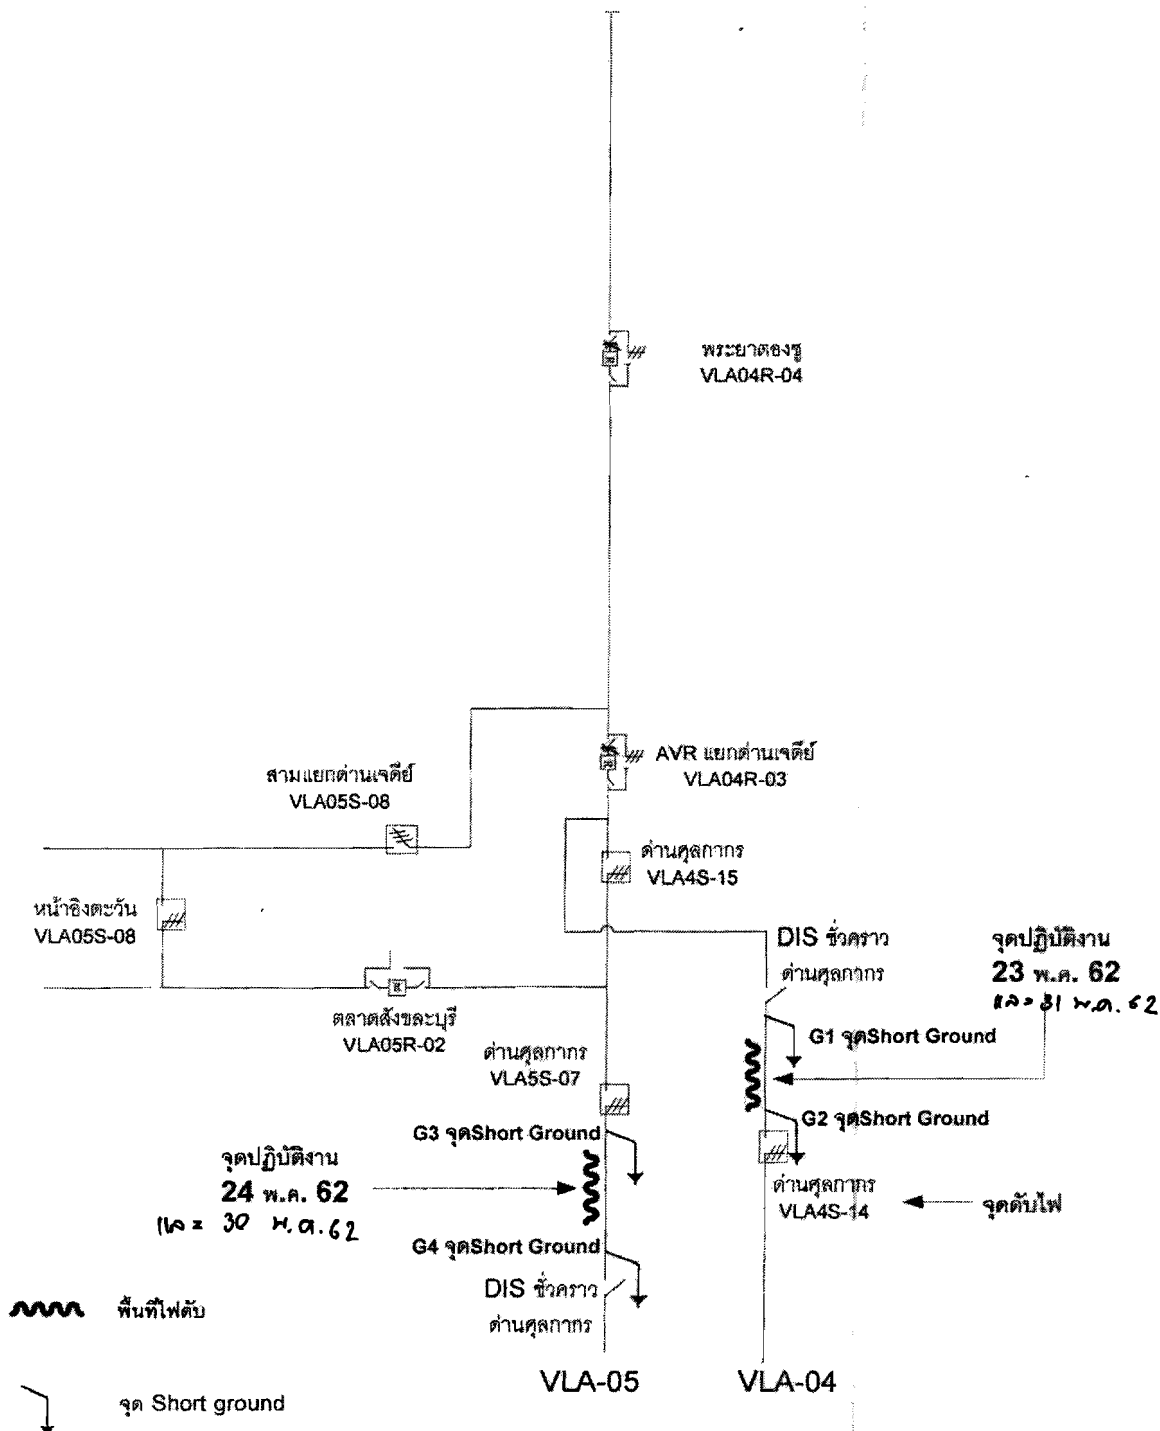



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กบ.กฟส.ทองผาภูมิ ถึง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ
เลขที่ ก.๓ ทภ.- วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างถึง
เรียน ผจก./ผ.กบ.กฟส.ทองผาภูมิ

ตามอนุมัติที่.....กบป.(ก.๓)(ว)๘๔๘/๒๕๖๒ลว.....๒๐ มี.ค. ๖๒.....ให้แผนก
ก่อสร้างและปฏิบัติการดำเนินการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน.....ติดตั้ง AVR ๓๐๐ A
ด้านศาลกากร.....อำเภอ.....สังขละบุรี.....จังหวัด.....กาญจนบุรี..... WBS :
...I-๖๒-I-TPMXX.๑๙.๓๙๑๓.....โครงข่าย.....หมายเลขงาน

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑.ติดตั้งอุปกรณ์ งานติดตั้ง AVR ๓๐๐ A.....
๒.
๓.
๔.
๕.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่.....๒๓,๓๐ วงจรVLA๐๔ และ
๒๔,๓๑ วงจรVLA๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....

ตั้งแต่ เวลา.1๒:๐๐น. ถึง เวลา.1๕:๐๐.น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน
ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ ดำเนินการดังนี้

ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการ

๑. แจ้งศูนย์จ่ายไฟฟ้าแผนสวิทซ์
๒. ชื่อคกราวด์จุดที่ ๑ หน้า Dis ชั่วคราว วงจร VLA๐๔ ด้านศาลกากร
๓. ชื่อคกราวด์จุดที่ ๒ หลัง LBSVLA๔S-๑๕ ด้านศาลกากร
๔. ชื่อคกราวด์จุดที่ ๓ หน้า LBSVLA๔S-๐๗ ด้านศาลกากร
๕. ชื่อคกราวด์จุดที่ ๔ หลัง Dis ชั่วคราว วงจร VLA๐๕ ด้านศาลกากร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายณัฐมิตร ศิริพรรค)

ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

(นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร)

พชง.๕ ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ