



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.(กป.)๐๖๘/๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสรวรยุทธ เกตุมณี

ตำแหน่ง พ.ท.ภ.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นบม.

ด้วยการไฟฟ้าอ.บางปลาร้า จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายรีโกลเซอร์ BAM ๐๖ R - ๐๑ สถานีไฟฟ้า บางปลาร้าตาม  
แผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๓	๒๔/๐๑/๖๒	๐๙.๐๐	๑๑.๐๐	ตัดสายกลางไลน์ หลังรีโกลเซอร์ BAM๐R-๐๑ (ย้าย Recloser)	รีโกลเซอร์ BAM๐R-๐๑	จุดตัดสายกลางไลน์ PDE ปากทองใต้	นายสมใจ สัมพานิช ๐๘๙๐๕๕๒๗๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านปากคลองกุ่ม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรวรยุทธ เกตุมณี ตำแหน่ง พ.ท.ภ. โทร ๐๘๙๐๕๕๒๗๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรวรยุทธ เกตุมณี)

ตำแหน่ง พ.ท.ภ.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นบม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAM๐๓ จาก BAM๐R-๐1 ถึง PDE ปากทองใต้ ปากทองใต้  
ในวันที่ 24 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 70/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิส วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.อ.นบม. เกตุมณี

17 ม.ค. 62 ๐:2

(นายสรวรยุทธ เกตุมณี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

209

เรียน ผจก. กฟส.อ.นบม.

อก.บช.(ก.๓), อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี) - -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

24 ม.ค. 2562

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางเข้าไฟกองดิน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ม.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	11.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	บปม.	งานที่ทำ	ตัดสายกลางไลน์ (ย้ายรีโคลสเซอร์)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	70/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	24 มกราคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 ม.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 ม.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟก.1		- -
3	LBL01VB-01	Auto	Manual		กฟก.1		- -
4	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
5	BAM03VB-01	Auto	Manual		BAM		- -
6	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R บ้านองครักษ์
7	ย้ายโหลด BAM03 บางส่วนฝาก LBL01						
8	SPA06S-19	ปลด	สับ		บปม.		SF6 ป้อมตำรวจ
9	BAM06R-01	สับ	ปลด		บปม.		R บ้านองครักษ์
10	ให้ดึงห้วงเหลือของ BAM06R-01 ลง, พร้อมปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ทั้ง 3 เฟส						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.						
12	แจ้งหน่วยงานทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออก						
13	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE จุด A และจุด B บริเวณกลางไลน์ ตามผังแนบ (70/62)						
14	หลังจากทำการตัด DDE ทั้ง 2 จุด เสร็จเรียบร้อย พร้อมรับไฟ						
15	Sw.By Pass BAM06R-01	ปลด	สับ		บปม.		DIS Sw.By Pass R.บ้านองครักษ์
16	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
17	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟก.1		- -
18	LBL01VB-01	Manual	Auto		กฟก.1		- -
19	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
20	BAM03VB-01	Manual	Auto		BAM		- -


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	*ใช้ระยะเวลาย้ายรีโกลสเซอร์ประมาณ 3-5 วัน (ติดต่อคุณสรายุทธ์ 0813769976)						
22	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						

23	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
24	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		- -
25	LBL01VB-01	Auto	Manual		กฟภ.1		- -
26	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
27	BAM03VB-01	Auto	Manual		BAM		- -
28	หลังจากขอทไลน์ ทำการเชื่อมจุดจัมเข้ารีโกลสเซอร์ทั้ง 2 ด้านเสร็จเรียบร้อย						
29	นำรีโกลสเซอร์ BAM06R-01 เข้าระบบ						
30	สับไบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ BAM06R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส, ดันห้วงเหลืองขึ้น						
31	BAM06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บปม.		R บ้านองครักษ์
32	ย้ายโหลด BAM03 บางส่วนคืนจาก LBL01						
33	SPA06S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 ป้อมตำรวจ
34	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		- -
35	LBL01VB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		- -
36	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
37	BAM03VB-01	Manual	Auto		BAM		- -
38	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R บ้านองครักษ์
39	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ការងារ បែងចែកការងារ ផ្នែក ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ

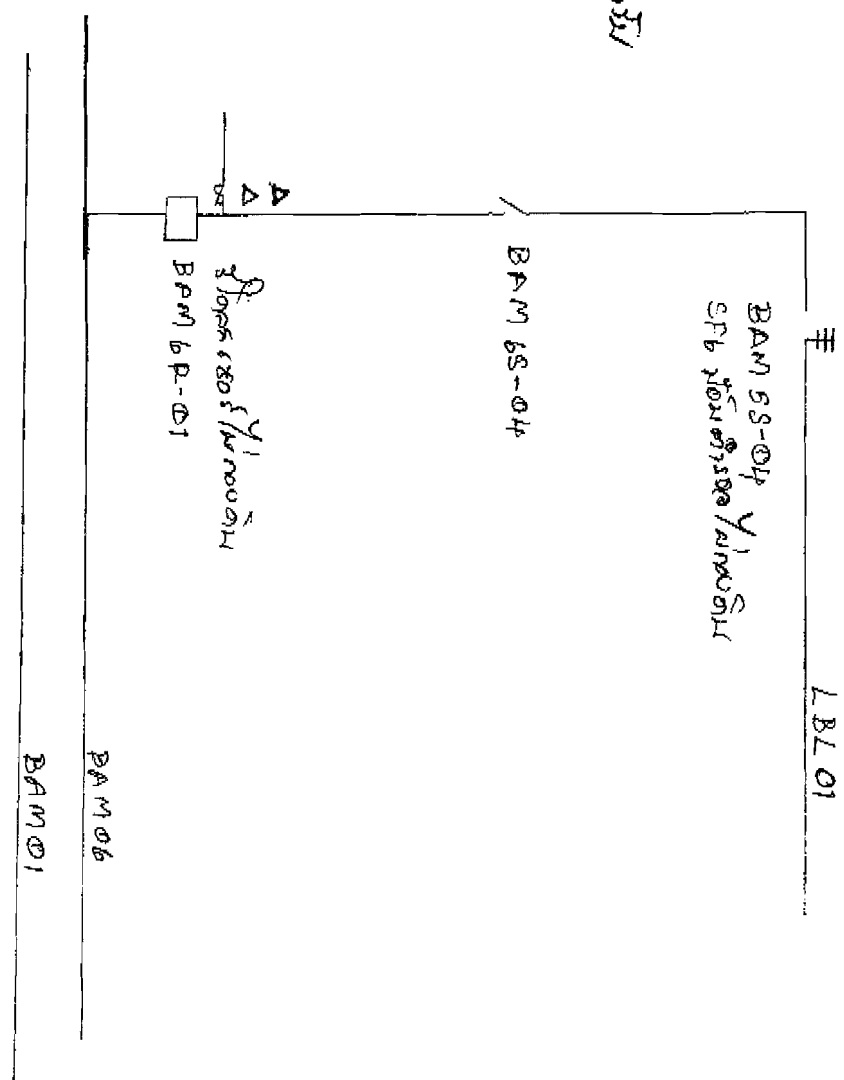


ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ (BAM)

செய்தி வர: சிபிஎம்எஸ் டிபாஸ்ட் BAM 6R-01

அறிவு குறி உரைப்புகள்

பொருள். மலர்

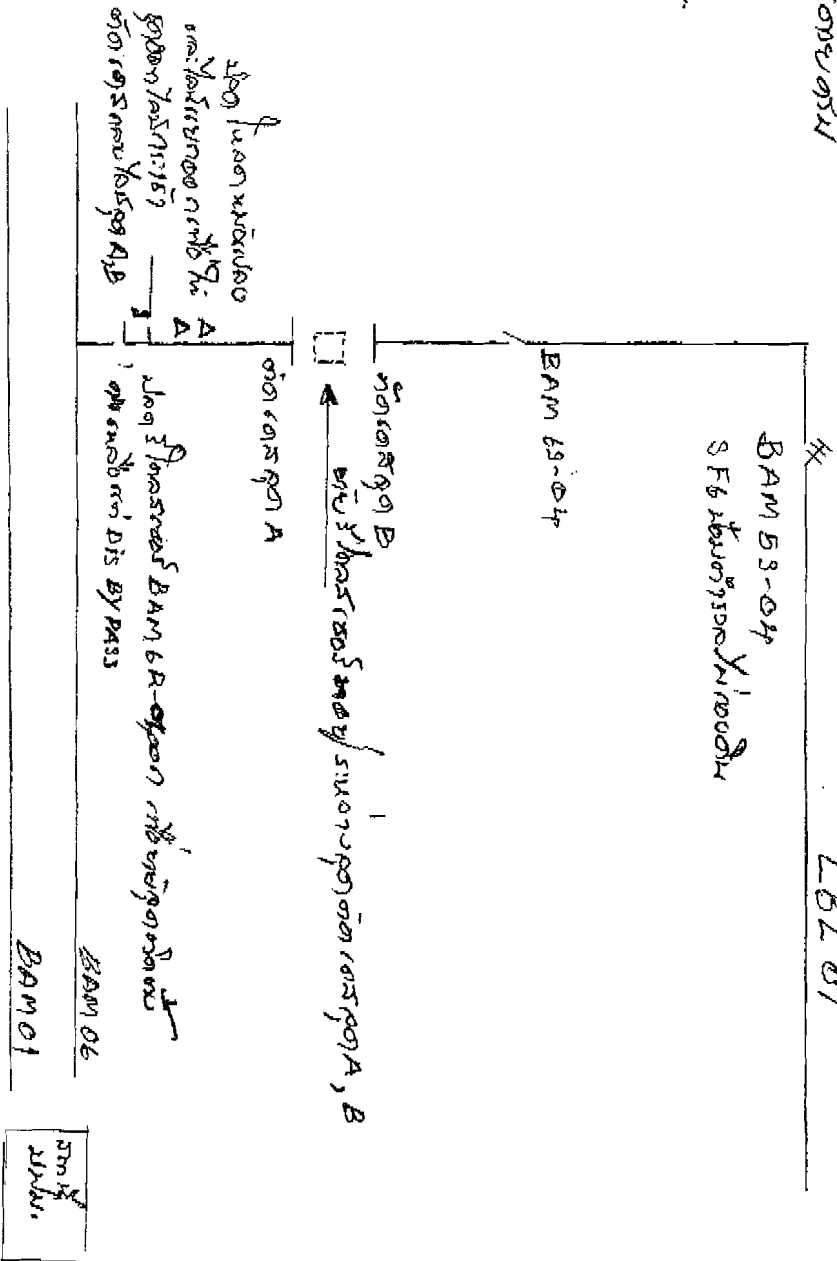

SCALE TO 1/8" = 1'-0" FOR ROAD & BAM 6R-01 AND 02.

WATER CONDUIT

210' WIDE

