

1510



## วิญญูขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๙๖๕ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๔ มิ.ย.๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	กกฟ.๒ ขอดับไฟ เพื่อปักเสา ๒๒ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น ก่อสร้าง สถานีหนองปรือ	AVR บ้าน ยางสูง BOP๐๔R- ๐๑	DIS ตรง ข้าม ร.ร. บ.ยางสูง BOP๐๔S- ๐๗	นายกิจจา อินทสวาสดี ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศ ขูลพันธ์ ตำแหน่ง พทง.๒ (สข) โทร ๐๘๙-๒๓๓๘๒๙๘...

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวาสดี ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐...

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย)

( ผจก.กฟอ.บพล.  
๒๕ พค ๒๕๖๒ )

ตำแหน่ง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

AVR มิใช่ขบวนรถ. DIS ครบปีเม 55. ๒. ๒๖๖๖๖.

อนุมัติให้ดับไฟตามค่าขอซื้อ (พิดเตอร์) 14 จาก BOPAP-01. ถึง BOPAS-04.  
ในวันที่ A ๒.๖ 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 728/62

อนุมัติให้ดับไฟตามค่าขอซื้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามค่าขอซื้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามค่าขอซื้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามค่าขอซื้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....


อนุมัติให้ดับไฟตามค่าขอซื้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิภากร จิตระสมน รับผิดชอบประสานงานขอดับไฟกับ นาง กิ๊ตยา อึ้งนระอาสรี  
29 พ.ค. 62  
133

รศทพร ตันต์เกษรศักดิ์  
( ๑๙ก. 6 แทน นพ.๑พ. )


สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 1510 /๑๕๖๒  
เรียน ผจก. กฟอ.บพอ.๑๑.๖๖(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ 2 ..... แผ่น

อนุมัติ  
  
30 พ.ค. 2562  
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)  
รท.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน อก.ปบ.(ก.๓)


สำเนาเรียน สพฟ.

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR บ้านยางสูง BOP04R-01 - DIS ตรงข้าม รร.บ.ยางสูง BOP04S-07		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	บพล.	งานที่ทำ	ปักเสา22เมตรเพื่อสร้างสถานีหนองปรือ ตามใบขอปฏิบัติงาน 728/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Manual LTC
3	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Manual LTC
4	BOP04S-17	ปลด	สับ		ทปร.	SF6	สี่แยกหนองปรือ
5	BOP04R-01	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง
6	แจ้งกฟอ.บพล.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
8	BOP04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้าม รร.บ้านยางสูง
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพล.ทราบ						
12	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Auto LTC
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กฟอ.บพล.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Manual LTC
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพเดิม						
18	BOP04S-07	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้าม รร.บ้านยางสูง
19	แจ้งกฟอ.บพล.ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
20	BOP04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง
21	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทปร.	SF6	สี่แยกหนองปรือ
22	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Auto LTC
23	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Auto LTC
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

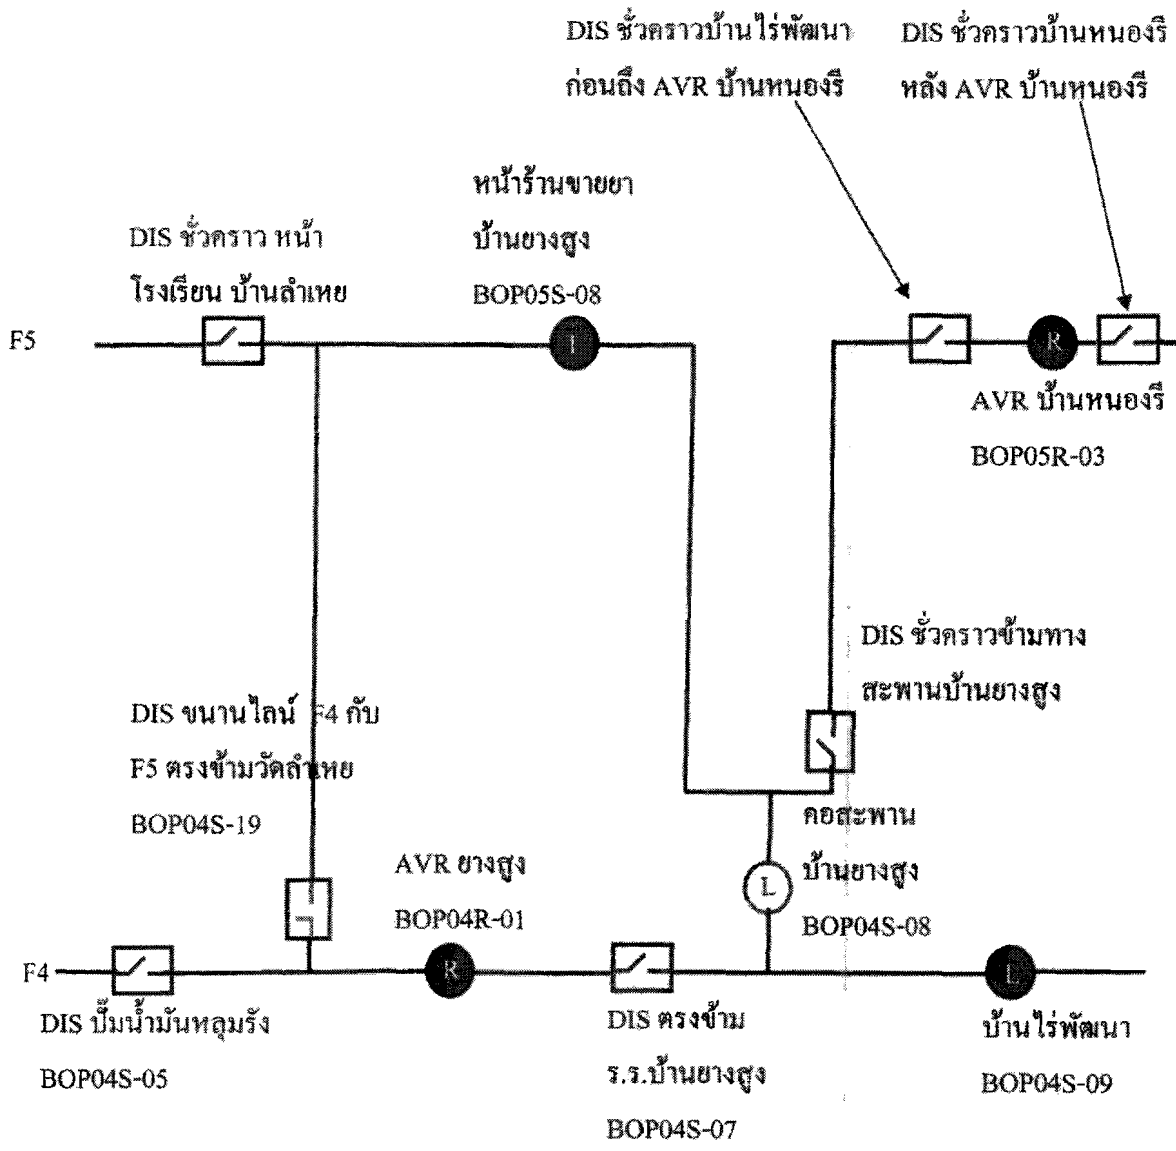

*[Handwritten signature]*  
 ๐๓/๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

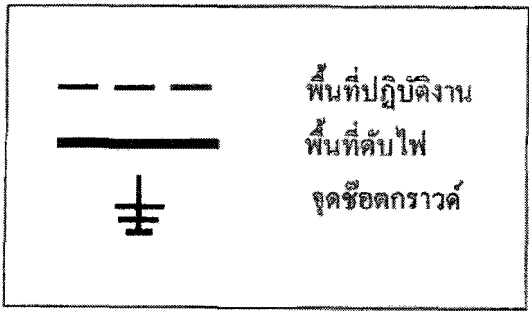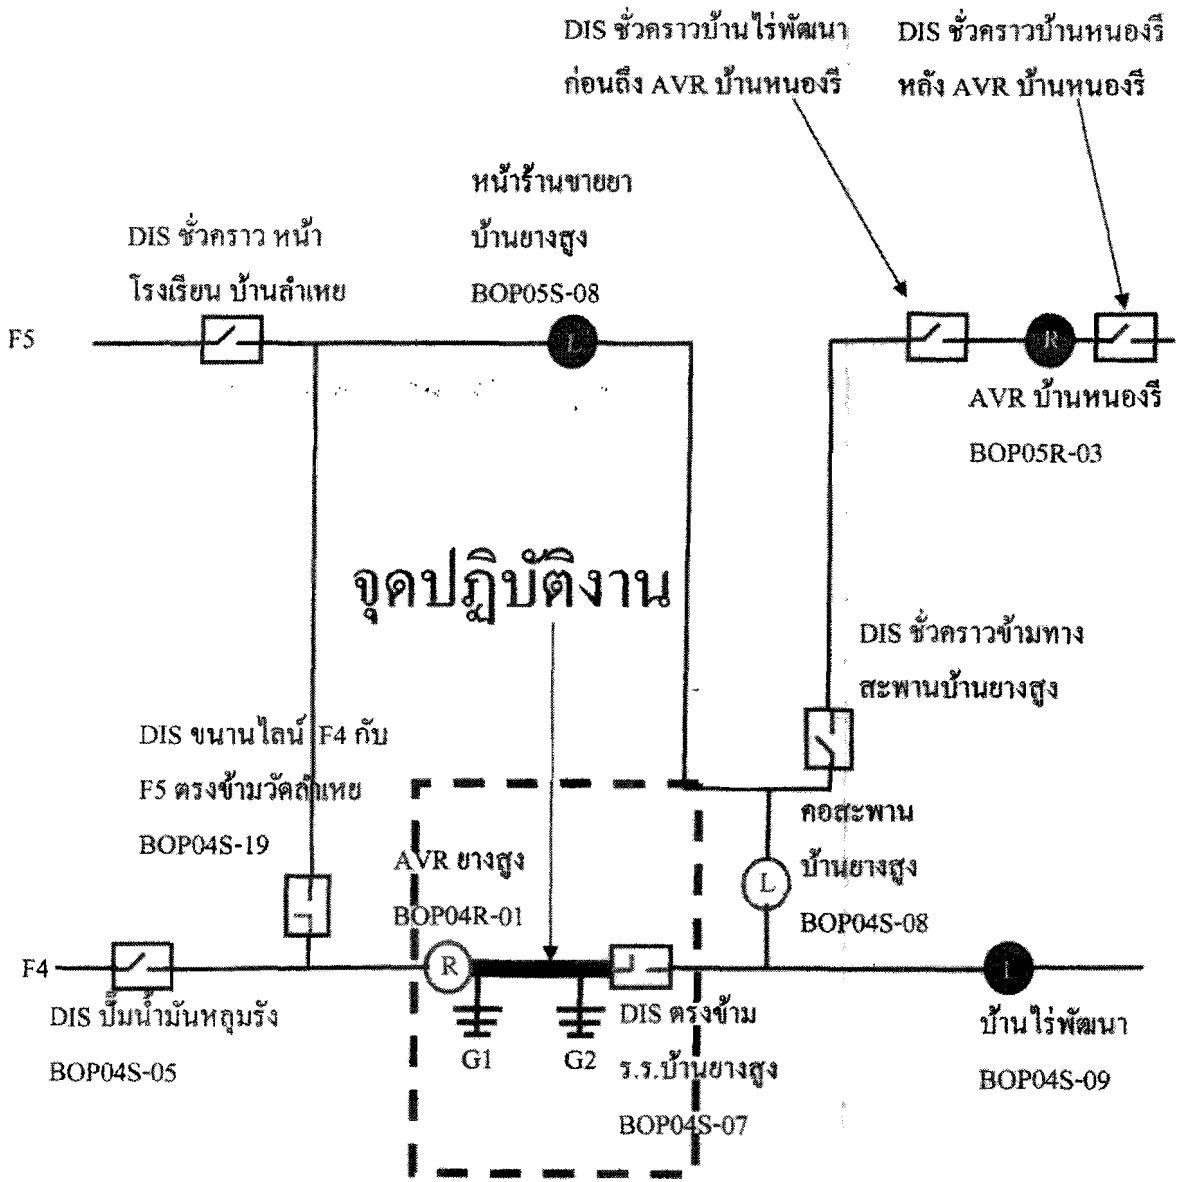

*Handwritten signature and date: 11/11/2017*