



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓ ออมน.(ปณ)๑๐๓๐/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทาว
ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ทั่วหนองทอง

Switching Deadline
1693 วันที่ 17 มิ.ย. 62

วันที่ .. ๕ มิถุนายน .. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง .. อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .. ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน
พุทธมณฑลสาย ๔ ตั้งแต่ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี จนถึง หน้า หน้าร้านนายเจียบ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. ๑ .. แผ่น
ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY05	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสายไฟและปรับปรุงอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ตั้งแต่ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี จนถึง หน้าร้านนายเจียบ	SLY05S-03	- SLY05S-07	นายไพรัช ชัยบุญเจริญ พงษ.๗ ๐๘ ๗๗๖๗ ๖๐๗๙
๒.	SLY06	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SLY06S-03	- SLY01S-05 - SLY05S-02 - DIS ชั่วคราวหน้าร้านนายเจียบ(วงจรถ่วง)	
๓.	OND02	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค.หน้าร้านสุวรรณชัยพลายวงจรถ่วง)	- SLY05S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. ม.เวริยาวิลล์ .. ห้างBio mall .. ร้านFood land .. ร้านนายเจียบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นางสาวฐิษา รั่มโพธิ์ทอง .. ตำแหน่ง .. วิศว.๔ ผปบ. โทร .. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยอง ทั่วหนองทอง)
ตำแหน่ง .. ผจก.กฟภ.อมน.

๘๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 3 พิคเตอร์ SL45011897 จาก SL455-03, 15 ชั้น (ในกรณีการรวมเส้นพด KVC00จรสน) ถึง SL455-07
ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 985

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิคเตอร์ SL46 จาก SL465-03 ถึง SL415-05, SL455-02, 15 ชั้น (รวมการนำรีเลย์
ในวันที่ 24 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ นายเจียอ(จจจจจ)

พนักงานศูนย์ฯ นาย วินัย ทอ้อย ประธานงานการขอดับไฟกับ นางสาวสุวิภา รังไธรัตน์
6 มิ.ย. 62 ก.๒

กฤษณะ ธีระกุล
(นายกฤษณะ ธีระกุล 31 มิ.ย. 62)
รช. 6 กคพ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

1693

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

17 มิ.ย. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี - ร้านนายเจียบ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	745-62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโชน ทองย้อย			วันที่	17 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๑๗-๐๖-๖๒	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
งานที่ทำ							
1. เปลี่ยนสายแรงสูงและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง							
2. รื้อสาย Over Head ดึงข้ามถนน ไลน์วงจร SLY05, SLY06 บริเวณถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี ออก							
1	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		Load= 2.00 MW
4	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		Load= 3.80 MW
5	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
6	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
7	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		Load= 9.00 MW
8	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		Load= 3.50 MW
9	OND10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		Load= 5.00 MW
10	**ย้ายโหลด OND06 ไปรับไฟจาก OND02**						
11	OND02S-07	ปลด	ล๊اب		อมน.	SCADA	ตรงข้ามเซเว่นสาย 4
12	SLY06S-12	ล๊اب	ปลด		อมน.	SCADA	ภัตราคารสุตสาคร
13	**ย้ายโหลด SLY06 ไปรับไฟจาก OND10**						
14	SLY05S-07	ปลด	ล๊اب		อมน.		ร้านนายเจียบ
15	OND05S-08	ปลด	ล๊اب		อมน.		ซอยโรงแก้ว
16	Dis ชั่วคราว SLY06	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	-	DIS หน้าร้านสุวรรณชีพหลาย(วงจรถบ)
17	SLY05S-07	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		ร้านนายเจียบ
18	แจ้ง กฟภ.อมน. ตรวจสอบ SF6 รหัส SLY1S-05(ปากซอย ส.พูนทรัพย์), SLY5S-02(ปากซอย ส.พูนทรัพย์)อยู่ตำแหน่งปลดพร้อมล็อคคาน						
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
19	SLY06S-03	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	หน้าหอพักชไมพร
20	SLY05S-03	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	ชนแดน กฟน.
21	SLY06S-14	ล๊اب	ปลด		อมน.	DIS	UNDERGROUND F6
22	SLY05S-08	ล๊اب	ปลด		อมน.	DIS	UNDERGROUND F5
23	Dis ชั่วคราว SLY05	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	-	DIS หน้าร้านนายเจียบ(วงจรถ่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.อมน. ทราบ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7						
32	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
33	แจ้ง กฟภ.อมน.ทำการรื้อสาย Over Head ดึงข้ามถนน ไลน์วงจร SLY05,SLY06 บริเวณถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี ออก						
34	หลังจาก กฟภ.อมน.ทำการรื้อสาย Over Head ดึงข้ามถนน ไลน์วงจร SLY05,SLY06 บริเวณถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี ออก แล้วเสร็จ						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
38	SLY06S-03	ปลด	สับ		อมน.	DIS	หน้าหอพักชไมพร
39	SLY05S-03	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ชนแดน กพน.
40	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
41	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
42	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
43	OND-TP1	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
44	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
45	OND02VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
46	OND06VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
47	OND10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
48	หลังจาก กฟภ.อมน. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
49	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
50	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
51	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
52	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
53	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
54	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
55	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
56	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
57	OND10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
58	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
59	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
60	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G7						
62	SLY06S-14	ปลด	สับ		อมน.		DIS UNDERGROUND F6
63	SLY05S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS UNDERGROUND F5
64	SLY06S-15	ปลด	สับ		อมน.		DIS UNDERGROUND F6
65	SLY05S-09	ปลด	สับ		อมน.		DIS UNDERGROUND F5
66	Dis ชั่วคราว SLY05	ปลด	สับ		อมน.	-	DIS หน้าร้านนายเจียบ(วงจรถ่าง)
67	**ย้ายโหลด SLY06 กลับคืนจาก OND10**						
68	SLY05S-07	ปลด	สับ		อมน.		ร้านนายเจียบ
69	Dis ชั่วคราว SLY06	ปลด	สับ		อมน.	-	DIS หน้าร้านสุวรรณชัยพลาย(วงจรถบ)
70	OND05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		ชอยโรงแก้ว
71	SLY05S-07	สับ	ปลด		อมน.		ร้านนายเจียบ
72	**ย้ายโหลด OND06 กลับคืนจาก OND02**						
73	SLY06S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	รพ.นิติจิตเวช
74	OND02S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	ตรงข้ามเซเว่นสาย 4
75	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
76	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
77	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
78	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
79	OND-TP1	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
80	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
81	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
82	OND02VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
83	OND06VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
84	OND10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุดสวิตชิง							

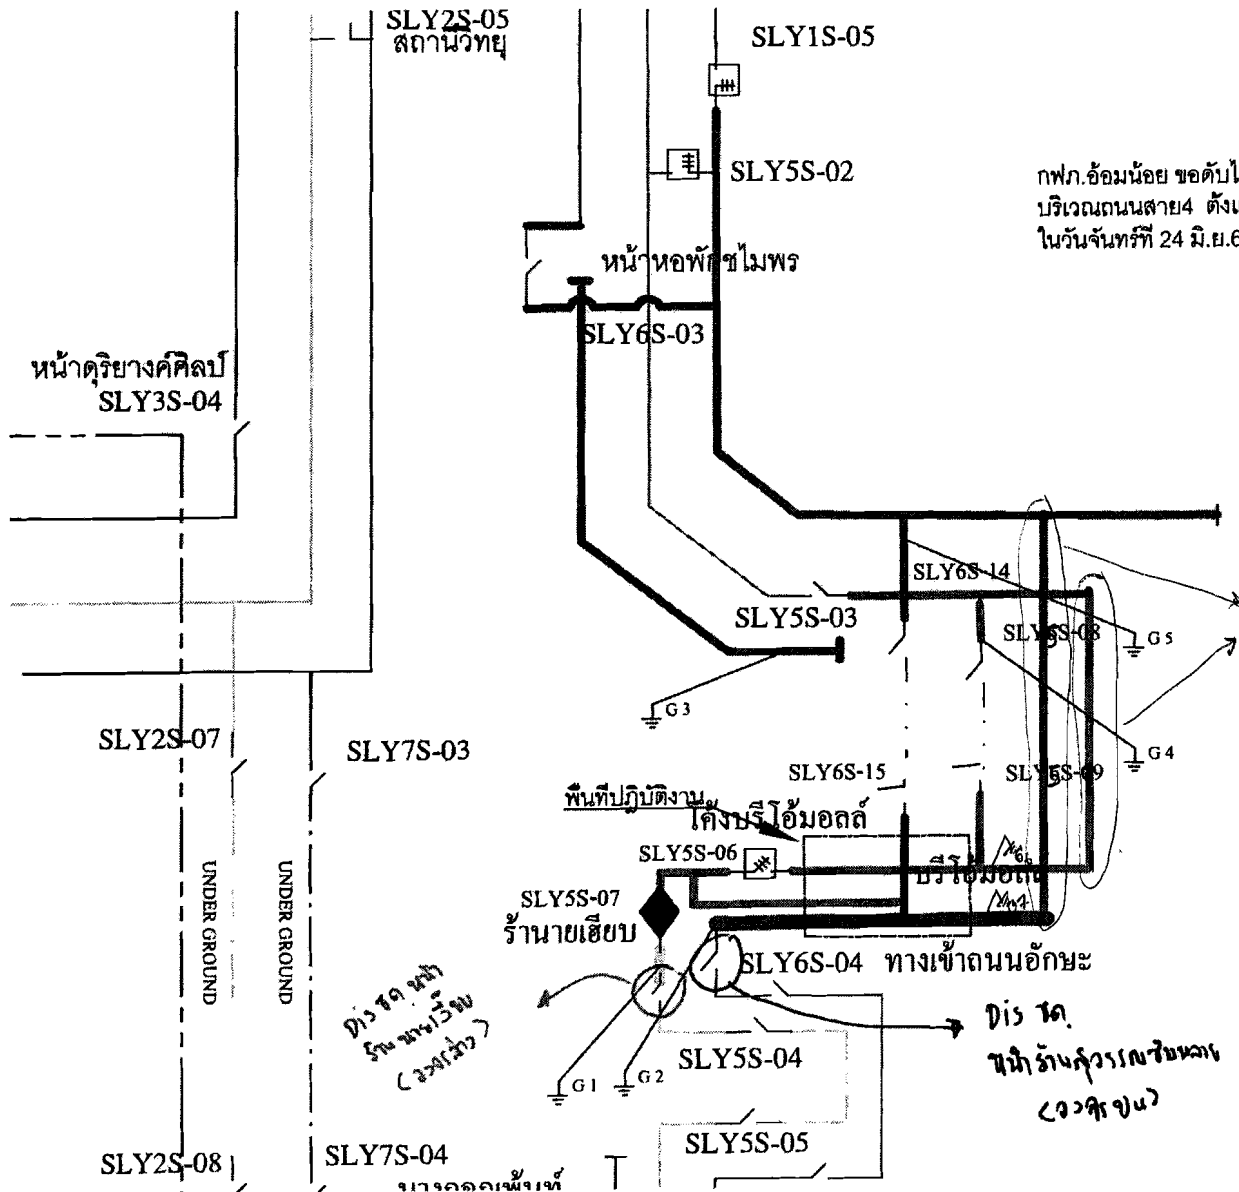

กฟภ. อ้อมน้อย ขอตัดไฟเพื่อ ปร.ระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณถนนสาย 4 ตั้งแต่ถนนปิ่นเกล้าผ่านนครชัยศรี จนถึง ร้านนายเขียบ ในวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 62 เวลา 08.00 น.-17.00 น.

กฟภ. อ้อมน้อย รื้อตัดเขต ๓๓

Dis ต. หน้าร้านขายเขียบ (จ.พ.เชาว)

Dis ต. หน้าร้านสุวรรณชัยพาณิชย์ (จ.ว.จ.ขุน)

SLY7S-04 บางกอกเพิ่มขึ้น