



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 6 มิ.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ.๑)1016/2562 วันที่ 5 มิ.ย. 2562
 ชื่อผู้รับ นายธานี นพคุณนวก ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
 ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธุ์ ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้า...เจ้าเมืองเดิมบางนางบวช...จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อกำจัดรังนกในระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช...
 ตามแผนผังสิ่งเขบแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พืดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	สายส่ง ระบบ 115 เควี	วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 62	09.00 น.	12.00น.	เพื่อกำจัดรังนกในระบบ 115 เควี	จุด A ออกไลน์ กระเช้าปลดสาย ระบบ 116 เควี หน้การพ เดิมบาง	DBA01YS-03 เบ็ดเอ็ม	นายประทุม พลายโต โทร 081-880-1209

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รจก.ตบ. โทร 063-894-9354

- 1 มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.3 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 2 ไม่มีเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีพันธุ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟท.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ พิจารณาสั่งเห็นควร

PDF 115 KV นพคุณ

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พืดเตอร์ 115 KV จาก จุด A ออก อดิมกคตบ.ถึง DBA01YS-03 (พืดก.ตบ.)

ในวันที่ 7 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 12.00 น ตามใบสั่งนำส่วชิงเลขที่ 75/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งนำส่วชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดรงค์สิทธิ์ เข้มสงอน ประสานงานการขอตัดไฟกับ รจก.ตบ.กฟท.3

6 มิ.ย. 62
ก.๖2

รจก.พร อนันต์เกษมธิดา
(๐๐๑.6 แทน นพ.อ.พ.)

นพคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

1572

เรียน ผจก.กฟอ.ตบ.

ชั้นตอนควงชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง ลป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงชื่อลงแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑ (rev.๐๖/๒๕๖๑)

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 6 มิ.ย. 2562

รจก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ไลน์สายส่ง 115 เควี บริเวณหน้า รพ.เดิมบางฯ

2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 มิ.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 12.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ กำจัดเรียงในระบบสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 751/62

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 6 มิถุนายน 2562

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 มิ.ย. 62


6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 มิ.ย. 62

7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching (DBA1YB-02) ให้เปิดอุปกรณ์ไว้ "OPEN"						
2	DBA01YB-02	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		รต ดบ.	SCADA CSW	หน้าสถานีฯ เดิมบาง
3	แจ้ง กฟอ.ดบ. ตรวจสอบ LBS รหัส DBA01YS-03 (ก่ายเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม) สถานะปกติไม่โชว์ LOW GAS						
4	DBA01YS-03	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รต ดบ.	SCADA LBS	ก่ายเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
5	-เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
6	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดจุดจัมสายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณหน้ารพ.เดิมบางฯ (ตามผังแนบ) ได้						
7	เมื่อ กฟอ.ดบ. แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดจุดจัมสายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณหน้ารพ.เดิมบางฯ แล้วเสร็จ						
8	DBA01YB-02	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		รต ดบ.	SCADA CSW	หน้าสถานีฯ เดิมบาง
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
11	*หมายเหตุ ไม่มี Short Ground สายส่ง 115 เควี (ปฏิบัติงานโดย Hotline กระเช้า 115 เควี)						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	DBA01YB-02	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		รต ดบ.	SCADA CSW	หน้าสถานีฯ เดิมบาง
14	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมจุดจัมสายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณหน้ารพ.เดิมบางฯ (ตามผังแนบ) ได้						
15	เมื่อ กฟอ.ดบ. แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมจุดจัมสายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณหน้ารพ.เดิมบางฯ แล้วเสร็จ						
16	แจ้ง กฟอ.ดบ. ตรวจสอบ LBS รหัส DBA01YS-03 (ก่ายเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม) สถานะปกติไม่โชว์ LOW GAS						
17	DBA01YS-03	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		รต ดบ.	SCADA LBS	ก่ายเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
18	DBA01YB-02	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		รต ดบ.	SCADA CSW	หน้าสถานีฯ เดิมบาง
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อทำจัดระบบ บริหารจัดการระบบสายส่ง 115 KV รหัส SD-TL-4 386/1 หน้าโรงพยาบาล
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 12:00 น.

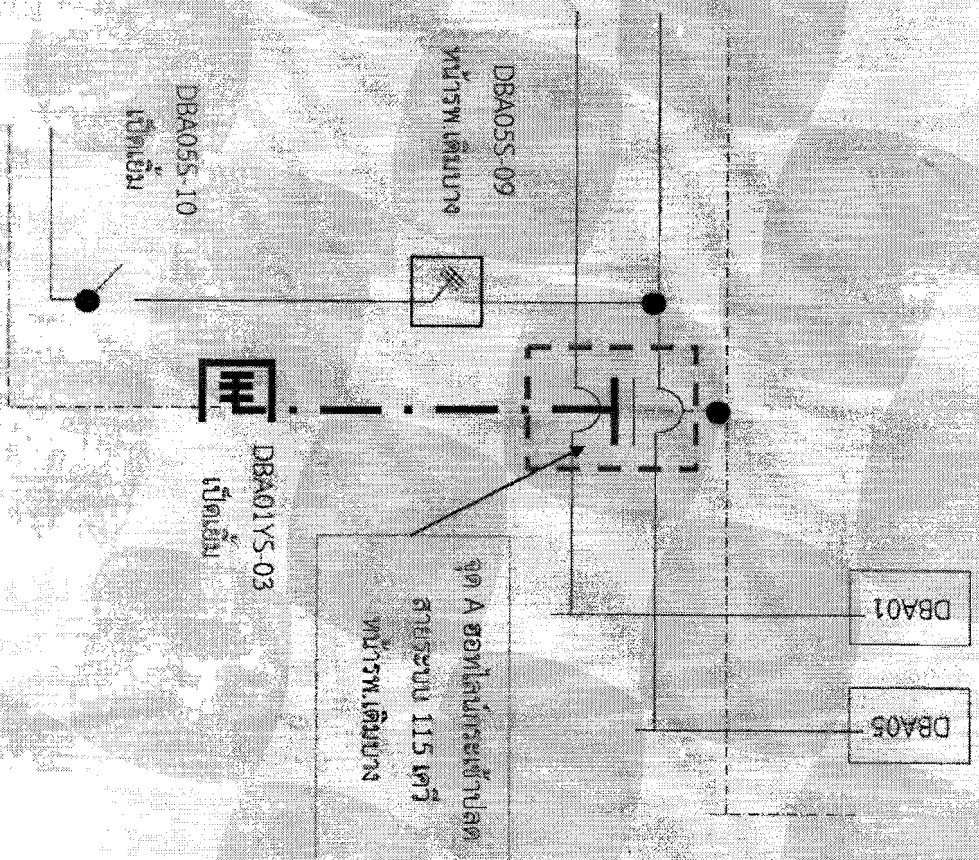

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 12:00 น. ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อการจัดระบบ
หมายเลข _____ บริเวณที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]