



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บป. (ปบ) ๑๕๖๒ /๑๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

Switching Deadline

วันที่ 6 มิ.ย. 62

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB๑๑VB	๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB๑๑R-๐๒	BPB๑๑S-๐๔	นายจำรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนิต กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๔๓๗๓๗๙๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ BPB11 จาก BPB11R-02 ถึง BPB11S-04
ในวันที่ 7 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๖.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 754/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันต์พงศ์ตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ สมชติ กองธรรม

สมพร ตันต์พงศ์ตรกิจ
(๐๘๑. ๖ 11๓๖ นพ.๑๕.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.) 1570
เรียน ผจก. กฟอ.บปง.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี) -


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

6 มิ.ย. 2562


(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | อ้ออีเขี้ยว | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 7-มิ.ย.-62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บปง. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 754/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 6 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 6 มิ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6 มิ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโชน
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ						
2	BPB11R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กรณ.		R อ้ออีเขี้ยว
3	BPB12VB-01	Auto	Manual		BPB		- โหลด 5.0 MW
4	ย้ายโหลด BPB11 บางส่วน ไปรับไฟ จาก BPB12						
5	BPB11S-05	ปลด	สับ		กรณ.		DIS อ้ออีเขี้ยว
6	BPB11S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กรณ.		DIS ก่อนแยกอ้ออีเขี้ยว
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
8	BPB11R-02	สับ	ปลด		กรณ.		R อ้ออีเขี้ยว
9	ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser BPB11R-02						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	BPB12VB-01	Manual	Auto		BPB	SCADA	-
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดทำงานแล้วเสร็จพร้อมรับไฟ						
15	BPB12VB-01	Auto	Manual		BPB		-
16	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
18	สับใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser BPB11R-02						
19	BPB11R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กรณ.		R อ้ออีเขี้ยว
20	ย้ายโหลด BPB11 บางส่วน กลับคืนจาก BPB12						
21	BPB11S-04	ปลด	สับ		กรณ.		DIS ก่อนแยกอ้ออีเขี้ยว
22	BPB11S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กรณ.		DIS อ้ออีเขี้ยว
23	BPB11R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กรณ.		R อ้ออีเขี้ยว
24	BPB12VB-01	Manual	Auto		BPB		-
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟ พร้อมระบุตำแหน่งจุดตัดกระแส

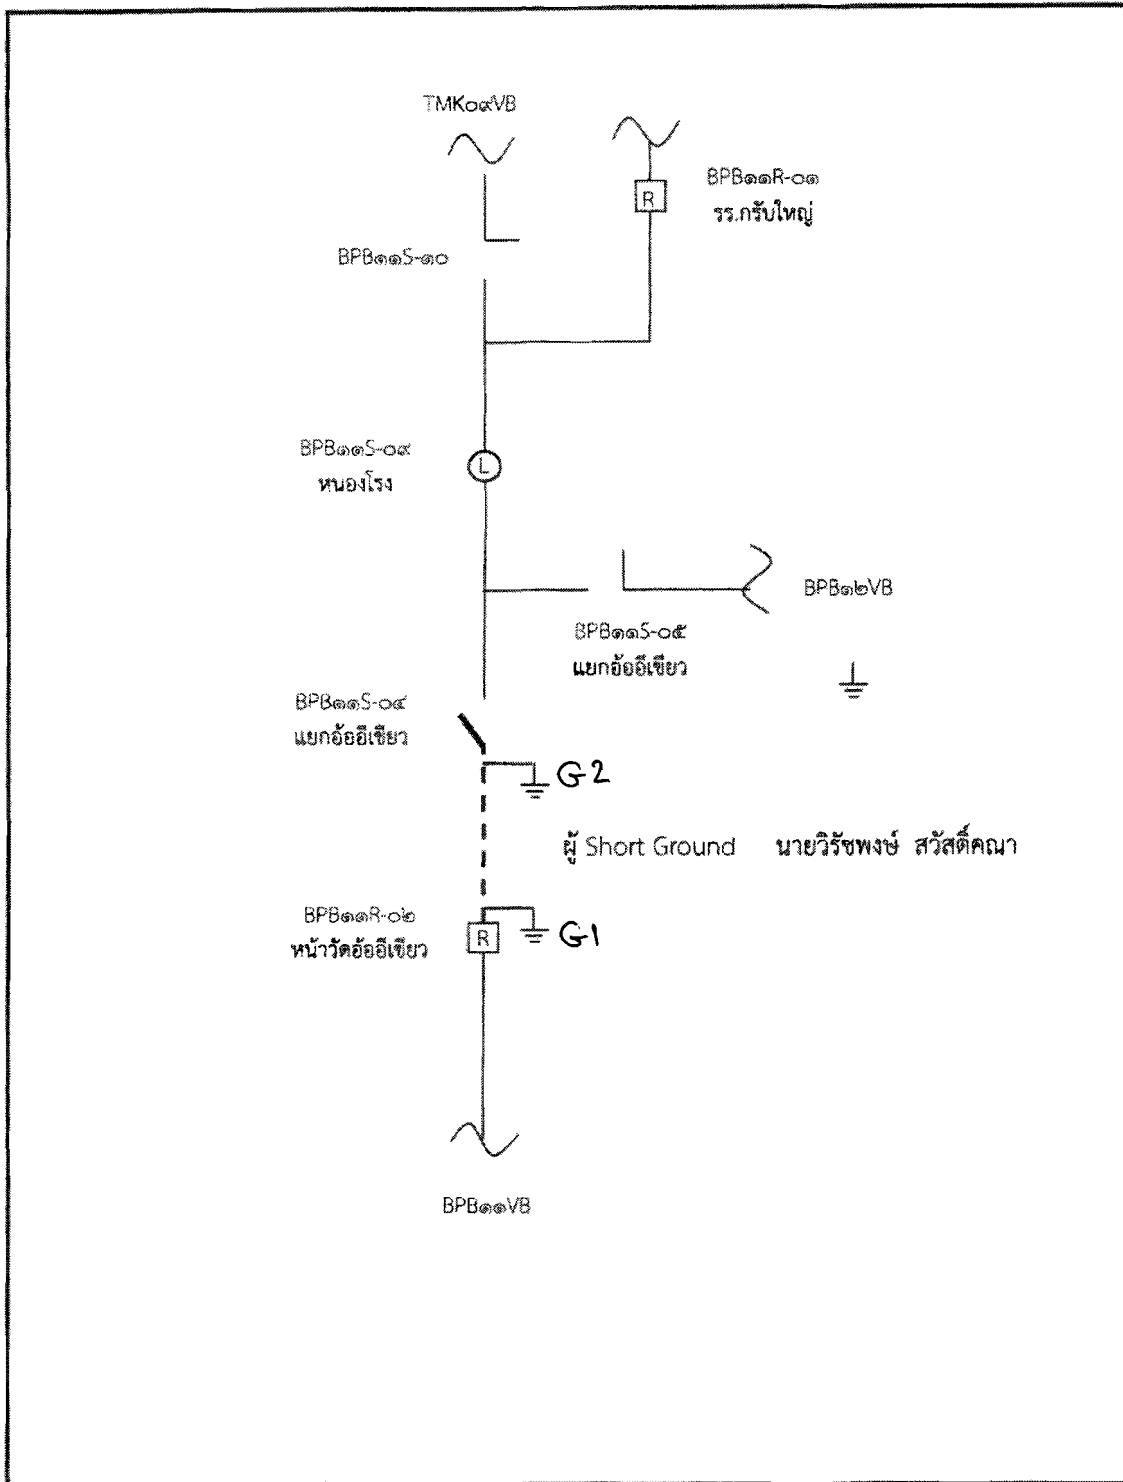

หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดกระแส

ผู้ควบคุมงาน นายจำรัส ศรีมงคล
 ผู้ Short Ground นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์