



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กป.) ๖๕๘ ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันวตร

Switching Deadline  
วันที่ 12 มิ.ย. 62

วันที่ - ๖ มิ.ย. ๕๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทว.เรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ทว.เรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ทว.มระกวด. ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน  
แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU05	15 มิ.ย.2562	08.๐๐	16.30	ปักเสาเข็มไลน์ และพาดสาย แรงสูง	สถานีท่ามะกา	KSA6S-22	นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๔๐๔๓๒๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ ๑, ๒ ต.หนองลาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย นพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง หน.กป. โทร. ๐๘๑๕๗๒๕๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ นันวตร.)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทว.เรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ TMU5 จาก TMU BR-05 ถึง KSA6S-22  
ในวันที่ 15 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 0๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 757162  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย หนิง ราชบุรีรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยศพัทธ์ นันวตร

หนิง ราชบุรีรัมย์  
(อ.ก.๓ ก.๓ ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1638  
เรียน ผ.จก. กฟผ. ก.๓ ก.๓ ก.๓  
อก.บ.ช.(ก.๓); อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 3 แผ่น  
ผ.ค.ฟ. 2 (สถานี TMU)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 0๘.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีท่ามะกา ถึง KSA6S-22 รางปลาเน่า  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 15 มิ.ย. 62   | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 16.30 น.                                     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.ทร.   | งานที่ทำ | ปักเสาเข็มไลน์ และพาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 757/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชกูร์นิยม   |          | วันที่ 10 มิถุนายน 2562                                   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 11 มิ.ย. 62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 12 มิ.ย. 62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMU00BR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		R -
3	ย้ายโหลด TMU 5 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA 6						
4	KSA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		กฟส.	SCADA	R พระแท่น
5	KSA06S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทว.		SF6 รางปลาเน่า
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
7	TMU00BR-05	สับ	ปลด		TMU		R -
8	แจ้งพนักงานสถานีฯ TMU ทำการดึงห้วงเหลือลงพร้อมปลดใบมิดด้านออกไลน์ TMU00BR-05						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
10	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
11	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
12	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G3						
13	KSA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.		R พระแท่น
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	KSA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R พระแท่น
17	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1						
18	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2						
19	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G3						
20	แจ้งพนักงานสถานีฯ TMU ทำการสับใบมิดด้านออกไลน์พร้อมดันห้วงเหลือขึ้น TMU00BR-05						
21	เมื่อพนักงานสถานีฯ TMU ทำการสับใบมิดด้านออกไลน์พร้อมดันห้วงเหลือขึ้น TMU00BR-05 แล้วเสร็จ						
22	TMU00BR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		TMU		R -
23	ย้ายโหลด TMU 5 กลับจาก KSA 6						
24	KSA06S-22	ปลด	สับ		ทว.		SF6 รางปลาเน่า



### Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... ๑๗. บริเวณสถานีหม้อ ๒ ถึง ๑๕๓๓  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... TMOOS ๑๖๖ หน้า หม้อ ๒ - KSA 68-22  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... 15 มิ.ย. 62  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..... มล. ๑๗/๑๐  
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขข้อหาได้) ชื่อ..... รศ.ดร.วิทย์ 1๙๐๓๑๕๓๓  
 ตำแหน่ง..... รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผจก.กฟส. เขต ๗ ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... 0815729730  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ..... มล. ๑๗/๑๐ นาย ๑๐๑๐  
 ตำแหน่ง..... มอ 5 ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... 08774043240  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... ศรีวิชัย

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) (เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)  
 ชื่อ..... มล. ๑๗/๑๐ นาย ๑๐๑๐ ..... ตำแหน่ง..... มอ 65 ..... เบอร์โทรศัพท์..... 08774043240

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..... 1๑๕๗ มล. ๑๗/๑๐

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑..... ๑๑ ..... ผู้รับผิดชอบ..... มล. ๑๗/๑๐ นาย ๑๐๑๐  
 จุดที่ ๒ ..... ๑๒ ..... ผู้รับผิดชอบ..... มล. ๑๗/๑๐ นาย ๑๐๑๐ ..... จุดที่ ๓.....  
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ.....


๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ๑๐๓ มล. ๑๗/๑๐ ๑๐.5 มิ.ย. 62 ..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้  
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....  
 อนุมัติ ตามบันทึกที่..... ๑๐๓ มล. ๑๗/๑๐ ๑๐.5 มิ.ย. 62

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ๑๐๓ มล. ๑๗/๑๐ ๑๐.5 มิ.ย. 62  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... มล. ๑๗/๑๐ นาย ๑๐๑๐

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....  
 แจ้ง จำนวน..... 4 ..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล..... ๑๙๐๖ นาย ๑๐๑๐  
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....  
 ราชานามผู้เข้าร่วมประชุม .....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่  
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... ๑๙๐๖ นาย ๑๐๑๐

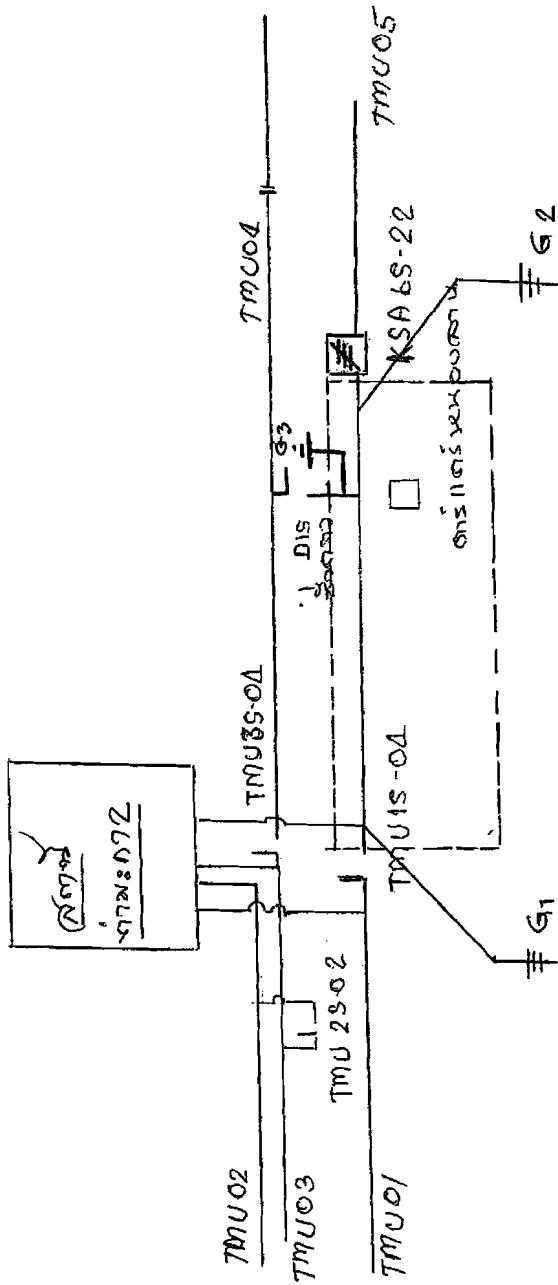

แผนผังตู้ไฟฟ้าปรับปรุง ตรงข้ามสถานีท่ามะกา2  
 TMU05 ช่วงสถานีท่ามะกา2 - KSA6S-22



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.๓ทร.(กป)/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กป

ตามอนุมัติที่ ก.๓.ทว.(ว.ร.)๑๐๓๔ /๒๕๖๒ ลว. ๒ ส.ค. ๖๒ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณ สถานีท่ามะกา๒ถึงสุดเขต(TMU๐๕) หมู่ที่๑-๒ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา/พาดสาย

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ TMU๐๕จากสถานี ท่ามะกา๒ ถึง SF๖ KSA๖S-๒๒

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ หาเครือ พง.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

( นายศิริพงษ์ หาเครือ )

พง.๕.กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ