



## วิทยุขอตัดไฟ

1681

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ป.บ.)- ๕๕๕ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักทพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มะซ้อย  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ป.บ. (ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	ชนิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๙	๒๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	กฟ.๒ ขอตัดไฟ เพื่อปักเสา ๒๒ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น ก่อสร้าง สถานีหนองปรือ	DIS ชต.หน้า มินิมาร์ทพญ งค์	AVR.บ้าน ยางสูง BOP&R ๐๑	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.ป.บ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเวศ ขูลพันธ์ ตำแหน่ง พช.๕ (สข) โทร.๐๒๒-๖๕๕๖๖๑๕  
ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.ป.บ. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
เลขทะเบียน 945  
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒  
ผู้ส่ง.....

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิคเตอร์ ๒DP4 จาก ดี.มิ่งมาร์ท ถึง ๒DP4R-๐1  
ในวันที่ ๒๐/๑๐/๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 759/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิคเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิคเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิคเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิคเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุวัฒน์ อนุพันธ์ ชั้นงานงานขอดับไฟกับ ทพ.๓๐๑ อิทท.๓๐๑  
14 ธ.ย. ๖๖  
ก.๖

รทพร อำนวยกิจสารกิจ  
(วส.ก. ๖ แทน นพ.ฉพ.)

สำรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **1681** /๒๕๖๖  
เรียน ผจก. กฟผ. มทล. กก.ว.ก.๓

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแบบ 2 แผ่น

อนุมัติ  


(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)


สำเนาเรียน คฟ.

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

17 ธ.ย. 2562

  
๕ ธ.ย. ๒๕๖๖


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ BOP04 บริเวณ DIS.ชั่วคราวร้านมินิมาร์ทบุญยงค์ - BOP04R-01(AVR.บ้านยางสูง)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บพล.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง 17 ต้น ตามใบขอปฏิบัติงาน 759/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 14 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นาย ศักดิ์สิทธิ์ เวียงสุวคง		วันที่ 14 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร,นายชณิต,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	BOP04VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		BOP		
3	BOP04R-01	Normal	Non-Reclosung,Alter		รถบพล-	RE	บ้านยางสูง
4	BOP04R-01	TAP AVR."Auto"	TAP AVR."Manual"		รถบพล-	AVR	บ้านยางสูง
5	BOP05R-03	Normal	Non-Reclosung,Alter		รถบพล-	RE	บ้านหนองรี
6	BOP05R-03	TAP AVR."Auto"	TAP AVR."Manual"		รถบพล-	AVR	บ้านหนองรี
7	- ย้ายโหลด BOP04 ไปรับไฟจาก BOP05						
8	BOP04S-17	ปลด	สับ		รถทปร-	SF6	สี่แยกหนองปรือ (ข้ามถนน)
9	BOP04R-01	สับ	ปลด		รถบพล-	RE	บ้านยางสูง
10	ไม่มีด้านโหลดBOP04R-01	สับ	ปลด		รถบพล-	RE	บ้านยางสูง
11	- ดับไฟไลน์ BOP04 เวลา 08.00 น.						
12	DIS.ชั่วคราว BOP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบพล-	DIS	ร้านมินิมาร์ทบุญยงค์
13	ตรวจสอบ DIS.BOP04S-19 บริเวณตรงข้ามวัดลำเหยให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
14	แจ้งพื้นไฟดับให้กฟอ.บ่อพลอยรับทราบ						
15	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	BOP04VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		BOP		
18	BOP05R-03	Non-Reclosing,Alter	Normal		รถบพล-	RE	บ้านหนองรี
19	BOP05R-03	TAP AVR."Manual"	TAP AVR."Auto"		รถบพล-	AVR	บ้านหนองรี
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%						
20	หลังจากกฟอ.บ่อพลอยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
21	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
22	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
23	BOP04VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		BOP		
24	BOP05R-03	Normal	Non-Reclosung,Alter		รถบพล-	RE	บ้านหนองรี
25	BOP05R-03	TAP AVR."Auto"	TAP AVR."Manual"		รถบพล-	AVR	บ้านหนองรี
26	- จ่ายไฟไลน์ BOP04						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
27	DIS.ชั่วคราว BOP04	ปลด	ล๊اب		รถบพล-		DIS	ร้านมินิมาร์ทบุญยงค์	
28	- ย้ายโหลด BOP04 กลับคืนจาก BOP05								
29	ไม่มีด้านโหลดBOP04R-01	ปลด	ล๊اب		รถบพล-		RE	บ้านยางสูง	
30	ปรับ TAP AVR. BOP04R-01 ลงมา TAP1					รถบพล-		AVR	บ้านยางสูง
31	BOP04R-01	ปลด	ล๊اب		รถบพล-		RE	บ้านยางสูง	
32	BOP04S-17	ล๊اب	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถบพล-		SF6	สี่แยกหนองปรือ (ข้ามถนน)	
33	BOP04VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		BOP			Auto TAP BOP04R-01 ก่อนปลด SF6.	
34	BOP04R-01	Non-Reclosing,Alter	Normal		รถบพล-		RE	บ้านยางสูง ข้อ 45-1 7 ก.พ. 66	
35	BOP04R-01	TAP AVR."Manual"	TAP AVR."Auto"		รถบพล-		AVR	บ้านยางสูง	
36	BOP05R-03	Non-Reclosing,Alter	Normal		รถบพล-		RE	บ้านหนองรี	
37	BOP05R-03	TAP AVR."Manual"	TAP AVR."Auto"		รถบพล-		AVR	บ้านหนองรี	
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%									

สถานะการณ้จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

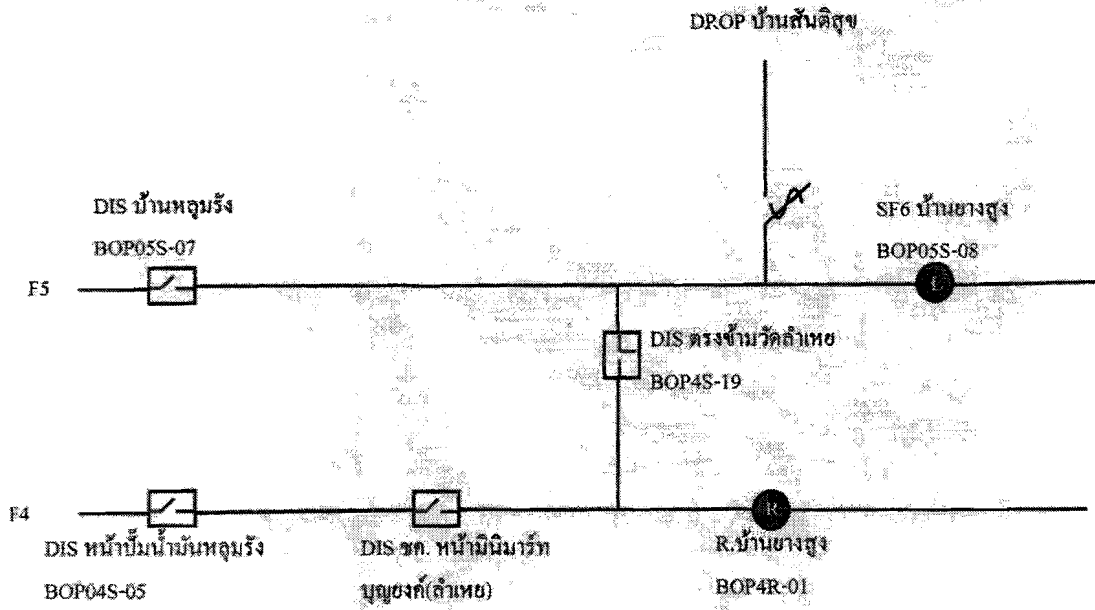

*[Handwritten signature]*  
๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

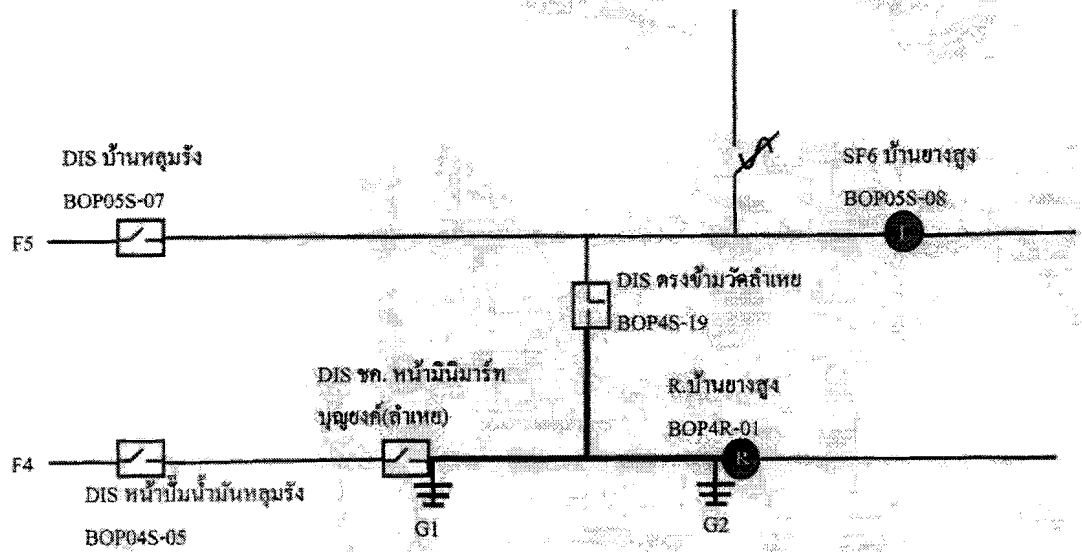

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

