



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กษบ.(ตบ) ๑๓๓๒ / ๑๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

วันที่ 7 มิ.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก.บช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังสั่งแบบฉบับ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME2Y	9 มิ.ย.62	09.00 น.	16.30 น.	เปลี่ยนตู้ถ้วยแขวนระบบ 115 เควี ชำรุด เฟส B	จุดปลัดสายหน้าวัด เกตุมาฯ โดยวิธี ฮล. กระเช้า 115 เควี	สฟฟ.สก.5	นายณฤพณ์ เปรมศิริ ชม.ตบ.กบช.(ก๓)
๑.	SME3Y	9 มิ.ย.62	09.00 น.	16.30 น.		AB.SME3YS-09 หน้า บ.CSCP	สฟฟ.สก.5	๐๘๙๗๒๒๓๐๔๐

ที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤพณ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ชม.ตบ.กบช.(ก.๓) โทร ๐๘๙๗๒๒๓๐๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(ลายเซ็น)*  
(นายสมหมาย ชื่นสว่าง)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SME2Y จาก สฟฟ. สก.๕ ถึง จุดปลัดสายหน้าวัด เกตุมาฯ  
ในวันที่ 9 มิ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 762/๘2

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SME3Y จาก สฟฟ. สก.๕ ถึง ABS. SME3YS-09  
ในวันที่ 9 มิ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 762/๘2

พนักงานศูนย์ฯ นายสมพร วัฒนโกศลกรgio ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณฤพณ์ เปรมศิริ

*(ลายเซ็น)*  
สมพร วัฒนโกศลกรgio  
(วอ.ก. ๘ | กน.ท.ผ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.) 1581  
เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓.๒ (บพ.)  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น (๑.๑) ผจก.บช.ทช.  
แผนผังแบบ 1 แผ่น  
ผจฟ. 1 (สถานี SME)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 7 มิ.ย. 2562 (นางสาวอรุษา คักดีพนา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

- 7 มิ.ย. 2562 (นางสาวอรุษา คักดีพนา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนน พระราม 2 (บ้านแพ้ว)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-มิ.ย.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขลูกถ้วย 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 762/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 7 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 07-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/6/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลด 115 เควี สถานี สมุทรสาคร 4 ไปรับไฟจากสถานี สมุทรสาคร 3 ( OFF SCL สถานี สมุทรสาคร 4 )						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส SMD2YS-02, SMD2YS-03 ให้สับอยู่						
3	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMD02YB-01	Manual	Auto		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ย้ายโหลด 115 เควี สถานี สมุทรสาคร 11 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.CP ไปรับไฟจากสถานี ทำทราาย 1						
7	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส THS1YS-01, THS1YS-02 ให้สับอยู่ ( OFF SCL สถานี ทำทราาย 1 )						
8	SME02YB-03	Auto	Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	THS01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
13	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
14	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
15	SME02YS-06	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
16	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SME03YB และ SME04YB ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
17	BAL02YB-01	Auto	Manual		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SME03YB-03	Auto	Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
22	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
23	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
24	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
25	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
26	SME03YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บพว.		- บ. CSPC
27	แจ้ง hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีเสนีย) ปลดสาย 115 เควี บริเวณหน้าวัดเกตุม						
28	เมื่อ hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีเสนีย) ปลดสาย 115 เควี บริเวณหน้าวัดเกตุม แล้วเสร็จ						
29	แจ้งหน่วยงานเทศบาล ช้อตกราวด์ จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
31	BAL02YB-01	Manual	Auto		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	THS01YB-01	Manual	Auto		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	แจ้งชุดทำงานดำเนินการแก้ไขลูกถ้วยได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
34	แจ้งชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
35	BAL02YB-01	Auto	Manual		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	THS01YB-01	Auto	Manual		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
38	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
39	แจ้ง hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีเสนีย) เชื่อมสาย 115 เควี บริเวณหน้าวัดเกตุม						
40	เมื่อ hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีเสนีย) เชื่อมสาย 115 เควี บริเวณหน้าวัดเกตุม แล้วเสร็จ						
41	SME03YS-09	ปลด	สับ		บพว.		- บ.CSPC
42	จ่ายไฟ SME03YB และ SME04YB แบบ Close loop						
43	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
44	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
45	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
46	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
47	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SME03YB-03	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	BAL02YB-01	Manual	Auto		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SME03YB-03	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	ย้ายโหลด 115 เควี สถานี สมุทรสาคร 11 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.CP กลับคืนจากสถานี ทำทนาย 1						
52	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
53	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
54	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
55	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
56	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	SME02YB-03	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SME02YB-03	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	ย้ายโหลด 115 เควี สถานี สมุทรสาคร 4 กลับคืนจากสถานี สมุทรสาคร 3 (อน SCL หน้าที่ ทนาย 1)						
61	ตรวจสอบไบมีด 115 เควี รหัส SMD2YS-02, SMD2YS-03 ให้สับอยู่						
62	SMD02YB-01	Auto	Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	SMD03YB-01	Manual	Auto		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching (อน SCL หน้าที่ สมุทรสาคร 4)							

แผนผังงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนระบบ 115 เควี หน้า บ.ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ (ตรงข้าม สฟ.สค.5) ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62

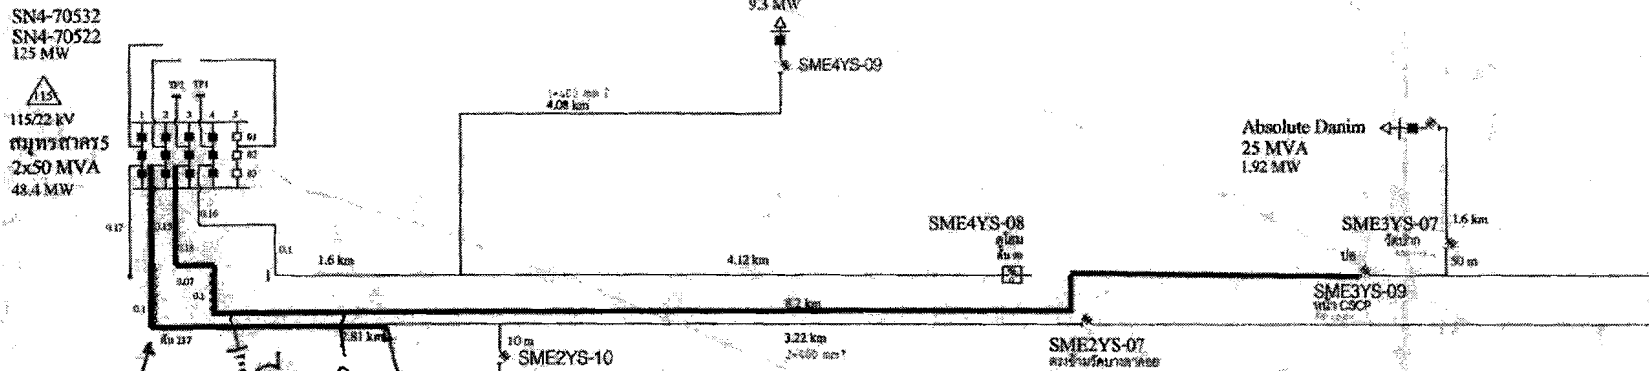

HL. กระแส 115 MV  
 ชุดขนาดอนุชา  
 เปลี่ยนลูกถ้วย

HL. กระแส 115 โคว  
 ชุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง