



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 01 สค.๒(บ.บ.) ๑๙๕๕/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุ

ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไทลงาม

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนสวิชไบเมค และติดตั้ง SF.๖ บริเวณปากทางบางพลี ฟีดเดอร์ ๑ สถานี ไฟฟ้าสมุทรสาคร ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01 สค.5	วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562	08.30 น.	16.30 น.	รื้อถอน DIS และติดตั้ง SF.6 บริเวณปากทางบางพลี	DIS ปากทางบางพลี (SME 01S-09)	สุดระบบจำหน่าย	นายอรุณรัตน์ บัณฑิต วศก.5 ผบ.บ. 086 - 3633100

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๑๐ ต.บางไทรไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หน.บ.บ. โทร ๐๘๑ - ๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไทลงาม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SME 5 จาก SME1S-09 ถึง ๑๘๖๖๖๖๖๖
 ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 765/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์
 ๖ มิ.ย. 62

(นายสมพงษ์ ไทลงาม)
 ผจก.กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สค.๒ (บ.บ.บ.บ.บ.)

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิรัญสุวรรณ)


รท.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บ.บ.(ก.๓)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางบางพลี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	รื้อถอน DIS และติดตั้ง SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 765/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 12 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนุช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	SME01VB-01	Auto	Manual		SME		-	-
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.							
3	SME01S-09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	วัดบางพลี
4	แจ้ง Hot Line 22 kv. ทำการปลดจุดจัมช่วงดึงเข้า SME01S-09 บริเวณวัดบางพลี							
5	หลังจาก Hot Line 22 kv.ทำการปลดจุดจัมช่วงดึงเข้า SME01S-09 บริเวณวัดบางพลี เสร็จเรียบร้อย							
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) รับทราบ							
7	แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย							
8	แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ทำการ Short Ground จุด G1							
9	แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ทำการ Short Ground จุด G2							
10	แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ทำการ Short Ground จุด G3							
11	แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
12	SME01VB-01	Manual	Auto		SME		-	-
สิ้นสุด Switching เข้า								
13	หลังจากกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
14	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่แทน DIS. รหัส SME01S-09 ให้เปิดวงจรออกไว้โชว์ "OFF"							
15	แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
16	แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
17	แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว) ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก							
18	SME01VB-01	Auto	Manual		SME		-	-
19	แจ้ง Hot Line 22 kv.ทำการจัมสายช่วงดึงเข้า SME01S-09 บริเวณวัดบางพลี							
20	หลังจาก Hot Line 22 kv.ทำการจัมสายช่วงดึงเข้า SME01S-09 บริเวณวัดบางพลี เสร็จเรียบร้อย							
21	SME01S-09	ปลด	สับ		บพว.		DIS	วัดบางพลี
22	SME01VB-01	Manual	Auto		SME		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

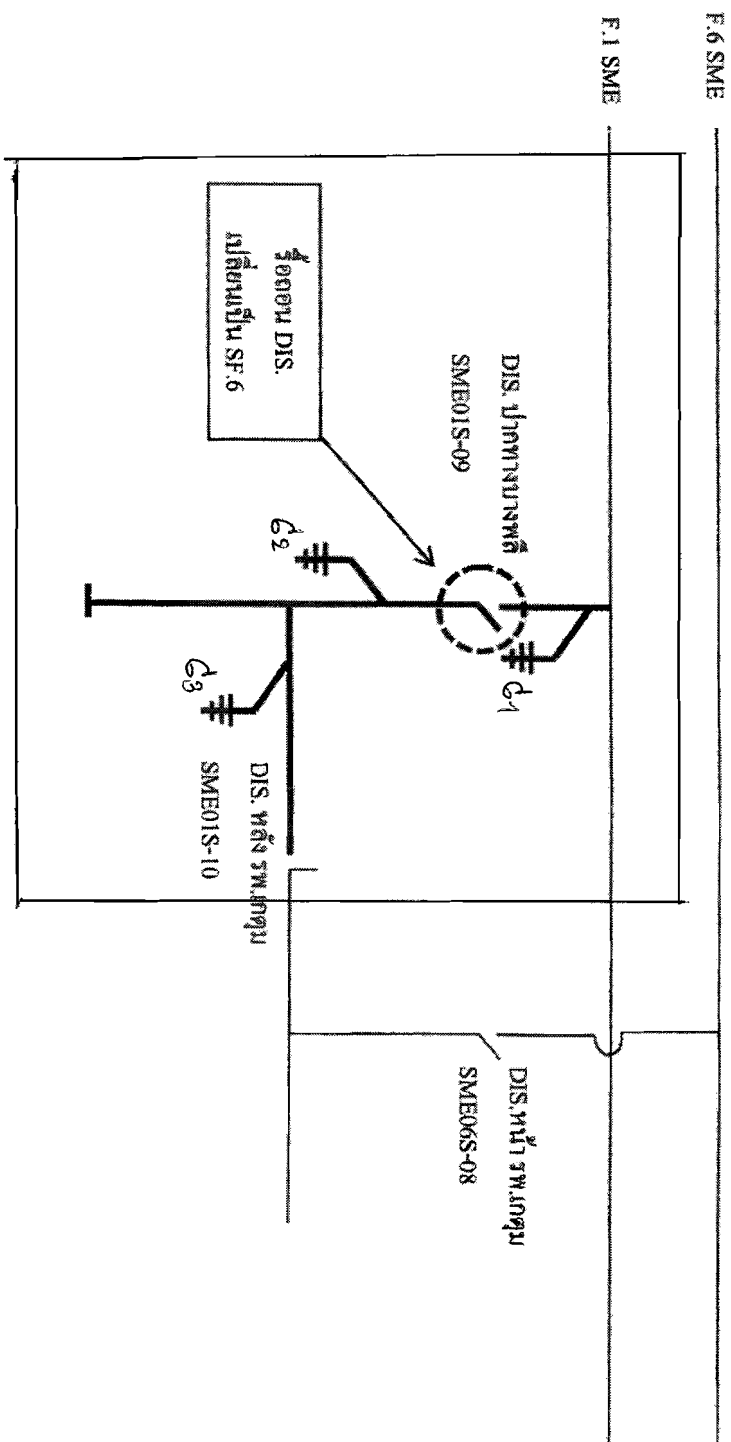แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าพร้อมระบบจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน



	เส้นที่บ่งแสดงพื้นที่ไฟฟ้าปฏิบัติงาน
	ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์