



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(บ.บ.) ๑๕๕๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไหลงาม

Switching Deadline

วันที่ 12 มิ.ย. 62

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟช.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูงที่ลูก้าเข้าที่เอกชน บริเวณหลังวัดน่วมกานนท์ (พิคเตอร์ ๗ ตาม
ไฟฟ้าสมุทรสาคร ๒) ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	07 สค.2	วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายเสาแรงสูงที่ลูก้าเข้าที่เอกชน บริเวณหลังวัดน่วมกานนท์	DKS.แม่จันแดน กฟช.สค. - บพว. (ไม่มีรหัส)	สุระระบบจำหน่าย	นายเจษฎา คงทุก พงษ.6 สบป. 083 - 4288356

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๕.ต.ชัยมงคล

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ท.บ.บ. โทร ๐๘๑ - ๔๒๐๕๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไหลงาม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สค.๒ (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิคเตอร์ SM8๐7 จาก DK แม่จันแดน กฟช.สค. ๒ พึง ศึกษานำเสนอ

ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 766/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิคเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์

(นายสมพงษ์ ไหลงาม)
ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สค.๒ (บ้านแพ้ว)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1586

เรียน ผจก. กฟช. สค. ๒ (บ.บ.ว.)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา 0 มิ.ย. 2562

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

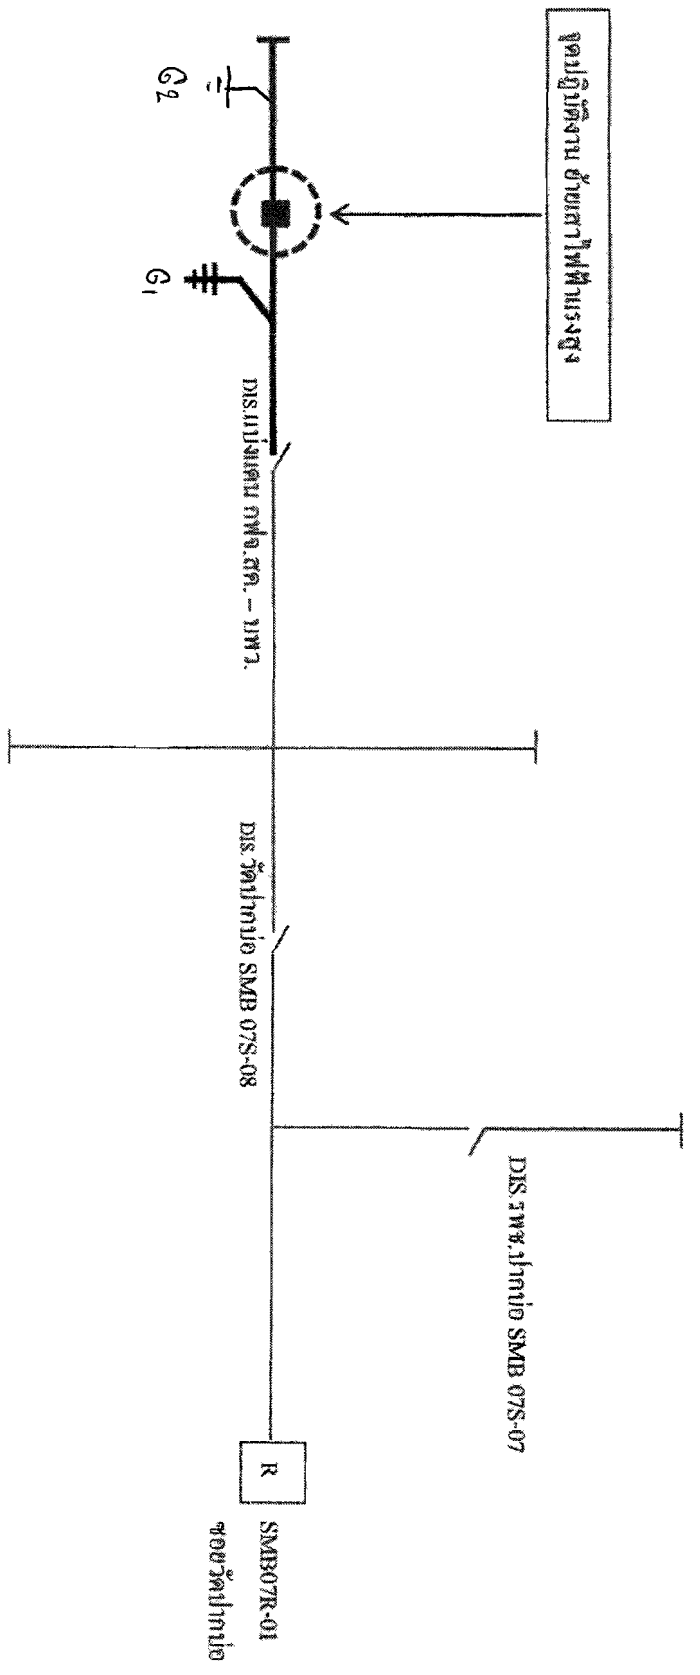
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์ SMB07 Dis แบ่งแดน กฟจ.สค. - กฟจ.สค.2(บพว.) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 มิ.ย. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สค.2(บพว.) | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 766/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมน โทงย่อย | | วันที่ 10 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 10 มิ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 10 มิ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมน โทซ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดต่อก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.							
1	SMB07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		ชอยวัดปากบ่อ
2	Dis แบ่งแดนไลน์ SMB07	สับ	ปลด(ใช้โกลดบัสเตอร์)		บพว.	DIS	แบ่งแดน กฟจ.สค.-กฟจ.สค.2(บพว.)
3	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค.2(บพว.) ทราบ						
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
6	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
7	SMB07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		ชอยวัดปากบ่อ
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
8	หลังจาก กฟจ.สค.2(บพว.) ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
9	SMB07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		ชอยวัดปากบ่อ
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	Dis แบ่งแดนไลน์ SMB07	ปลด	สับ		บพว.	DIS	แบ่งแดน กฟจ.สค.-กฟจ.สค.2(บพว.)
13	SMB07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		ชอยวัดปากบ่อ
สิ้นสุดสวิตชิง							

แบบผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้าหลัง จุดปฏิบัติงาน



— เส้นที่บดแสดงพื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน
 ๓ ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์