



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทร.(กม.) ๑๕๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นัฐบุตร

Switching Deadline

วันที่ 13 มิ.ย. 62

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ให้งานก่อสร้างทางด่วน สถานีไฟฟ้าท่า  
มะกา๑/สถานีไฟฟ้าท่ามะกา๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK08	18 มิ.ย.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้อ เอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านทรง พล(วงจรถบ)	TMK8S-07	นายศราวุฒิ เกิดสีเล็ก ๐๘-๓๕๕๘๓๐๓๖
๒.	TMU01	18 มิ.ย.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้อ เอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านทรง พล(วงจรถบ)	TMK7S-11	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วันพฤหัสบดี ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายณพลสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๘-๑๕๗๒๙๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ นัฐบุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TMK8 จาก DIS ชั่วคราวหน้าร้านทรงพล(มท) ถึง TMK8S-07

ในวันที่ 1๕ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 1๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 768/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ TMU1 จาก DIS ชั่วคราวหน้าร้านทรงพล(มท) ถึง TMK7S-11

ในวันที่ 1๕ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 1๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิช สุวรรณนิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ คอป.แพลัส ๗๐๓๖๓๓๓๓

อดิศักดิ์ อดิศักดิ์  
(๐๘๐ 4๓๓๓๓๓๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

1637

เรียน ผจก. กฟภ. ๓, กฟภ. ๓

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
12 มิ.ย. 62

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน


แผนผังแนบ 3 แผน

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าร้านทรงพล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 768/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม		วันที่ 10 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- -
3	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- -
4	TMU00BR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		R -
5	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R หนองลาน
6	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R คร้าวทอง
7	ย้ายโหลด TMK 8 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU 1						
8	TMK07S-10	ปลด	สับ		ทำเร็ว		SF6 ตลาดนัดตรงข้ามวัดตระคร้ำเอน
9	TMK08S-09	ปลด	สับ		ทำเร็ว		SF6 ตลาดพระแท่น
10	TMK08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทำเร็ว		DIS ตรงข้ามปุยอินทรีบ้านดอนรัก
11	ย้ายโหลด TMU 1 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK 7						
12	TMK07S-11	สับ	ปลด, ล็อกคาน		ทำเร็ว		SF6 แยกบ้านรางกระต่าย
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
14	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทำเร็ว		DIS หน้าร้านทรงพล(บน)
15	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทำเร็ว		DIS หน้าร้านทรงพล(ล่าง)
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
21	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		- -
22	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		- -
23	TMU00BR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		R -
24	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R หนองลาน
25	TMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R คร้าวทอง



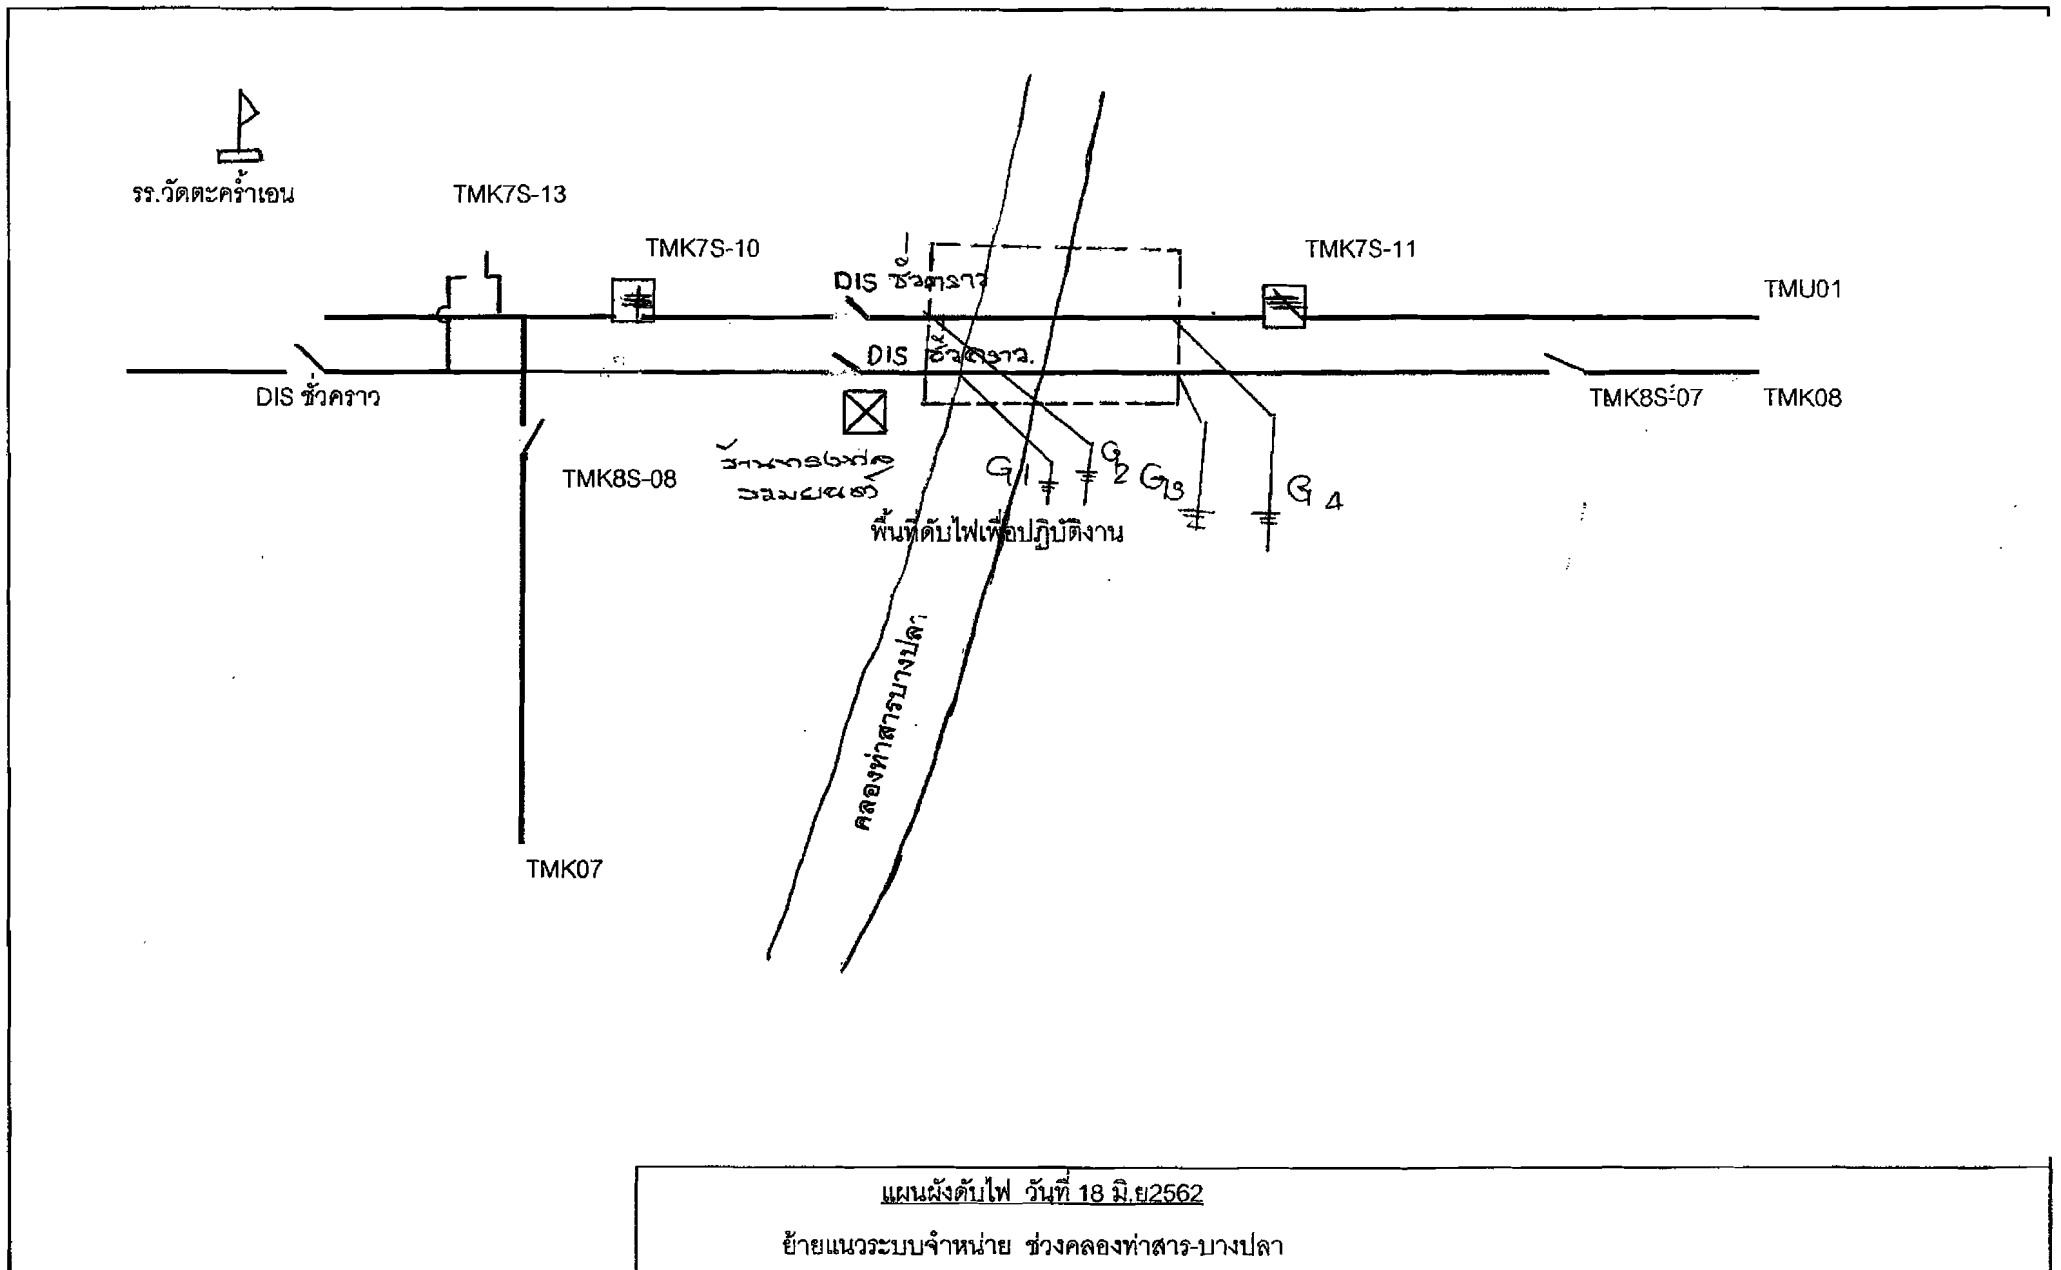

แผนผังดับไฟ วันที่ 18 มิ.ย 2562  
 ย้ายแนวระบบจำหน่าย ช่วงคลองท่าสาร-บางปลา

### Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... 272/6666 ทดสอบ 3081 ๗.6 ๑๗.๓๓.๖๓๓ ๐.๓๑๒๗๕

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... ๒๗๒/๖๖๖๖

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... 18 มี.ย. 62

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..... ๓๓๕.๖๖13๐

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ ๓๓๕.๖๖13๐ 1๐๐๗๕๖๗๕  
ตำแหน่ง รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผจก.กฟส. ๓๓๕.๖๖13๐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0815729730

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ๓๓๕.๖๖13๐ ๓๓๕.๖๖13๐  
ตำแหน่ง ๓๓๕.๖๖13๐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0835583036

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ๓๓๕.๖๖13๐ 1๓๓.13

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ  
ชื่อ ๓๓๕.๖๖13๐ ๓๓๕.๖๖13๐ ตำแหน่ง ๓๓๕.๖๖13๐ เบอร์โทรศัพท์ 0874043240

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..... ๑๑1๑1๑1๑ ๓๓๕.๖๖13๐

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑ ..... ๑.๑ ผู้รับผิดชอบ ๓๓๕.๖๖13๐  
จุดที่๒ ..... ๑.๒ ผู้รับผิดชอบ ๓๓๕.๖๖13๐  
จุดที่๓ ..... ๑.๓ ผู้รับผิดชอบ ๓๓๕.๖๖13๐  
จุดที่๔ ..... ๑.๔ ผู้รับผิดชอบ ๓๓๕.๖๖13๐

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ..... ๑๓๓ ๓๓๕.๖๖13๐ ๑๗.๓๓.๖๓๓.๖๒ โดยมีผลการอนุมัติดังนี้  
 ไม่อนุมัติ เหตุผล .....

อนุมัติ ตามบันทึกที่ ..... ๑๓๓ ๓๓๕.๖๖13๐ ๑๗.๓๓.๖๒

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ..... ๑๓๓ ๓๓๕.๖๖13๐ ๑๗.๓๓.๖๒  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ๓๓๕.๖๖13๐ ๓๓๕.๖๖13๐

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่แจ้ง เหตุผล .....

แจ้ง จำนวน..... 5.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล..... ๓๓๕.๖๖13๐

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่  
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... ๓๓๕.๖๖13๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ  
เลขที่ ก.ทพร.(กป)/ ๒๕๖๒  
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ  
วันที่ ๗ มิย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กป.  
ตามอนุมัติที่ กท.กวร.(ปร.) ๑๖๖๗ /๒๕๖๑ ลว. ๒๖ พย. ๖๑ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ  
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณ หมู่ที่๖ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ฝั่งขวา)  
ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา ตอม่อ ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ ม. จำนวน ๒ ต้น
๒. พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๓.๑๒๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๑๘ มิย. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง  
๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ วัดตะคร้ำเอน ถึง บริษัทประติษฐ์แอนด์เฟรน

โดยมอบหมายให้ นายศราวดี เกิดสีเล็ก พชง.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และนายศิริพงษ์ หาเครือ พชง.๕ เป็นผู้  
ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

( นายศิริพงษ์ หาเครือ )  
พชง.๕.กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายศพัทธ์ บัวบุตร)  
ผจก.กฟส.ท่าเรือ