



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.) ๙๕๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๑๕-๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐น.	๑๗.๐๐น.	งาน ปบ.๒๒เควี. ช่วงสะพานบ้าน ยางสูง ถึง ตลาดหนองรี ต.หลุมรั้ง อ.บ่อพลอย	AVR บ้าน หนองรี BOP๐๕R- ๐๓	DIS ชด. ก่อนถึง บ้านหนอง ไม้เอื้อย	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐
๑	๕	๒๒ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐น.	๑๗.๐๐น.	งาน ปบ.๒๒เควี. ช่วงสะพานบ้าน ยางสูง ถึง ตลาดหนองรี ต.หลุมรั้ง อ.บ่อพลอย	AVR บ้าน หนองรี BOP๐๕R- ๐๓	DIS ชด. ก่อนถึง บ้านหนอง ไม้เอื้อย	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เปล่งวงศรวม ตำแหน่ง พชง.๑ (สข) โทร.๐๙๕-๒๕๓๑๙๖๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย)

(ผจก.กฟอ.บพล.)

ตำแหน่ง ๖ มิย ๒๕๖๒

๖ มิย ๒๕๖๒

๖ มิย ๒๕๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP05 จาก BOPSR-03 ถึง Disbalance ใน
ในวันที่ 15 มี.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 771/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP05 จาก BOPSR-03 ถึง Dis. เคาน์เตอร์ ไมโคร
ในวันที่ 16 มี.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 771/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BOP05 จาก BOPSR-03 ถึง Dis. เคาน์เตอร์ ไมโคร
ในวันที่ 22 มี.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 771/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานขอดับไฟกับ

(ผอ.ศูนย์ฯ)
22 มิ.ย. 62


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1639 /๒๕๖๒
เรียน ผจก. กฟอ.บพล. อภ.วจ.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น
แผ่นส่งมอบ 2 แผ่น


อนุมัติ


(นายภัทพงษ์ วงษ์เทพธา)
อก.ปบ.(ก.๓)

สำเนาเรียน สฟฟ.


E ๖ มิย ๒๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านยางสูง - ตลาดหนองรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15,16,22 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 771/61
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร	วันที่ 11 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มิ.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโอช	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
3	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.	R	AVR. หนองรี
4	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
5	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.	R	AVR. หนองรี
6	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.	R	หนองรีลำอี่ชู
7	เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลด						
8	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้แจ้งโรงไฟฟ้าหนองรี หยุดการขนานเข้ากับระบบของ กฟภ.						
9	BOP05S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.	SF6	หน้าโรงไฟฟ้าหนองรี
10	BOP05R-06	สับ	ปลด		หปร.	R	หนองรีลำอี่ชู
11	Drop หนองแกโน	ปลด	สับ		บพล.	D/O	บ้านหนองแกโน
12	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนไปจ่ายจาก BOP04						
13	BOP04S-17	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพล.	SF6	สี่แยกหนองปรือ
14	Dis ชั่วคราว BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.	DIS	ก่อนถึงบ้านหนองไม้เอื้อย
15	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ปลดใบมีดด้านออกไลน์ ของ Recloser รหัส BOP05R-06 ออกทั้ง 3 เฟส						
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	BOP05R-03	สับ	ปลด		หปร.	R	AVR. หนองรี
18	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ปลดใบมีดด้านออกไลน์ ของ Recloser รหัส BOP05R-03 ออกทั้ง 3 เฟส						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
23	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
24	BOP04R-01	Nonreclosing	Normal		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (ย้ายโหนดคืนทุกวัน)						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
30	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
31	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
32	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
33	แจ้ง กพอ.บพล.ให้สับใบมีดด้านออกไลน์ ของ Recloser รหัส BOP05R-03 เข้าทั้ง 3 เฟส						
34	แจ้ง กพอ.บพล.ให้ปรับ Tap AVR รหัส BOP05R-03 .ให้อยู่ Tap 1						
35	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		หปร.		R AVR. หนองรี
36	ย้ายโหนด BOP05 บางส่วนกลับจาก BOP04						
37	Dis ชั่วคราว BOP05	ปลด	สับ		บพล.		DIS ก่อนถึงบ้านหนองไม้เอื้อย
38	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 สีแยกหนองปรือ
39	เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหนด						
40	แจ้ง กพอ.บพล.ให้สับใบมีดด้านออกไลน์ ของ Recloser รหัส BOP05R-06 เข้าทั้ง 3 เฟส						
41	Drop หนองแกโน	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		บพล.		D/O บ้านหนองแกโน
42	BOP05R-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing		หปร.		R หนองรีลำอิชู
43	BOP05S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพล.		SF6 หน้าโรงไฟฟ้าหนองรี
44	แจ้ง กพอ.บพล.ให้แจ้งโรงไฟฟ้าหนองรี ขนานเข้ากับระบบของ กพท.ได้						
45	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
46	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		R AVR. หนองรี
47	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
48	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R AVR. หนองรี
49	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองรีลำอิชู
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

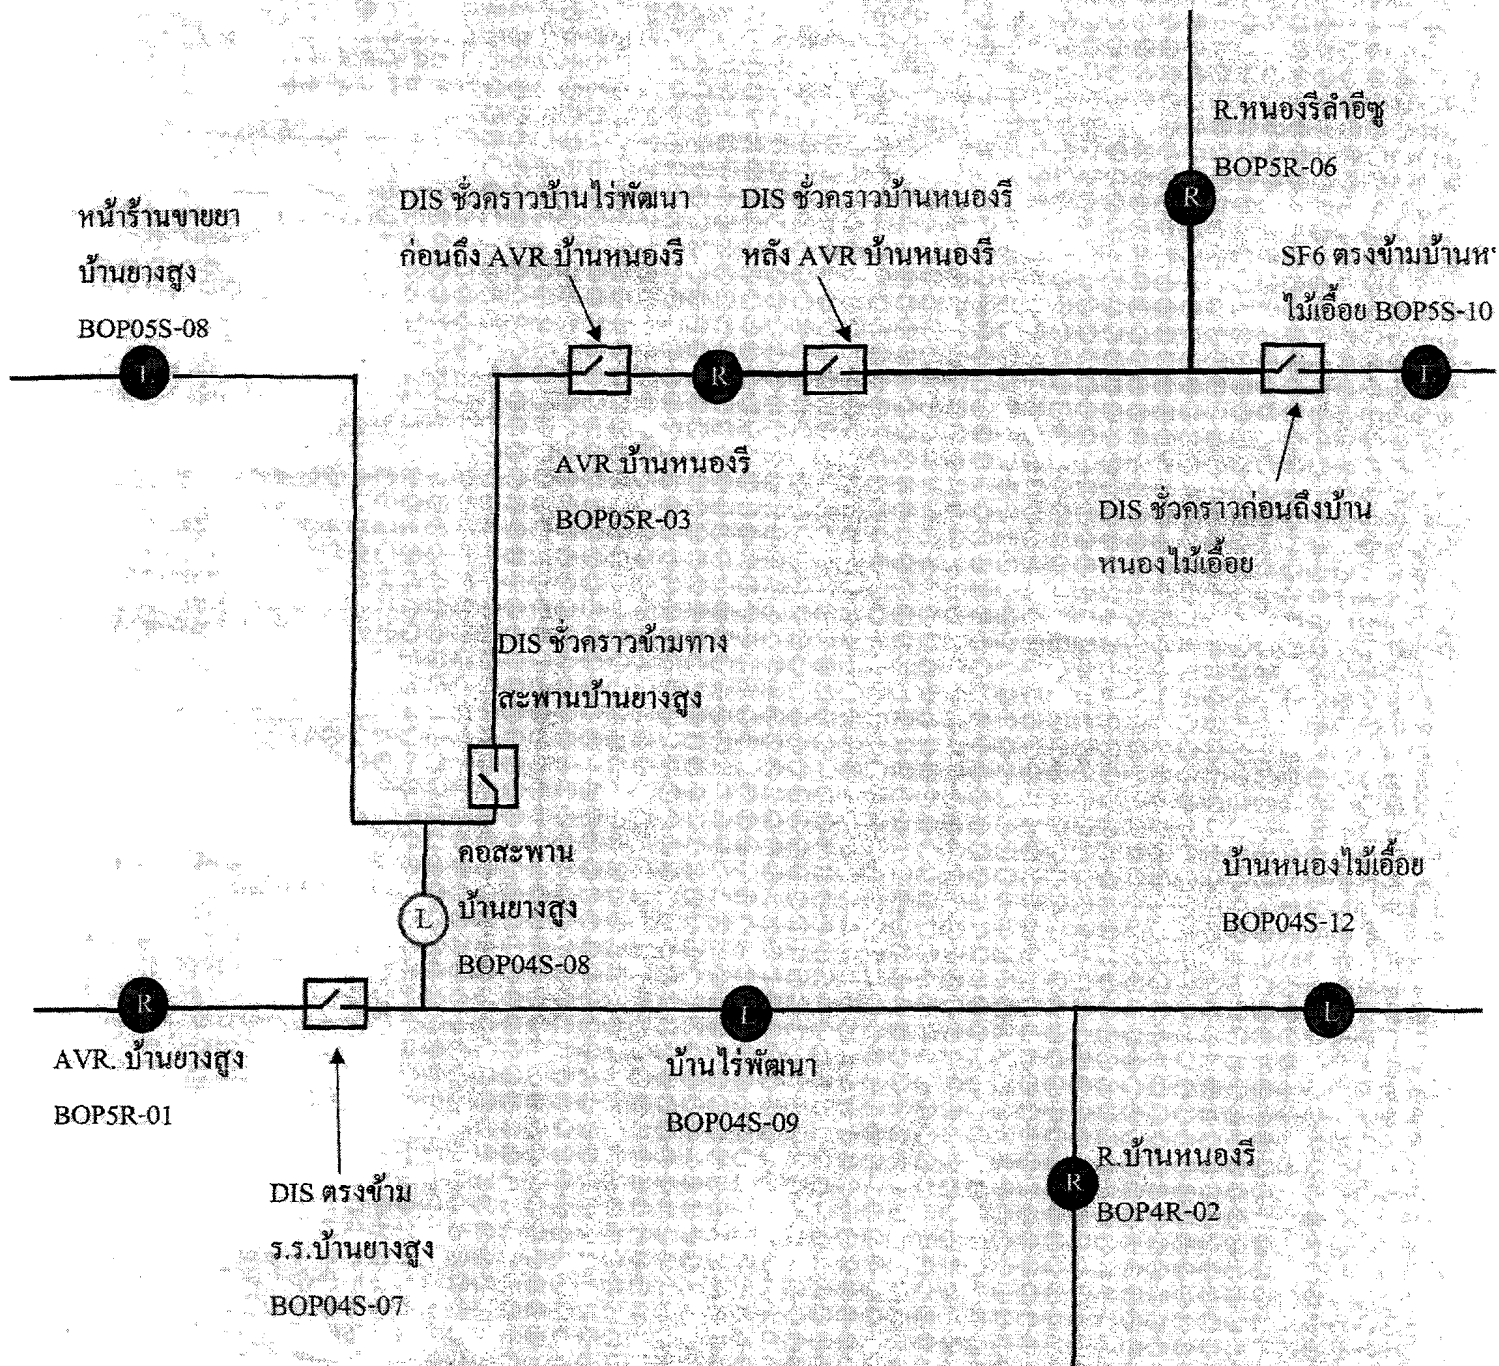

[Handwritten signature]

๖ มิย ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

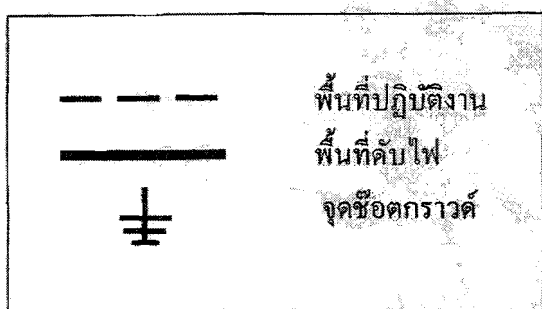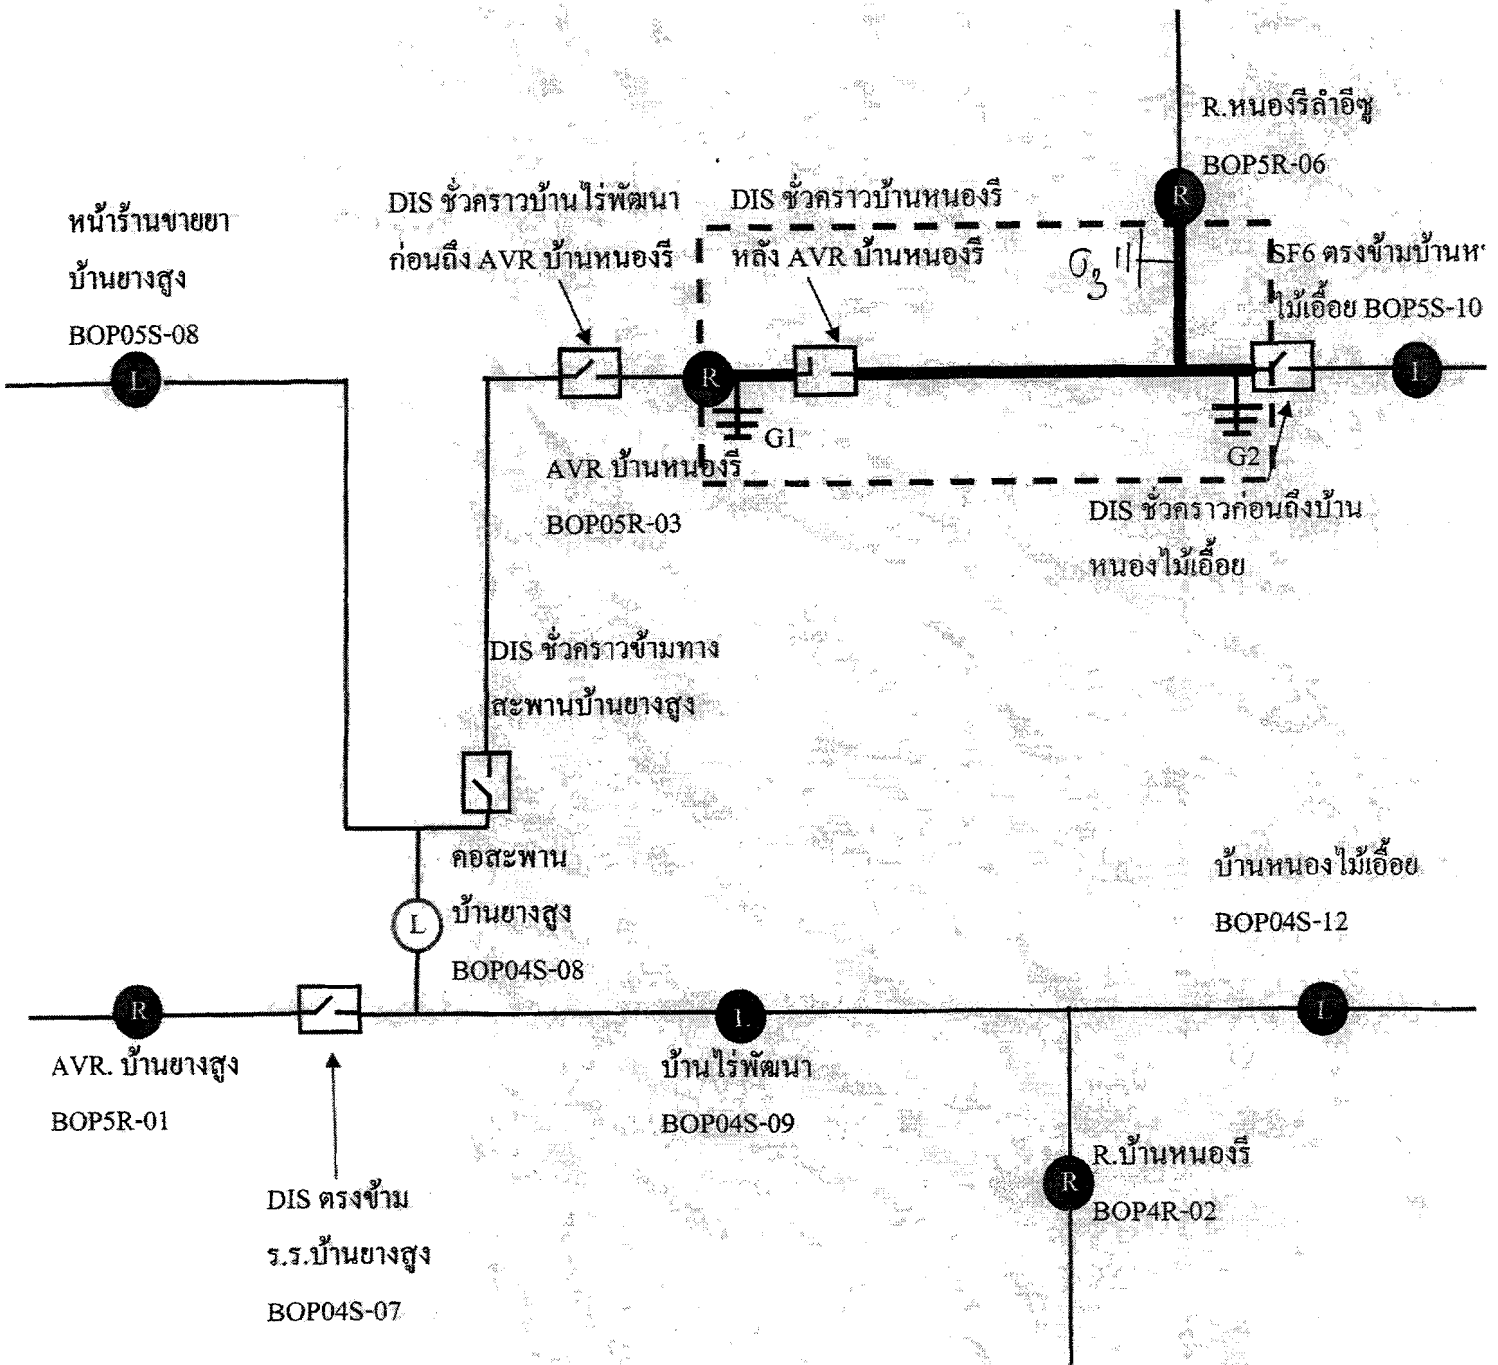

[Signature]
๖ พ.ค. ๒๕๖๒