



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 2992
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองชัย

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย. 62

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทนชจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๕๐.SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๐ มิ.ย.๖๒	๐๐.๐๐	-	ย้ายโหนดช่วงกลางวันเพื่อ	SAB๕F-๑๘	-	นายวัลลภ สุวรรณศรี
๒		๒๑ มิ.ย.๖๒	๐๕.๐๐	๑๖.๕๐	เปลี่ยนครอปไลน์แยกเป็นDIS ช่วง	-	-	๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๙
					เช้าวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ถนนสายวัดปริตราราม - รร. บ้านพุดหนอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เรืองชัย)

ตำแหน่ง ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ชจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SAB๐5 จาก SAB5F-18 ถึง 1๗71๐5-๐๐
ในวันที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑78

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ SAB๐5 จาก - ถึง -
ในวันที่ 21 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 05.๐๐ น. ถึง 16.๕๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ -

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักดิ์พงษ์ วงศ์พันทา ประสานงานการดับไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

19 มิ.ย. 62

ภักดิ์พงษ์ วงศ์พันทา
(นายสถิตย์ เรืองชัย)
๐๘๙ 1๗๖ ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1738
เรียน ผจก. กฟอ.๕, กฟอ.๑๗พร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมศักดิ์ หุศลสาย)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)
วคก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)


๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสามแยกวัดปรีดาราม							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 62	เวลา	00.00 น.	ถึง	21 มิ.ย. 62	เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dropout เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	778/2562		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	19 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	19 มิ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	สวิตชิงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น.						
3	ตัดไฟย้ายโหลดวงจร SAB05 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร NPT10						
4	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.		R ว่าง
5	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียง
6	SAB05F-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		Dropout สามแยกวัดปรีดาราม
7	NPT10S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS รร.หลวงพ่อแช่ม
8	SAB05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.		R ว่าง
9	NPT10R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียง
สิ้นสุด Switching วันที่ 20 มิถุนายน 2562							
10	สวิตชิงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.						
11	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเปลี่ยน Dropout เป็น DIS โดย Hotline กระเช้า 22 เครือ แบบมีไฟ						
12	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.		R ว่าง
13	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถสามารถย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้						
15	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
16	SAB05R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		สพร.		R ว่าง
17	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- -
18	NPT10R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียง
19	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R ปากทางจินดา
20	NPT10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 วัดปรีดาราม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	ดีเอส วงจร SAB05 (SAB05F-18)	ปลด	สับ		สพร.		DIS สามแยกวัดปรีดาราม
22	NPT10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS รร.หลวงพ้อแฉ่ม
23	NPT10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 วัดปรีดาราม
24	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
25	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R วัดวัง
26	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
27	NPT10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียด
28	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R ปากทางจินดา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานย้ายโหนดดับไฟหลัง 24.00 น.วันที่ 20-21 มิย62

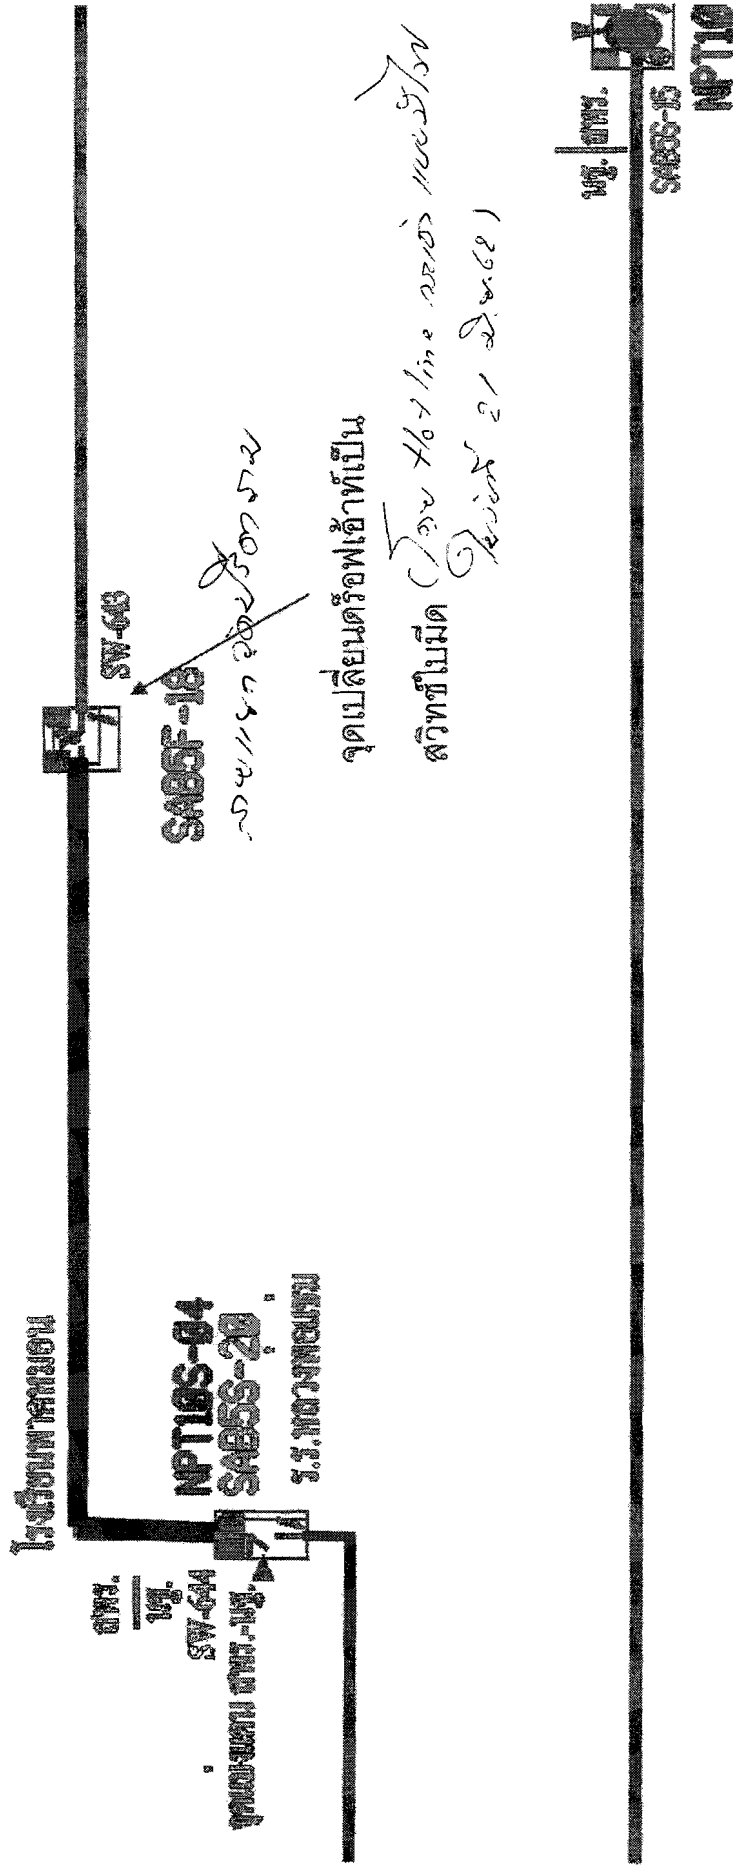

วิศวกรระบบ กสิ