

๕. ๐๖๖๓๓

Switching Deadline

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สมญ.(กป.)-๑๐๖๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ช.ผ.กป.รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย กฟส.ต.ลาดหญ้า จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติด DDE ติดตั้ง เครื่องเอาท์พิวส์ตัดไลน์เพื่อไว้ดับไฟปฏิบัติงานย้าย
แนวหน้า ร.ร.บ้านท่งหริ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCA๐๕	๒๐ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.	ติด DDE ติดตั้ง เครื่องเอาท์พิวส์ตัดไลน์	KCA05R-02	KCA10F-13 - สดระบบ จำหน่าย	นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ ๐๘๙-๘๐๒๑๘๘๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธฤติรัตน์ อุ่นศิริ ตำแหน่ง พ.ท.ง.๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ)

ตำแหน่ง ช.ผ.กป.รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเตอร์ KCA05R จาก KCA05R-02 ถึง KCA10F-13 - สดระบบจ่าย
ในวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๙๓

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ราชนก จิตรพนธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธฤติรัตน์ อุ่นศิริ

๑๗ มิ.ย. ๖๒

ก.๒

ร.ท.พร อานันท์ กษ.๓๖๓
(๐๙๓.๕ ทน. ทน.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1687
เรียน ผ.จก. (พ.ส. ลาดหญ้า)

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผ.จก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

17 ส.ย. 2562
(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)


ร.ท.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KCA05R-02 - KCA10F-13 , ถึง สุตระบบจำหน่าย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 มิ.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 10.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ลญ. งานที่ทำ ตัด DDE ติดตั้ง ดรอปเอาต์ฟิวส์ตัดไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 783/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย กฉ.ท. วันที่ 14 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายโมฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching								
1	KCA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		R	บ้านพุเลียบ
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.							
3	KCA05R-02	สับ	ปลด		ลญ.		R	บ้านพุเลียบ
4	แจ้ง กฟส.ลญ.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้							
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ลญ.ทราบ							
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
8	เมื่อชุด กฟส.ลญ.ทำการตัด DDE ติดตั้ง Dropout Fuse แล้วเสร็จ							
9	เมื่อชุด กฟส.ลญ.พร้อมจ่ายไฟจาก KCA05R-02 มาชนที่ Dropout Fuse อยู่ตำแหน่ง Open เพื่อทำงานด้านหลัง Dropout Fuse ต่อ							
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 , G2							
11	แจ้ง กฟส.ลญ.ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
12	KCA05R-02	ปลด	สับ คง Manual		ลญ.		R	บ้านพุเลียบ
13	KCA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		R	บ้านพุเลียบ
14	เมื่อชุด กฟส.ลญ.ทำงานด้านหลัง Dropout Fuse แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟด้านหลัง Dropout Fuse							
15	KCA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		R	บ้านพุเลียบ
16	Dropout Fuse	ปลด	สับ		ลญ.		D/F	ติดตั้งใหม่
17	KCA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		R	บ้านพุเลียบ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

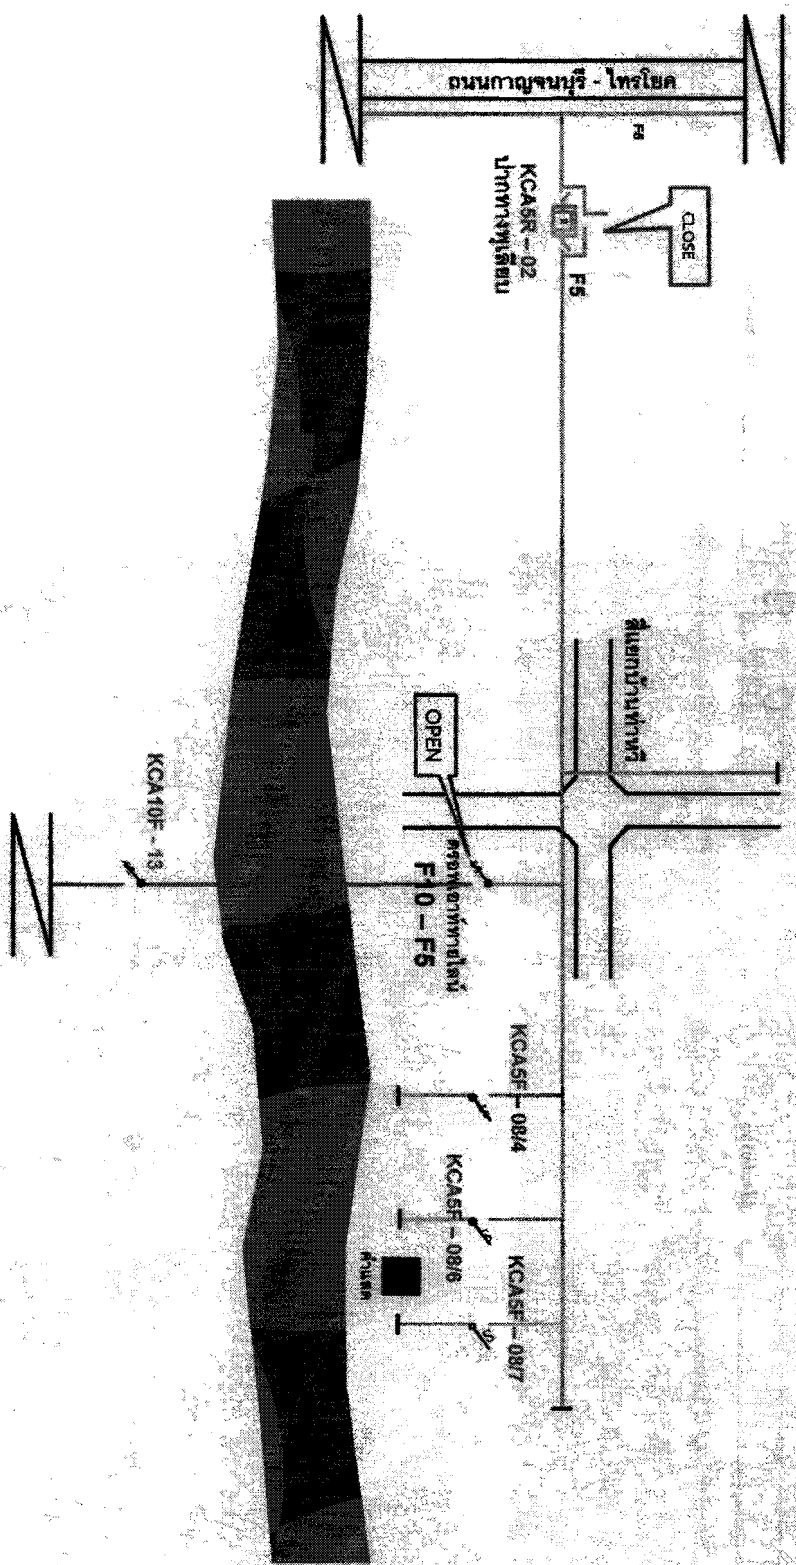

แผนผังการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

