



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.3.คณ.(ปบ.)1055/2562 วันที่ 11 มิ.ย. 2562
 ชื่อผู้รับ นายธานี พวงบุญมาก ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
 ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธ์ ตำแหน่ง รรจ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้า อำเภอเดิมบางนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เครวี สถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันพฤหัสบดี 20 มิ.ย. 62	08.00 น.	17.00น.	ย้ายแนวระบบ จำหน่าย	Dis ชั่วคราว บ้านยาง สองพี่น้อง	DBA45-11 โรงสีบ้านหึ่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ หมู่ ๑๐ ตำบลนางบวช และหมู่ ๕ ตำบลนางบวช
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง วิศว.ผบ. โทร 063-894-9354
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศล.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
 1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำระ 1.2 ไม่มีโอกาสชำระ
 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
 (นายณรงค์ ศรีพันธ์)
 ตำแหน่ง รรจ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพอ.ตบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ | พิดเคอร์ DBA05 จาก DIS 6kv บ้านยาง ถึง DBA45-11 โรงสีบ้านหึ่ง
 ในวันที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 784

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กานทร จิตราภรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สุทธิ นิยมธรรม วิศว.ผบ. กฟผ.3
 24 มิ.ย. 62
 ก.3

กานทร จิตราภรณ์
 ๐๙๐.๕๓๓๓ ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.ภพอ.ตบ.

1688

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อก.ว.(ก.3)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจท. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

17 มิ.ย. 2562
 (นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.บ้านยางสองพี่น้อง - DBA04S-11 โรงสีบ้านทิง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดบ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 784/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 14 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ทำพื้น
2	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA04						
3	DBA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R ตลาดประตุน้ำ, คลองขอม
4	DBA04S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสีบ้านทิง
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
6	DIS ชค.	สับ	ปลด		ดบ.		DIS บ้านยางสองพี่น้อง
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
9	แจ้ง กฟอ.ดบ.ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสได้						
10	เมื่อ กฟอ.ดบ.ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G3						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	DBA04S-11	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบ้านทิง
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ดบ.ทราบ						
15	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ตลาดประตุน้ำ, คลองขอม
16	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ทำพื้น
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อชุด กฟอ.ดบ.แล้วเสร็จ						
18	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ทำพื้น
19	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ตลาดประตุน้ำ, คลองขอม
20	DBA04S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสีบ้านทิง
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
22	แจ้ง กฟอ.ดบ.ทำการเชื่อม DDE เข้าได้ทั้ง 3 เฟสได้						
23	เมื่อ กฟอ.ดบ.ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G3						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	DIS ชค.	ปลด	ลับ		ดบ.		DIS	บ้านยางสองพี่น้อง
28	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA04							
29	DBA04S-11	ปลด	ลับ		ดบ.		SF6	โรงสีบ้านทิง
30	DBA04R-01	ลับ	ปลด		ดบ.		R	ตลาดประดู่บัว, คลองขอม
31	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	ท่าพิน
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณ Dis ชั่วคราว บ้านบางสองพี่น้อง ถึง DBA4S-11 โรงเรียนตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

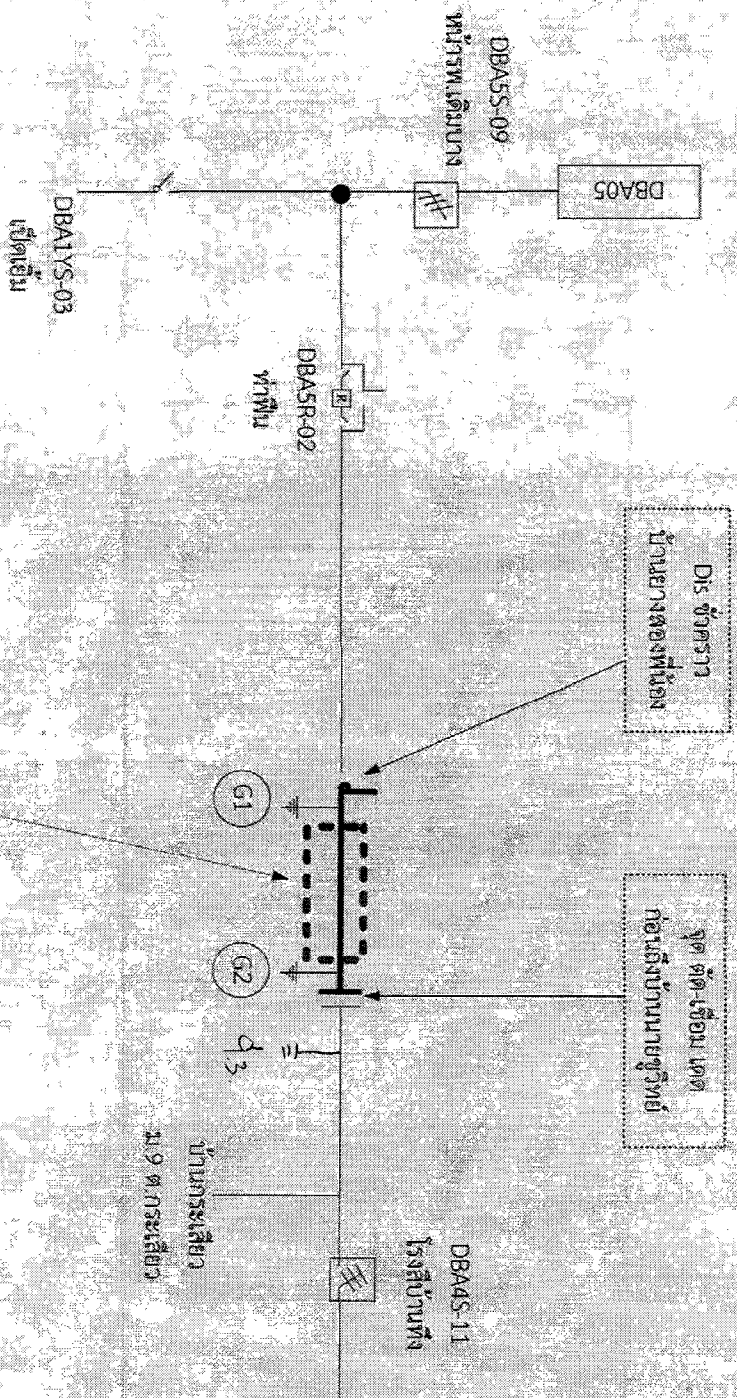

- 1. วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ตัดไฟ บริเวณที่รองรับการย้ายระบบจำหน่าย
- หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน