



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบ.พ.(นอ) ๑๓๓ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์วนา

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ 21 มี.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รก.นพ.(ก.๓)ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ผ.มอ. กบ.บษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊ว Load Break switch ๑๑๕ KV ตำแหน่ง BEA 4YS-04 ตามแผนผังสั่งเขยแบน จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA4YB-01	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ และ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ KV ช่วง ตั้งแต่ BEA 4YB-01 ถึง VSPP ไทรอลลอยเพื่อซ่อมแก๊ว Load Break switch ๑๑๕ KV ตำแหน่ง BEA4YS-04	BEA 4YB-01	VSPP ไทรอลลอย SCL1YB-01 ถึง BEA4YS-04	นายคตี ตูลาชัย ๐๘๖-๓๙๔๙๖๘๘ นายสมศักดิ์ นุชสาย ๐๘๑-๙๔๒๐๓๒๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ _____ ตำแหน่ง _____ โทร _____

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ขึ้นด้วง)

ตำแหน่ง รก.นพ.ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เวียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BEA4YB จาก BEA4YB-01 ถึง SCL1YB-01
BEA4YS-04

ในวันที่ 23/31 ๕.๓.๖2 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 79/62

พนักงานศูนย์ นาย นกพร ธานีโกตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ด.หิ ๗๓๖

นกพร ธานีโกตรกิจ
(๐๙๓ ๖ 11๗ นว ๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.พ.(คฟ.)

เวียน ผจก. กฟ.๑.๒๑

อก.บษ.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)


22 มี.ค. 2562


รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | LBS BEA4YS-04 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 และ 31 ม.ค. 61 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ซ่อมแก้ไข LBS 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 79/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 21 มกราคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
_____ | | วันที่ 21 ม.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 22 ม.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟตั้งแต่สถานีฯ บางเลน ถึง SCL1YB-01 ถึง BEA4YS-04						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส SPN4YS-01, SPN4YS-02 ให้สับอยู่						
3	ย้ายโหลด VSPP 115 เควี ไปรับไฟจากสถานีฯ สองพี่น้อง						
4	1SLU01YB-01	Auto	Manual		1SLU		- ไทรทลวง
5	SPN04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
8	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
9	SPN04YB-01	Manual	Auto		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	1SLU01YB-01	Manual	Auto		1SLU		- ไทรทลวง
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
12	2SCL01YB-01	สับ	ปลด		SCL		- ไทรฉนวน
13	BEA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS ปากทางไทรฉนวน
14	ตรวจสอบ LBS แยกท่าเสา รหัส BEA4YS-04 ให้อยู่ตำแหน่งปลดพร้อมล็อคกุญแจ						
15	แจ้งชุดทำงานดำเนินการซ่อม LBS แยกท่าเสา รหัส BEA4YS-04 ขณะทำงานตั้ง Manual 1SLU02YB-01 ไว้ (อีกด้านมีไฟ)						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดทำงานดำเนินการซ่อม LBS แยกท่าเสา รหัส BEA4YS-04 แล้วเสร็จ						
17	BEA04YS-06	ปลด	สับ		บล.		ABS ปากทางไทรฉนวน
18	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ใบมีด 115 เควี
19	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ใบมีด 115 เควี
20	2SCL01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SCL		- ไทรฉนวน
21	ย้ายโหลด VSPP 115 เควี ไปรับไฟจากสถานีฯ บางเลน						
22	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SPN04YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	2SCL01YB-01	Manual	Auto		SCL		- ไทรฉนวน
25	BEA04YB-01	Manual	Auto		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							



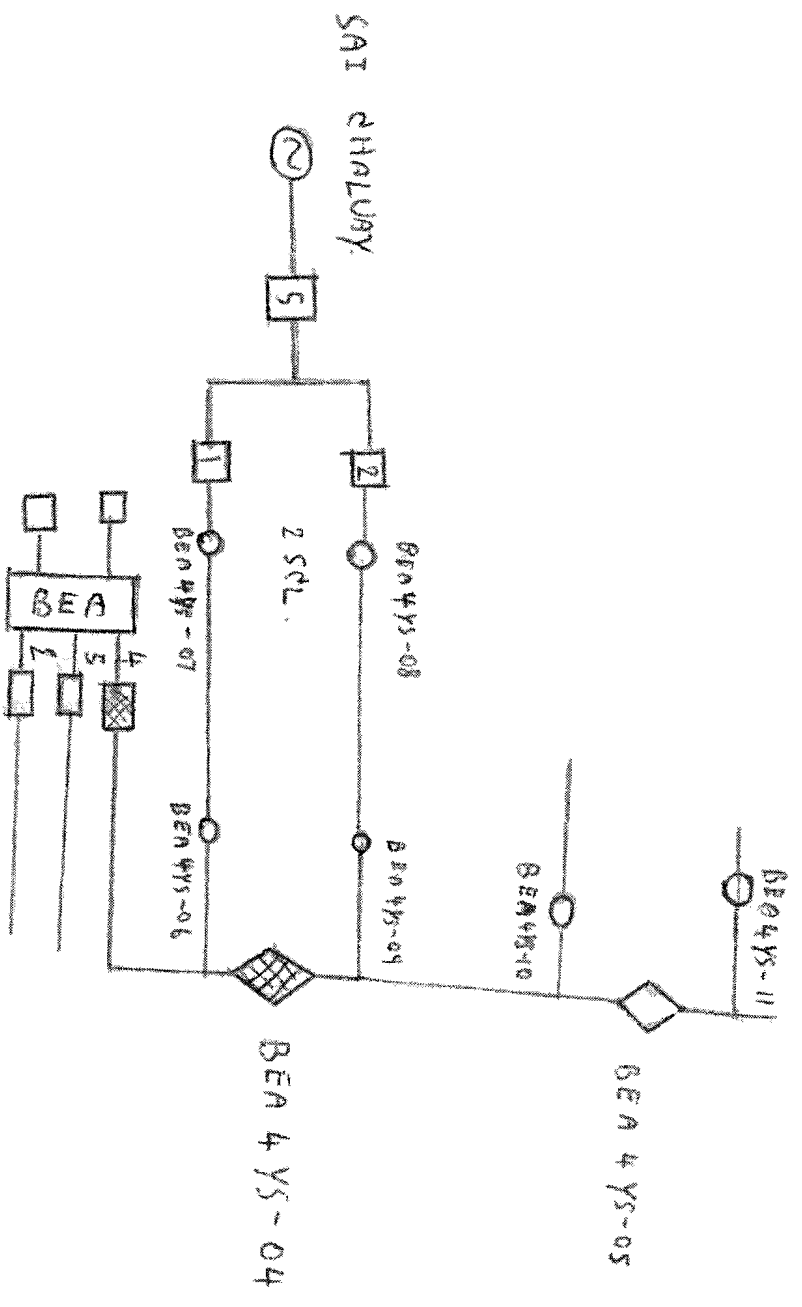

பெரிய சிஸ்டம் LBS 115 KV BEA+YS-04