

วันที่ 22 ม.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กษ.บอ. ๑๕๐ /๒๕๖๒

วันที่ 21 ม.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นตั้ง

ตำแหน่ง รก.บช.(ก.๓)ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ผ.บอ. กษ.บอ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊โซ Load Break switch ๑๑๕ KV ตำแหน่ง DBA.1YS-03 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA1YS-03	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ KV ช่วง ตั้งแต่ DAA 1YB-01ถึงบริเวณ สามแยกพ.เดิมบางฯ เพื่อซ่อม แก๊โซ LBS ๑๑๕ KV ตำแหน่ง DBA 1YS-03	DAA 1YB-01	จุดปลตสาย 115 เควี ต้นที่ 386/1 บริเวณสามแยก พ.เดิมบางฯ	นายคตี ตุลาชัย ๐๘๖-๓๕๔๖๘๘ นายสมศักดิ์ นุชสาย ๐๘๑-๕๔๒๐๒๒๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ _____ ตำแหน่ง _____ โทร _____

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)
ตำแหน่ง รก.บช.(ก.๓)ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115kv จาก DAA1YB-01 ถึง กอ๒๖๓๖ 115 kv กอ๒๖๓๖
ในวันที่ 24 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 80 /62

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษ.บอ. ๑๕๐ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62

ส.ท.พร. อานันท์ เกษตรกิจ
(อส.ก.๓ แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

176

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	LBS 115 KV DBA01YS-03 (LBS กว้างเดี่ยวเบ็ดเยี่ยม)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ม.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข LBS 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 80/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 21 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>กบข</i>		วันที่ 21 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานีฯเดิมบางฯ
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kv DAA01YB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
4	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
5	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ดบ.		LBS กว้างเดี่ยวเบ็ดเยี่ยม
6	แจ้งชุด Hotline 115 kv ให้ทำการปลดจุดจัมป์ โลင်းแยกต้นที่ 386 บริเวณสามแยก รพ.เดิมบางฯ						
7	เมื่อชุด Hotline 115 kv ทำการปลดจุดจัมป์ โลင်းแยกต้นที่ 386 บริเวณสามแยก รพ.เดิมบางฯ แล้วเสร็จ						
8	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน						
9	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G1 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
10	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G2 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
11	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
12	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานีฯเดิมบางฯ
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
14	ตรวจสอบ LBS DBA01YS-03 (กว้างเดี่ยวเบ็ดเยี่ยม) ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลด						
15	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G1 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
16	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G1 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
17	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานีฯเดิมบางฯ
18	แจ้งชุด Hotline 115 kv ให้ทำการจัมป์ โลင်းแยกต้นที่ 386 บริเวณสามแยก รพ.เดิมบางฯ						
19	เมื่อชุด Hotline 115 kv ทำการจัมป์ โลင်းแยกต้นที่ 386 บริเวณสามแยก รพ.เดิมบางฯ แล้วเสร็จ						
20	DBA01YS-03	ปลด	สับ		ดบ.		LBS กว้างเดี่ยวเบ็ดเยี่ยม
21	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
22	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานีฯเดิมบางฯ
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

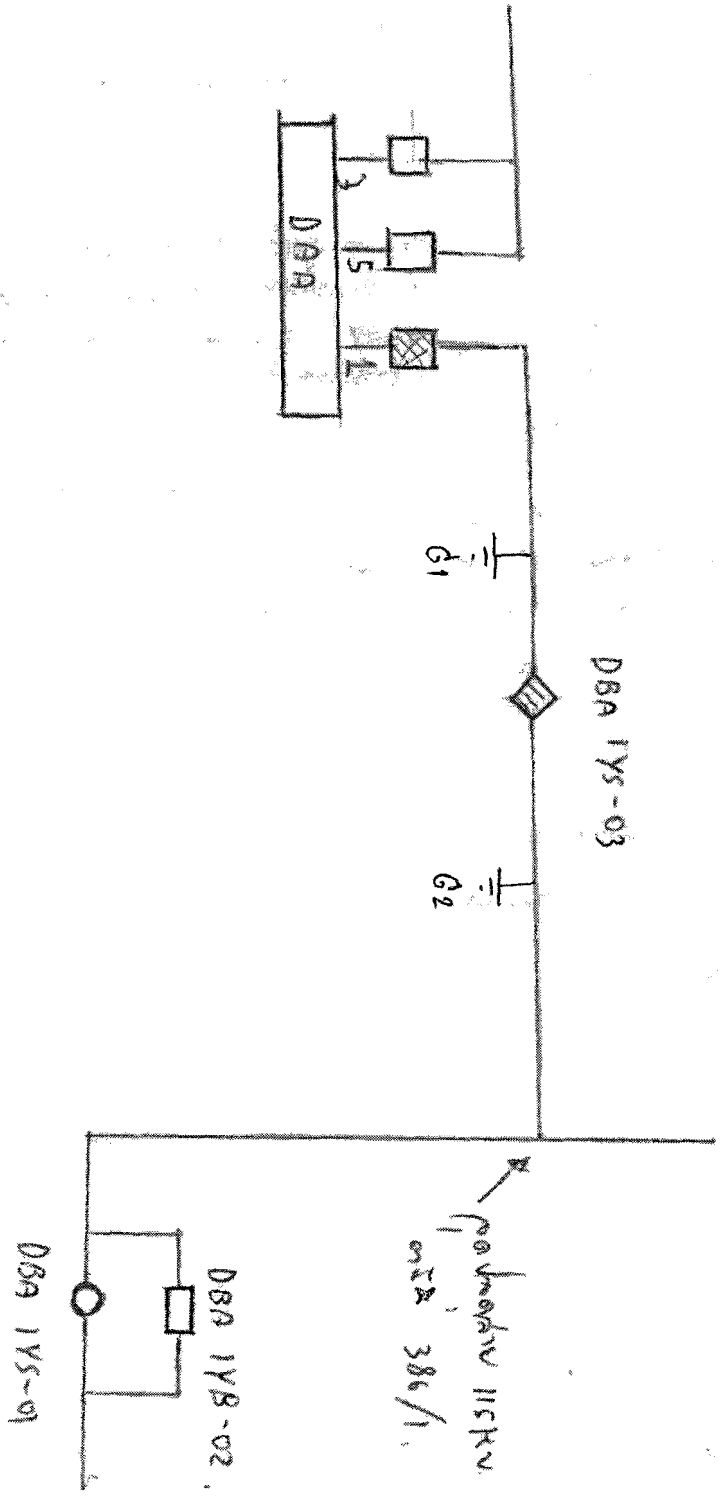

DBA 1YS-03